



# ET901 Caja polimerica para un medidor monofasico con tapa extraíble

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
7	16 Abril 2026



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>





## 1. OBJETO

Establecer las condiciones que deben satisfacer las cajas para un medidor **monofásico** con tapa extraíble, las cuales deben poseer excelentes características técnicas de desempeño, durabilidad y **calidad** para cumplir las condiciones actuales de operación en los sistemas de distribución de energía.

## 2. ALCANCE

La presente especificación se exigirá a todas las cajas para un medidor **monofásico** con tapa extraíble a ser instaladas en cuentas donde tenga cobertura Enel Colombia.

## 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Las cajas para un medidor **monofásico** serán utilizadas en el **sistema** de **baja tensión** del área de concesión de Enel Colombia, bajo las siguientes condiciones:

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
a. Altura máxima sobre el nivel del mar	2900 m
b. Ambiente	Tropical
c. Humedad	Mayor al 90 %
d. Temperatura máxima y mínima	45 °C y - 5 °C respectivamente.
e. <b>Instalación</b>	Empotrada, sobrepuesta o poste

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
a. <b>Tensión Nominal</b> del sistema	120/208 V.
b. <b>Tensión</b> máxima	600 V
c. Disposición del sistema	<b>Monofásico</b> bifilar (1 Fase + Neutro)
d. <b>Frecuencia</b> del sistema	60 Hz



El uso de la caja podrá ser empotrado o sobrepuesto, se debe garantizar la hermeticidad requerida para uso a la intemperie.

## 4. SISTEMA DE UNIDADES

En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del [sistema Internacional \(S.I.\)](#). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

## 5. NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

NORMA	DESCRIPCIÓN
ASTM B117	Prueba de Cámara Salina
NTC-IEC 60529	Grados de protección dados por encerramiento de <a href="#">equipo eléctrico</a> código IP
ISO 2859-1	Muestreo para <a href="#">inspección</a> .
NTC 2154	Bloques de Terminales para uso industrial.
NTC 2958	<a href="#">Métodos de ensayo para cajas para instalación de medidores y cajas de derivación</a> .
NTC 3278-1	Conjuntos de equipos de <a href="#">baja tensión</a> . Parte 1: Reglas generales.
UL 486A	Wire connectors and soldering lugs for use with cooper conductors
UL 1059	Terminal Blocks
NCT 5991	Envases y embalajes. requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. programa de <a href="#">ensayo</a> y criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje
ASTM D6400-04	Standard Specification for Compostable Plastics
NTC-IEC62262	Grados de protección proporcionados por los encerramientos de equipos eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)

Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente [Especificación Técnica](#) .

Las normas citadas en la presente especificación (o cualquier otra que llegare a ser aceptada por Enel Colombia.) se refieren a su última revisión.



## 6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES

---

### 6.1 Características Generales

---

Las cajas para un medidor **monofásico** con tapa extraíble requeridas por Enel Colombia deben cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Ser construida con materiales de la mejor **calidad** debiéndose descartar el empleo de materiales alterables por la humedad, radiación solar y otras condiciones ambientales desfavorables.
- b. Ser autosoportable, compacta, liviana y con una estructura completamente rígida e indeformable, sin aristas, bordes ni esquinas vivas, agudas o cortantes.
- c. La posición de **trabajo** de la caja será vertical, para facilitar la lectura de los medidores.
- d. El **material** polimérico usado en la construcción del cuerpo, la tapa y en los soportes o accesorios debe tener las siguientes propiedades según aplique:
  - Autoextinguible,
  - No higroscópico,
  - Alta resistencia al impacto,
  - No deben presentar deformación ni cristalización por temperatura,
  - Resistencia al ataque de químicos usados en la industria de la construcción, especialmente el alcalino debido al cemento.
  - Protección UV, sin que la parte se decolore u opaque ni se pierdan propiedades químicas y mecánicas al estar a la intemperie.
  - Rigidez dieléctrica.
  - La transparencia de **seguridad** de la tapa deberá ser especialmente resistente a las ralladuras.
- e. La caja debe tener un índice de hermeticidad IP44 de acuerdo a la norma NTC-IEC 60529, y con grado de protección contra choques IK10 (20,0. julios) en cuerpo y tapa e IK08 (5 julios) en visor de vidrio.
- f. La caja debe estar compuesta por el cuerpo y una tapa, la cual deberá poseer todos los accesorios necesarios y suficientes para su correcta utilización, funcionamiento y fácil transporte.
- g. Deben permitir el montaje de un **interruptor** termomagnético monopolar demontaje en riel DIN.
- h. Las cajas serán aptas para ser empotradas o sobrepuestas en paredes de mampostería de domicilios o para **instalación** en poste con alimentación monofásica bifilar (F+N) desde las redes de distribución secundaria con los siguientes objetivos:
  - **Instalación** de un medidor **monofásico** (bifilar) y un **interruptor** termomagnético monopolar, de forma que el acceso a las conexiones sea exclusivo para el personal autorizado por Enel Colombia.
  - Facilitar la lectura del medidor, las revisiones de la **instalación** y demás trabajos.
  - Facilitar los procesos de corte y reconexión del **servicio** a los usuarios ocasionalmente morosos, desde la caja para medidor.



- Soportar la **maniobra** adecuada tanto de la conexión a la red secundaria, a los interruptores y a las instalaciones internas del domicilio.
- Proporcionar al **usuario** acceso únicamente a las palanquillas de operación de los interruptores.

i. Cuando aplique, la sujeción al poste de concreto podrá efectuarse con una cinta de acero inoxidable de 5/8" (Band it)

j. Demostrar la ausencia de las siguientes sustancias: Retardantes de llama bromados, el Ácido Perfluorooctano Sulfónico (PFOS) y sus sales, Fluoruro de Perfluorooctano Sulfonilo (PFOSF) y el Pentaclorobenceno (PeCB). Debe ser demostrado mediante ficha **técnica**.

## 6.2 Características geométricas y de construcción

La caja será de la forma y dimensiones que se muestran en las figuras anexas, teniendo en cuenta:

DIMENSIONES GENERALES			
ÍTEM	CUERPO	TAPA	CAJA
Ancho [mm]	190	197	197
Alto [mm]	298	306	306
Profundidad [mm]	76	78	151

### 6.2.1 Cuerpo

El cuerpo de la caja debe poseer perforaciones para tubos metálicos, con las siguientes características:

PERFORACIONES PRETROQUELADAS			
ÍTEM	DIÁMETRO Pretroquelado	DIÁMETRO TUBO	CANTIDAD Pretroquelados
Cara superior de la caja	28-30 mm	3/4"	2
	35-38 mm	1"	
Cara inferior de la caja	23-25 mm	1/2"	Para <b>puesta a tierra</b>
	35-38 mm	1	1



Cara lateral derecha e izquierda, en la parte inferior.	28-30 mm	3/4"	1 por cara. Cara derecha 1", cara izquierda 3/4"
	35-38 mm	1"	

*Nota: Para las perforaciones de 1" se acepta incluir marcación de centro punto para ampliar al diámetro superior que se requiera.*

En la parte inferior de la caja se ubicará el terminal de **tierra**, dándole una altura suficiente para que sobresalga y facilite la conexión de la caja a la red.

Adicionalmente se ubicará un soporte para **interruptor** a una altura adecuada al que se ensamblará el riel **interruptor** con una altura de 5.6 mm por medio de tornillos, para permitir el montaje de un **interruptor** termomagnético monopolar. Este soporte debe estar concéntrico con la ventana de acceso al **interruptor** ubicada en la tapa, de forma tal, que la palanca de accionamiento del **interruptor** nombrado en el literal g de características generales pueda operar desde el compartimiento y permita la apertura y cierre de la puerta sin que se accione dicha palanca, ni se pueda acceder a las conexiones.

Adicionalmente, se encuentra una bandeja de dimensiones 162x186 mm, instalada al cuerpo de la caja sobre cuatro soportes o pines de sujeción. Para permitir el ensamble del medidor a la bandeja, esta tiene ensamblado un juego de: tres tornillos M4X22, tres tuercas zincadas, tres arandelas de presión, tres arandelas embutidas. Todos los componentes deben estar zincados.

### 6.2.2 Tapa

En el área frontal de la tapa, se ubica una ventana de **inspección** con un marco de 106 x 106 mm y un visor en vidrio templado (IK8) con un espesor de 5 mm mínimo, con zona libre después del marco de 81 x 81 mm (tolerancia +/-3mm). El marco y el visor únicamente se podrán desensamblar desde el interior de la caja (ver figura 8). Se debe permitir el desmonte del visor, para el cambio de este.

En la parte inferior de la tapa se ubica la ventana de acceso al **interruptor**. Para limitar la apertura o acceso no autorizado al **interruptor**, la tapa corrediza debe contar con un relieve que tenga un ojal con diámetro interno de 7 mm para el uso de un candado, este elemento deberá tener un ojal adicional de mínimo 2.4 mm de diámetro que permita la **instalación** de sello de **seguridad**.

La tapa debe tener en su parte inferior un alojamiento que permita la **instalación** del perno de **seguridad** indicado en la figura 14, lo mismo que sello de **seguridad** con una perforación de diámetro interno de 3 mm.

La caja debe ser fabricada con un marco alrededor de la tapa con una pestaña, de forma que permita el ajuste y cierre con el cuerpo, evitando el ingreso de agua al interior de la caja, las intervenciones y el acceso no autorizado o fraudulento de los usuarios o extraños.



### 6.2.3 Bornera de puesta a tierra

El interior de la caja debe contener una bornera de **puesta a tierra** para aterrizar el **neutro**, la caja y el medidor, así como los conductores de continuidad eléctrica y el **electrodo de puesta a tierra**. Deberá tener una capacidad no inferior de 50 A y tener la disposición de alojar conductores de calibre No.10AWG hasta 8AWG; para lo cual tendrá cuatro orificios en las partes laterales y cuatro en su parte superior. La sujeción de los conductores que pasan a través de la bornera por los orificios laterales deberá hacerse mediante tornillos de punta redondeada colocados a 90° de la perforación; esto asegurará una mayor superficie de contacto entre los conductores y la bornera. Esta bornera se debe sujetar al cuerpo mediante dos tornillos y debe ubicarse en la parte interior inferior. El **material** de la bornera debe ser cobre o aleación de cobre.

La corriente especificada para la bornera corresponde a su **capacidad nominal** y para la ejecución de las pruebas requeridas en el numeral se deberán aplicar las corrientes especificadas en las normas de referencia para el conductor de mayor calibre a ser instalado y cuando sea requerido, la prueba se ejecutará con los conductores máximo, mínimo e intermedio, usados en la **instalación** de la bornera con sus correspondientes corrientes de **ensayo**.

### 6.2.4 Sistema compresión conductor

El **sistema** elegido para comprimir el conductor debe garantizar su correcta sujeción sin que se presenten:

- a. Desconexiones accidentales de la alimentación secundaria o de las acometidas.
- b. Daños al conductor como rotura o el trozado de alguno de los hilos.
- c. Anomalías por esfuerzos mecánicos y eléctricos y térmicos que generen fallas en la sujeción o conexión.








## 6.3 Identificación

---

La caja tendrá grabado en alto relieve:

- a. Inscripción en letras mayúsculas que diga “USO EXCLUSIVO DE Enel Colombia” en la parte frontal de la tapa de la caja.
- b. Logotipo o nombre del fabricante, el tamaño de la letra será de mínimo 5mm.
- c. Logotipo o nombre del comercializador si aplica
- d. **Símbolo** de **puesta a tierra** en la parte interior del cuerpo de la caja.
- e. Debe marcarse con el Código de Identificación correspondiente a la materia prima, según codificación internacional de la “Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI)” como se **muestra** a continuación:



 PETE	 HDPE	 PVC	 LDPE	 PP	 PS	 OTHER
polyethylene terephthalate	high-density polyethylene	polyvinyl chloride	low-density polyethylene	polypropylene	polystyrene	other plastics, including acrylic, polycarbonate, polyactic fibers, nylon, fiberglass
soft drink bottles, mineral water, fruit juice container, cooking oil	milk jugs, cleaning agents, laundry detergents, bleaching agents, shampoo bottles, washing and shower soaps	trays for sweets, fruit, plastic packing (bubble foil) and food foils to wrap the foodstuff	crushed bottles, shopping bags, highly-resistant sacks and most of the wrappings	furniture, consumers, luggage, toys as well as bumpers, lining and external borders of the cars	toys, hard packing, refrigerator trays, cosmetic bags, costume jewellery, CD cases, vending cups	

\*Grafico tomado de: <https://www.vertederocero.com/tipos-de-plasticos-y-sus-numeros/>

\*En caso de corresponder al grupo #7 "Other", se debe indicar sus componentes.

f. En la parte frontal deberá tener como mínimo la siguiente marcación permanente: **Tensión nominal**, grado IP, corriente **nominal**, corriente de **cortocircuito**, número de fases, numero de hilos, fecha de fabricación, **lote**, referencia del **producto**, número y ente emisor del **certificado de conformidad de producto** con **norma técnica** y **RETIE**.



g. Debe tener una marcación o impreso adhesivo que contenga la siguiente información: Nombre, teléfono y ciudad donde se ubica el fabricante.

Adicionalmente debe incluirse el [símbolo](#) de riesgo [eléctrico](#) con las mínimas dimensiones indicadas en el art. 1.3.3.2 y tabla 1.3.3.2 a del [RETIE](#).

## 7. PRUEBAS

Las cajas de medidores deben cumplir con:

VALIDACIONES / PRUEBAS A REALIZAR	TIPOS DE PRUEBAS		
	Tipo / Homologación	Rutina / Fabricación	Aceptación / Recepción
Certificados de materiales.	X	X	
Propiedades materiales poliméricos.	X	X	
<a href="#">Inspección</a> dimensional,	X	X	X
<a href="#">Inspección</a> visual y funcional: cierre - apertura de la tapa.	X	X	X
<a href="#">Inspección</a> funcional	X	X	X
<a href="#">Ensayo</a> de envejecimiento UV	X		
<a href="#">Ensayo</a> de inflamabilidad	X		
Prueba contra impacto (código IK).	X		X
<a href="#">Ensayo</a> de grado de protección (código IP).	X		X
<a href="#">Ensayo</a> de autoextinción.	X		
<a href="#">Ensayo</a> de resistencia a variaciones de temperatura	X		
<a href="#">Ensayo</a> de resistencia a la penetración de una bolilla	X		
Análisis químico a borneras.	X		
Cámara de amoníaco a borneras.	X		
Corto circuito a bornera de <a href="#">puesta a tierra</a> .	X		
Calentamiento estático a bornera de <a href="#">puesta a tierra</a> .	X		
<a href="#">Ensayo</a> de tracción a borneras.	X		
<a href="#">Ensayo</a> de <a href="#">seguridad</a> de montaje a borneras	X		



VALIDACIONES / PRUEBAS A REALIZAR	TIPOS DE PRUEBAS		
	Tipo / Homologación	Rutina / Fabricación	Aceptación / Recepción
Ensayo de ensamble a borneras.	x		
Ensayo de imborrabilidad y permanencia del rotulo	x		
Otras pruebas (requerimiento RETIE)	x		

## 7.1 Certificados de materiales

---

Deben presentarse los resultados de los siguientes análisis químicos:

- Certificado de análisis químico y de propiedades del **material** polimérico.
- Certificado del tipo de recubrimiento de las borneras (subproveedor) - si aplica.
- Composición química de la bornera.

## 7.2 Propiedades materiales poliméricos

---

Las cajas cuyo cuerpo y puerta estén fabricados en materiales de naturaleza polimérica o equivalente a este deben poseer las siguientes características:

- Resistencia a la tracción 612 kg/cm<sup>2</sup>
- Resistencia a la flexión de 730 kg/cm<sup>2</sup>
- Resistencia a la rotura 714 kg/cm<sup>2</sup>
- Dureza Brinell de R-scale 120
- Auto extingible (V2)
- No higroscópico
- No degradación

## 7.3 Inspección Dimensional

---

La verificación de las dimensiones se hará con los instrumentos de medida que den la aproximación requerida (cinta metálica con divisiones de 1 mm para longitudes y calibrador para los diámetros y espesores). El tamaño de la **muestra** deberá estar de acuerdo con la Tabla 1.

Se verificará con base a:

- Esquemas indicados en las figuras anexas a la presente especificación.



- Planos entregados por el fabricante y aprobados por Enel Colombia.

Las tolerancias generales son:

- a. Para la tapa y la base:  $\pm 10$  mm,
- b. Perno, Buje, platina y llave del sistema de seguridad :  $\pm 0.5$  mm.

## 7.4 Inspección Visual

---

Se verificarán:

- a. Las marcaciones descritas en el numeral 6.3
- b. La buena terminación de todos los elementos constitutivos de la tapa y sus accesorios.
- c. La ausencia de grietas, sopladuras, poros, exfoliaduras, ampolladuras, raspaduras u otros defectos.

## 7.5 Inspección funcional

---

Se verificará el correcto cierre y apertura de la tapa al cuerpo, el adecuado funcionamiento del dispositivo de cierre, incluyendo cambio de tornillo, el adecuado montaje del interruptor riel DIN.

## 7.6 Ensayo de envejecimiento UV

---

Este ensayo se realiza a las partes en material polimérico. Debe cumplir 600 h, ciclo 1 con lámparas fluorescentes UVB a 313 nm. La medida de amarillez debe ser no mayor al 25% de aquel medido antes del ensayo UV. Ver norma NTC 2958

## 7.7 Ensayo de inflamabilidad

---

Este ensayo se realiza a las partes en material polimérico. Deberá cumplir con un valor mínimo V0 para partes portadoras de corriente y V2 para partes no portadoras de corriente. Ver norma NTC 2958

## 7.8 Prueba contra impacto (Código IK)

---

El ensamble del cuerpo y la puerta deben ser resistentes al impacto de un martillo pendular IK10 (20 julios) para el cuerpo y la tapa, IK08 (5 julios) para el visor de vidrio. Luego del impacto, la caja debe conservar su grado de protección IP manteniendo su funcionalidad en la apertura y cierre de la puerta. Adicionalmente, no se deben presentar roturas en el lente ni en el marco y el conjunto debe permanecer ensamblado. Se verificará de acuerdo a la NTC-IEC 62262

## 7.9 Ensayo de grado de protección (IP)

---

El índice de hermeticidad para las cajas será IP44, este grado de protección se verificará de acuerdo a la norma NTC-IEC 60529.



## 7.10 Ensayo de autoextinción

---

Este **ensayo** deberá realizarse en dos unidades de diferentes muestras y será ejecutado de acuerdo a lo descrito en la norma HN60E01 apartado 6 o a la norma ANSI/ASTM 635.

El **ensayo** no será satisfactorio si no se consume completamente el **material**, no continúa quemándose el **material** más de 5 segundos después de retirado el **alambre** del dispositivo de **ensayo** y si no presenta desprendimiento de gotas inflamadas o partículas incandescentes.

## 7.11 Ensayo de resistencia a variaciones de temperatura (resistencia a la estufa)

---

Se debe realizar sobre la caja completa y armada. La temperatura deberá ser elevada a  $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , durante el **ensayo** el **material** no deberá sufrir ninguna deformación que afecte el correcto funcionamiento posterior.

## 7.12 Ensayo de resistencia a la penetración de una bolilla

---

Deberá realizarse sobre el cuerpo de la caja y de la puerta siguiendo las modalidades indicadas en la norma HN 60-E-01, apartado 5.1. Durante el **ensayo** la temperatura de la estufa será mantenida a  $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Al finalizar la ejecución del **ensayo** el diámetro de la impronta producida por la bolilla no debe ser superior a 2mm.

## 7.13 Análisis químico a borneras

---

Se debe determinar la composición química de la bornera bien sea de cobre, aleación de cobre, según norma DIN 1709 o su equivalente. Para las borneras de cobre o aleación de cobre cuya composición química en zinc exceda el 15%, se aplicará el **ensayo** de cámara de amoníaco del numeral 8.11.

## 7.14 Cámara de amoníaco a borneras

---

Las borneras de cobre o aleación de cobre y cuyo porcentaje de zinc sea superior al 15% no deben mostrar evidencia de fisuras luego de someterlas a la cámara de amoníaco con un aumento de 25X. Según norma UL 486A.

## 7.15 Corto circuito a bornera de puesta a tierra

---

Se debe ensayar la bornera con el conductor de calibre máximo de uso especificado en el numeral 6.2.3.1 de esta especificación.

Para determinar el cumplimiento de este **ensayo**, se debe seguir la secuencia de actividades especificadas en la UL1059 con las corrientes y mediciones establecidas para borneras de tipo comercial o industrial.



## 7.16 Calentamiento estático a bornera de puesta a tierra

---

Se debe ensayar la bornera con el conductor de calibre máximo de uso especificado en el numeral 6.2.3.2/3 de esta especificación.

Para determinar el cumplimiento de este [ensayo](#), se debe seguir la secuencia de actividades especificadas en la NTC2154 para el calibre del conductor especificado.

## 7.17 Ensayo de tracción a borneras

---

Se aplicará a la bornera una fuerza de tracción correspondiente a la sección transversal del conductor, según valores establecidos en la NTC 2154, sin que el conductor se salga de la bornera ni la bornera se desprenda del cuerpo de la caja.

## 7.18 Ensayo de seguridad de montaje a borneras

---

Se monta una bornera sobre una placa de acero o un riel suministrado por el fabricante, a cada lado de la bornera se fija un pin de acero de longitud y diámetro establecidos en la NTC 2154. Se aplica gradualmente la fuerza indicada a una distancia de 100 mm del centro de la fijación, una vez en cada dirección, alternadamente sobre cada lado de la bornera.

No se permiten golpes para aplicar la fuerza, una vez que se ha terminado el [ensayo](#) no se deben presentar deterioros en la bornera, ni soltarse algunos de los medios de montaje de la misma.

## 7.19 Ensayo de ensamble a borneras

---

De acuerdo con la norma NTC 2154, se monta una bornera sobre una placa de acero o un riel suministrado por el fabricante, se inserta el conductor y se aprietan los tornillos de fijación al 110% del torque especificado por el fabricante. Luego se deben aflojar los tornillos de fijación e insertar nuevos conductores apretándolos al 110% del torque, se repite el [ensayo](#) hasta completar 5 montajes usando las mismas borneras.

Este procedimiento se debe efectuar para el conductor de mayor diámetro y el de menor diámetro; en ninguno de los dos casos debe presentarse deterioro de los tornillos, de la bornera ni del conductor.

## 7.20 Ensayo de imborrabilidad y permanencia del rotulo

---

El rotulado de confirmar el cumplimiento de las características de imborrabilidad conforme a IEC 60950-1 y de permanencia conforme a UL 969 (NTC 5676). Estas pruebas aplican solo para etiquetas adhesivas usadas sobre la caja.

## 7.21 Otras pruebas (requerimiento RETIE)

---

Las siguientes pruebas deben realizarse de acuerdo a la NTC 3278-1:



- Tensión soportada a frecuencia industrial
- Distancias de aislamiento y fuga.
- Corriente de cortocircuito.
- Resistencia al calor normal
- Resistencia al calor anormal y al fuego
- Estabilidad térmica (resistencia al calor para encerramientos no metálicos).

## 8. MUESTREO

Para las pruebas de aceptación se realizará muestreo acorde a las siguientes tablas:

**TABLA 1. PLAN DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL (NIVEL DE INSPECCIÓN II, NAC = 2,5%)  
(NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA 2A)**

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	B = 3	0	1
16 a 25	C = 5	0	1
26 a 50	D = 8	1	2
51 a 90	E = 13	1	2
91 a 150	F = 20	1	2
151 a 280	G = 32	2	3
281 a 500	H = 50	3	4
501 a 1200	J = 80	5	6
1201 a 3200	K =125	7	8
3201 a 10000	L =200	10	11

**TABLA 2. PLAN DE MUESTREO PARA LOS ENSAYOS MECÁNICOS (NIVEL DE INSPECCIÓN ESPECIAL S-3, NAC = 2,5%)**



(NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA 2A)

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	A = 2	0	1
16 a 25	B = 3	0	1
26 a 50	B = 3	0	1
51 a 90	C = 5	1	2
91 a 150	C = 5	1	2
151 a 280	D = 8	1	2
281 a 500	D = 8	1	2
501 a 1200	E = 13	1	2
1201 a 3200	E = 13	1	2
3201 a 10000	F = 20	1	2

## 9. EMPAQUE

Toda caja para medidor debe ir completa y cerrada, debe protegerse contra rayaduras y daños dentro del transporte, para esto cada una debe embalsarse en una caja de cartón grueso, en cuyo exterior debe indicarse en forma impresa el “nombre del fabricante”, propiedad de “Enel Colombia”, descripción del [producto](#) “Caja para un medidor [monofásico](#) con tapa extraíble”, número de contrato, orden de compra y código de inventario Enel Colombia.

Para el transporte debe embalsarse en estibas con un número de unidades no mayor a 90 unidades por estiba y la estiba recubierta y sellada con [material](#) plástico, sobre el cual se adherirá una etiqueta de por lo menos 30 x 30 cm que indique que no se puede almacenar más de dos estibas en sentido vertical.

Los materiales usados para el empaque (Cartón, Plástico, Icopor, etc) deben contener como mínimo un 40% de [material](#) reciclado pos consumo o pos industrial, lo cual se demostrará conforme a lo dispuesto en la ficha [técnica](#) del [producto](#).

Adicionalmente los plásticos usados deben ser biodegradables en un porcentaje igual o superior al 30%



según lo indicado en las normas NTC-5991-2014, ASTM D6400-04, UNE-EN-ISO 13432:2000-11, DINV54900-2. De la misma manera el proveedor debe asegurar que los materiales plásticos requeridos para el empaque no deben contener sustancias de interés ambiental en su composición como Zinc (Zn), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo (Cr), Arsénico (As) y Cobalto (Co).

Los requisitos deberán ser demostrables con una ficha [técnica](#) del [material](#) utilizado.

## 10. GARANTÍA DE FÁBRICA

---

Enel Colombia requiere como mínimo, un período de garantía de fábrica de veinticuatro (24) meses, a partir de la entrega de los bienes.

## 11. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

---

El oferente adjuntará con su propuesta el [certificado de conformidad](#) de [producto](#) con [norma técnica](#) y [RETIE](#), expedido por una entidad autorizada por el Organismo Nacional de [Acreditación](#) de Colombia-ONAC.

## 12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

---

El oferente deberá presentar su oferta [técnica](#) en el siguiente orden:

- **ANEXO 1:** planillas de características técnicas garantizadas, la cual deberá ser diligenciada completamente y presentada en formato Excel.
- **EXCEPCIONES TÉCNICAS:** apartado en el cual se deben relacionar las excepciones de carácter exclusivamente técnico de la oferta, respecto a los bienes solicitados. Si la oferta no presenta excepción, se indicaría expresamente en el mismo “NO HAY EXCEPCIONES”
- **CERTIFICACIONES:** [Certificación](#) del [sistema](#) de [calidad](#) y de [producto](#) con [norma técnica](#) y [RETIE](#).
- **EVIDENCIA TÉCNICA:** relación de clientes, evidencia de su capacidad [técnica](#) y experiencias relacionadas con los materiales y/o equipos cotizados.
- **GARANTÍA:** carta de garantía de los bienes cotizados.
- **CATÁLOGOS:** catálogos originales completos y actualizados del fabricante, que correspondan a los bienes cotizados.
- **INFORMACIÓN ADICIONAL:** información adicional que se considere aporta explicación al diseño de la caja (dibujos, detalles, dimensiones y pesos de los materiales ofertados), así como las instrucciones de [instalación](#), características de operación y [mantenimiento](#).

Para la evaluación [técnica](#) se debe entregar una caja de [muestra](#) de cada una de las referencias ofertadas sin cargo a devolución, con cada una de las características técnicas, solicitadas y mencionadas en la presente especificación.

Enel Colombia podrá descartar ofertas que no cumplan con las anteriores disposiciones, sin expresión de



causa ni obligación de compensación.

### 13. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA (TCA)

---


La **conformidad técnica** debe ser respaldada mediante la realización de todos los ensayos de diseño, tipo y de rutina indicados en la presente especificación. El detalle de los documentos a presentar y el procedimiento a seguir es el indicado en el documento “GSCG002: TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT”.

### 14. CÓDIGOS DE MATERIALES


---

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>GRUPO MERCOLÓGICO</b>
280022	Caja Medidor <b>Monofásico</b> Tapa Extraible	FEAT0104


**Figura 1. VISTA FRONTAL**

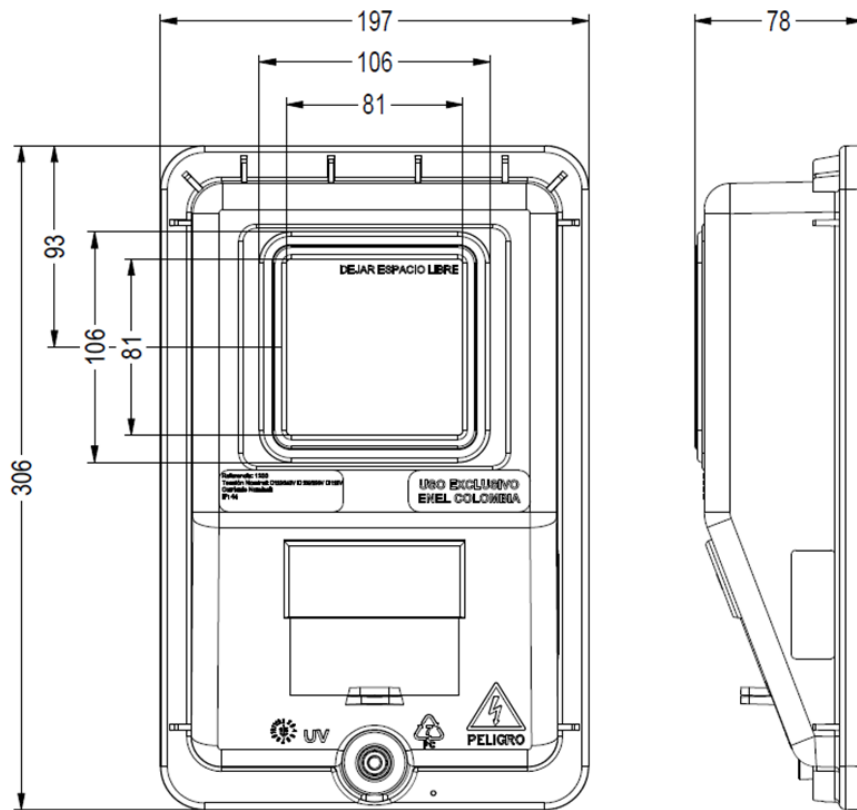


**Figura 2. VISTA FRONTAL- INTERIOR**

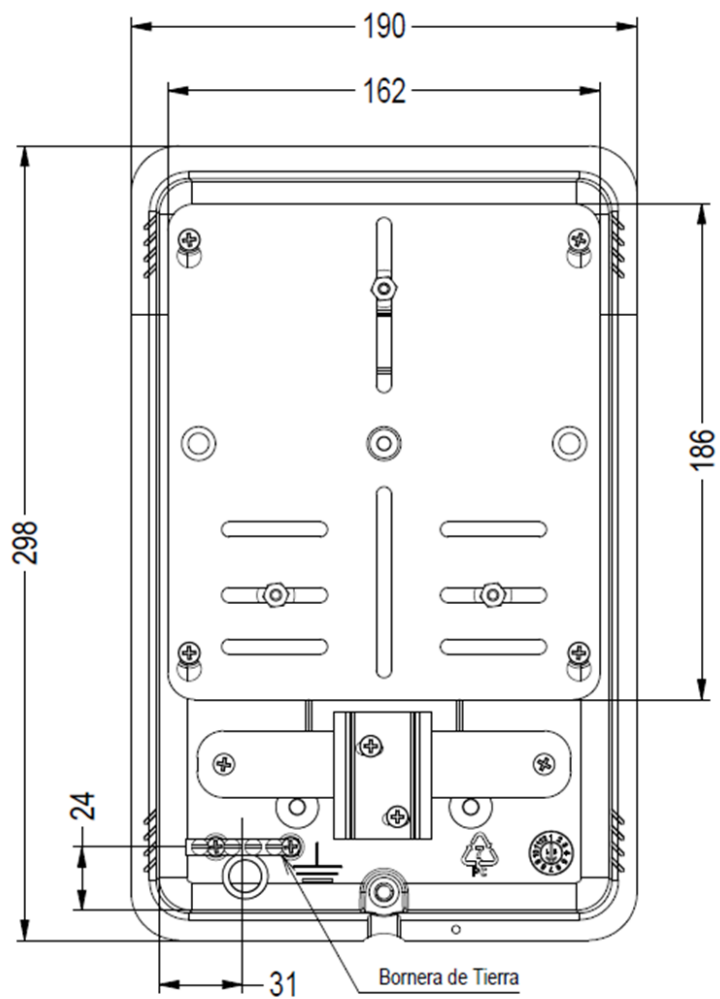


**Figura 3. VISTA LATERAL IZQUIERDA**

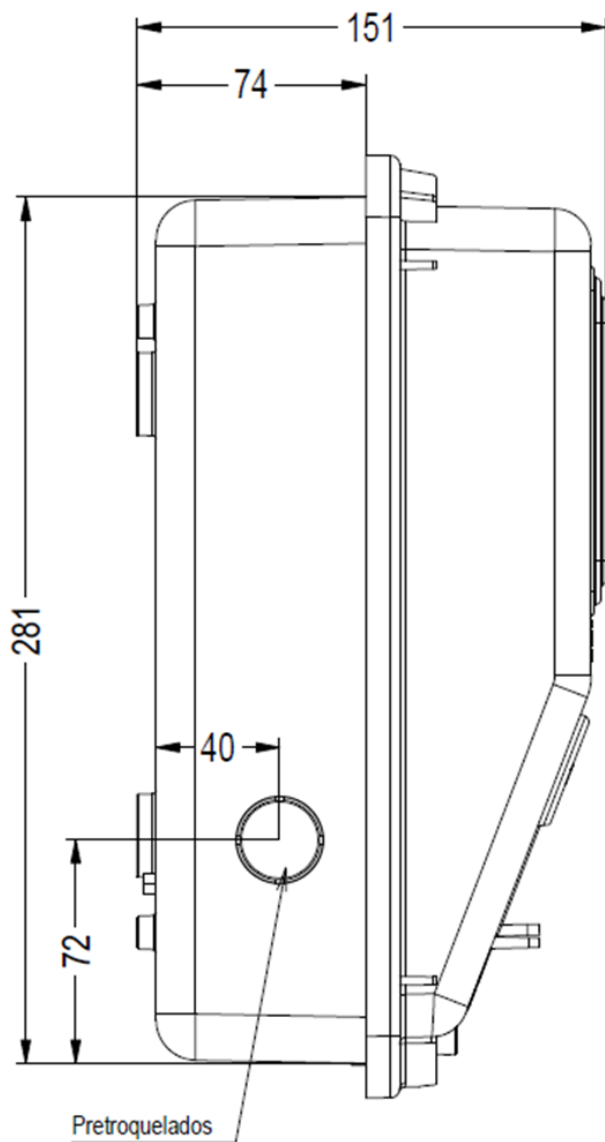

**Figura 4. VISTA LATERAL DERECHA**

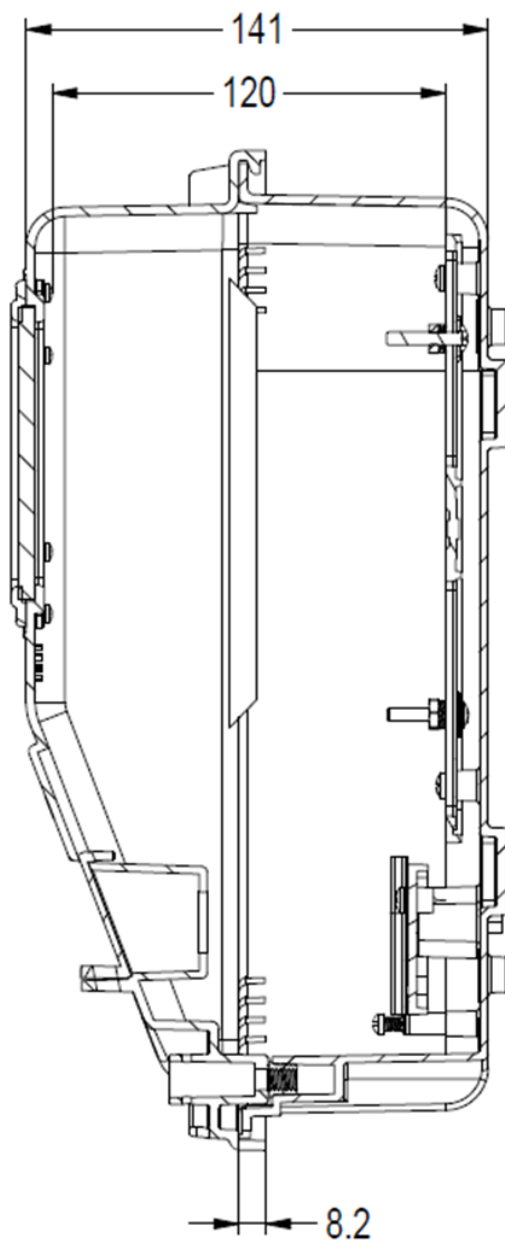

**Figura 5. VISTA SUPERIOR**

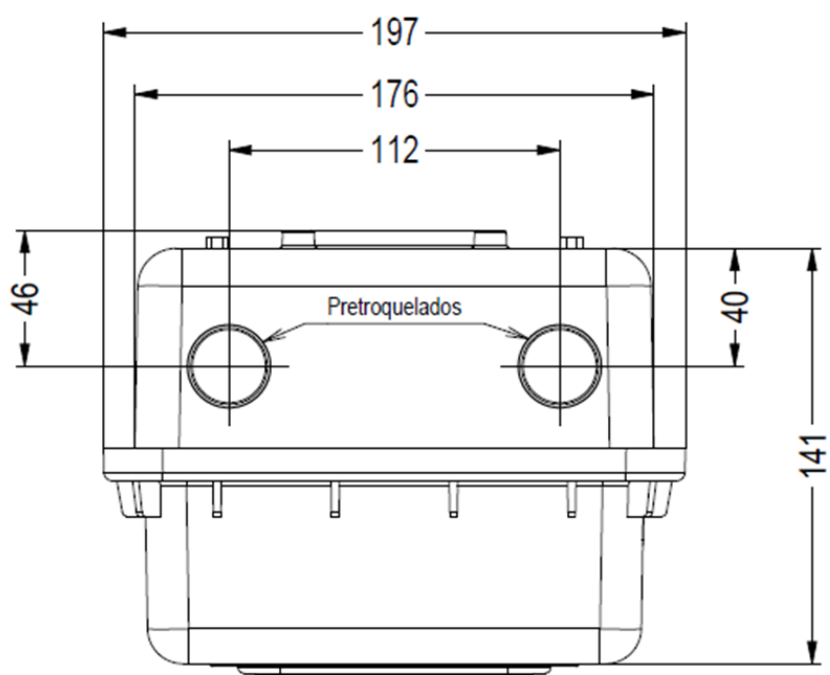

**Figura 6. VISTA INFERIOR**



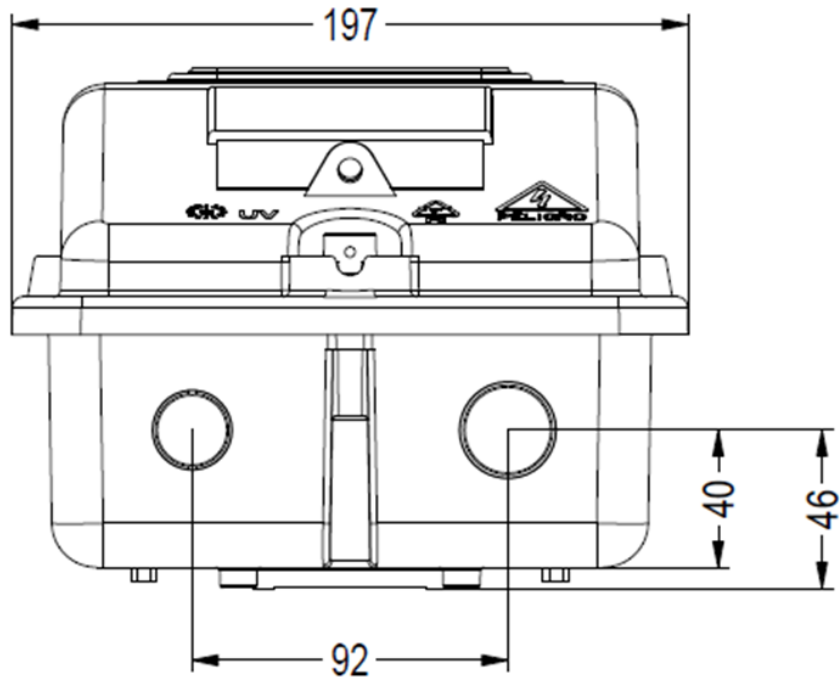


Figura 7. BANDEJA PARA MEDIDOR **MONOFÁSICO**

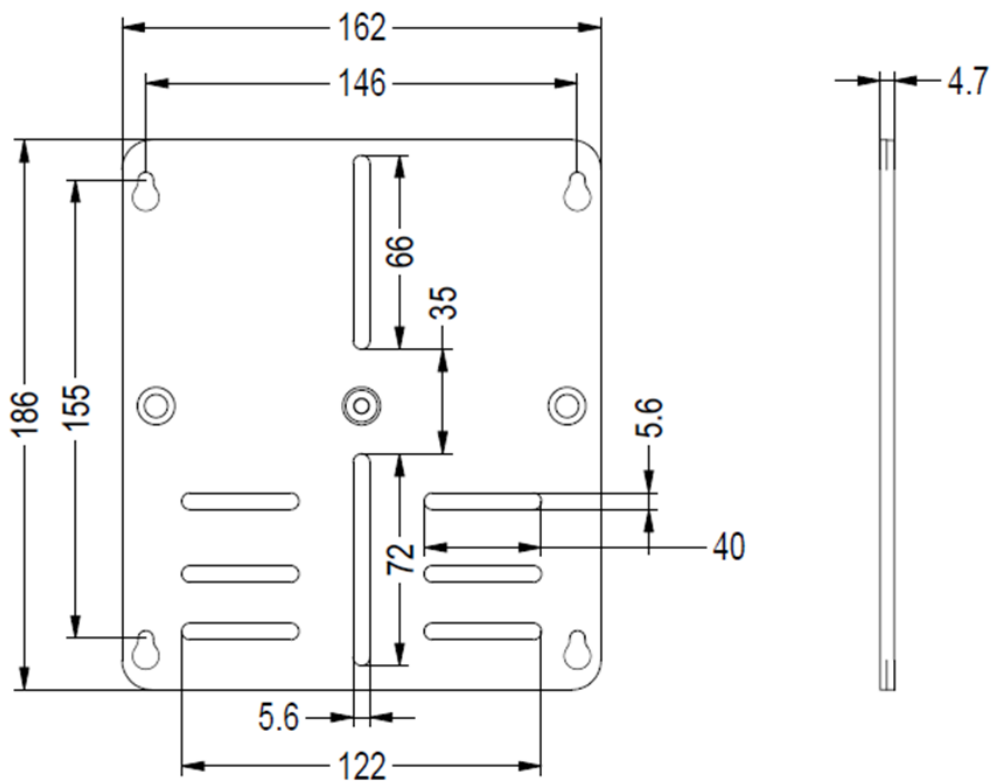

**Figura 8. VENTANA DE INSPECCION**

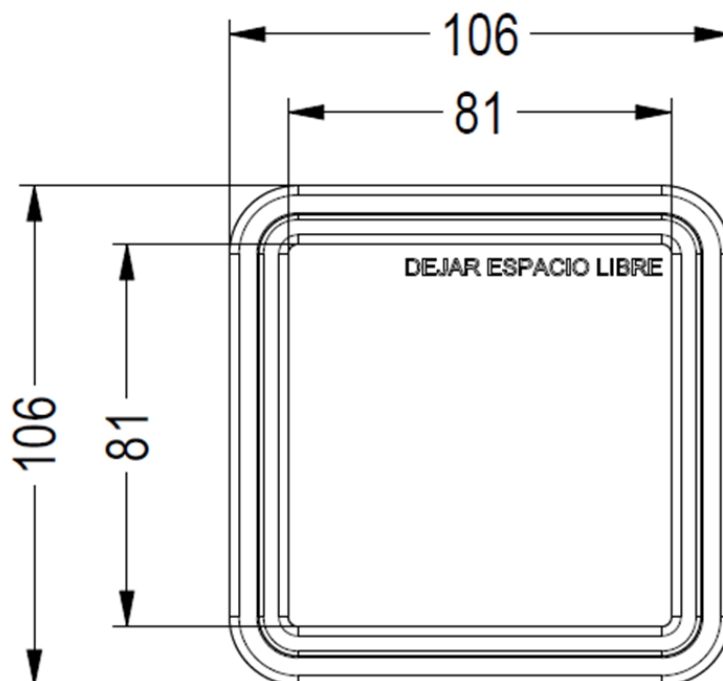

**Figura 9. SOPORTE INTERRUPTOR**


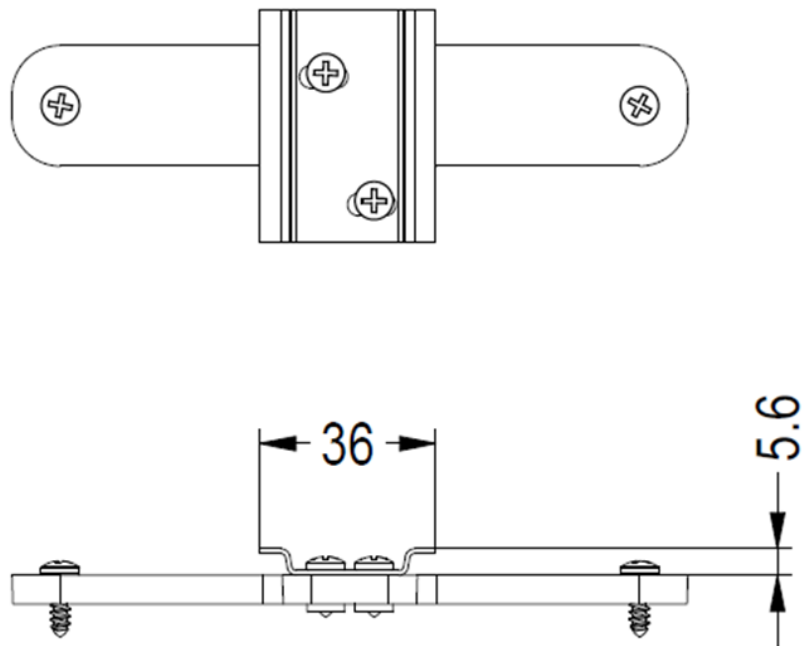



Figura 10. RIEL INTERRUPTOR




**Figura 11. TAPA CORREDIZA**

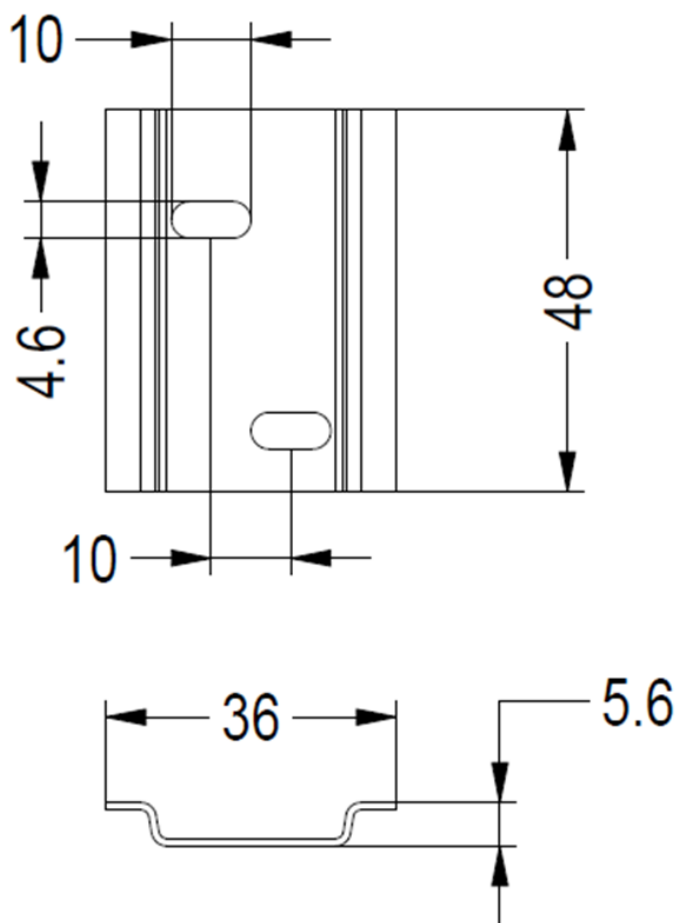

tapa corrediza  
con ojal portacandado

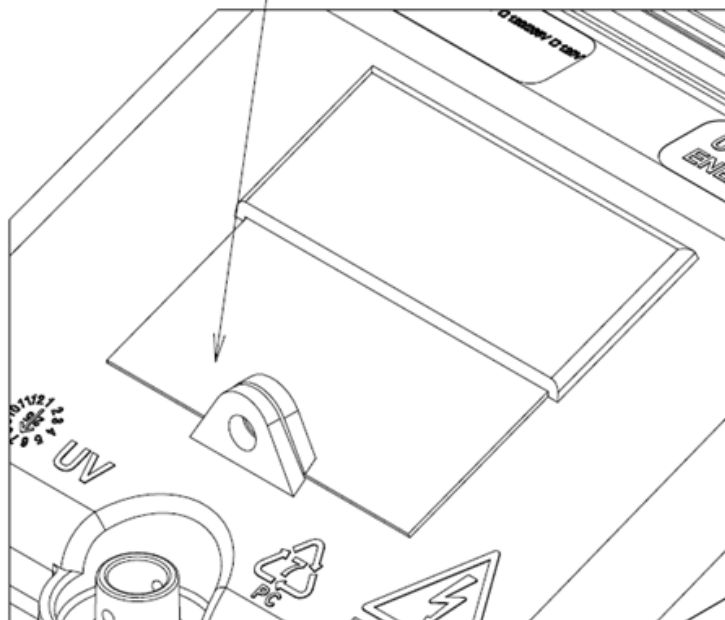

**Figura 12. ALOJAMIENTO PERNO**

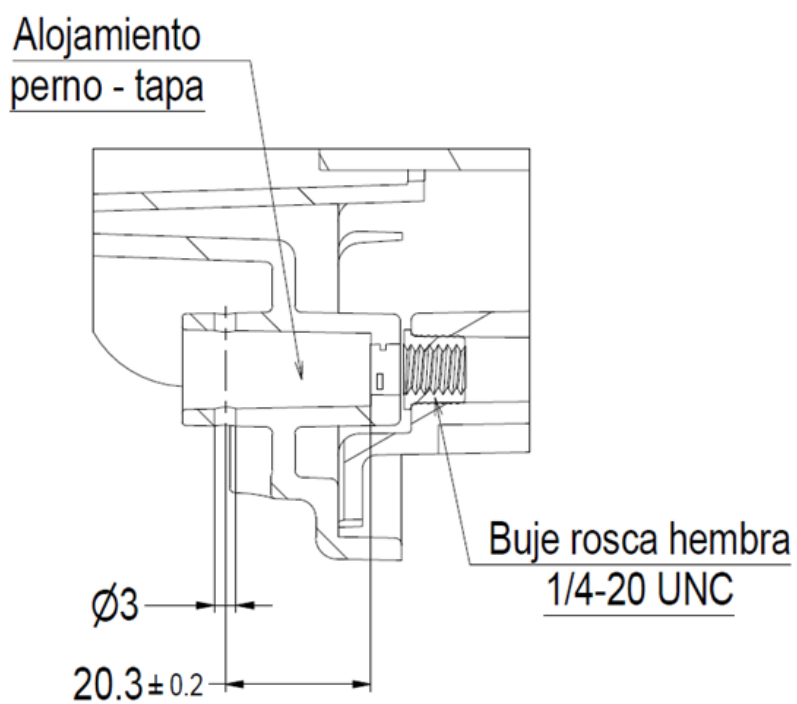

**Figura 13. MONTAJE A POSTE**


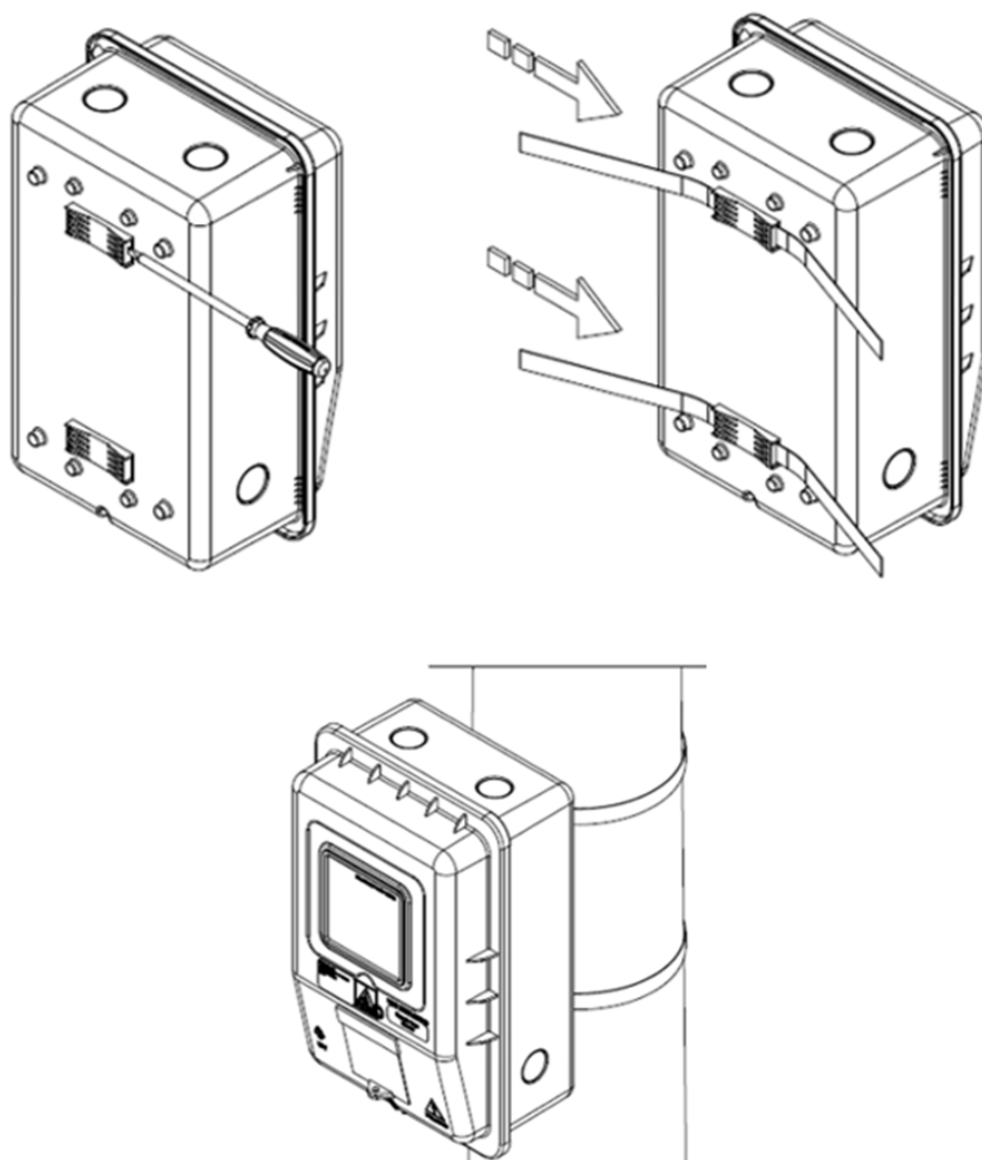


Figura 14. PERNO DE **SEGURIDAD**



## ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

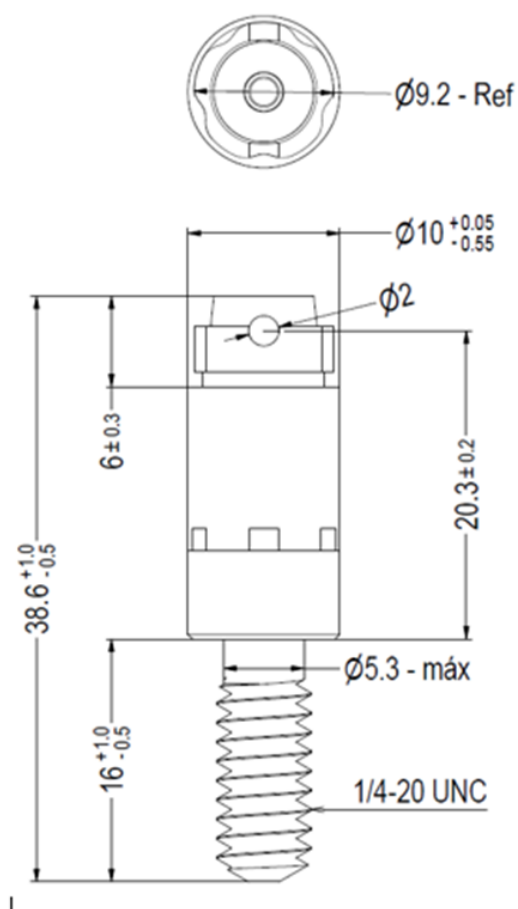

```
.table { border-collapse: collapse; width: 100%; } .table th, .table td { border: 1px solid black; padding: 5px; } /* Encabezados */ .table thead th { background-color: #d9d9d9; text-align: center; vertical-align: middle; font-weight: bold; } /* Título principal */ .table .titulo { text-align: center; font-weight: bold; background-color: #d9d9d9; } /* Centrar columnas N° y ELEMENTO */ .table td:nth-child(1), .table td:nth-child(2), .table th:nth-child(1), .table th:nth-child(2) { vertical-align: middle; } /* Opcional: OFERTADO centrado */ .table td:nth-child(4), .table th:nth-child(4) { text-align: center; }
```

CAJA PARA UN MEDIDOR MONOFÁSICO CON TAPA EXTRAÍBLE				
N°	ELEMENTO	CARACTERÍSTICA	OFERTADO	
1	Proponente	País de fabricación		
		Fabricante		
		Representante del fabricante		
2	Normas	Fabricación y pruebas		
3	Características eléctricas	Tensión nominal [V]		
4	Componentes. Cuenta con:	Una bandeja portamedidor (si/no)		
		Un visor en vidrio templado (si/no)		
		Una bornera de Puesta a tierra (si/no)		
		Diámetro y número de pretroquelados	En la parte superior	
			En la parte inferior	
			En la parte lateral	
		Por la bandeja se entrega ensamblado un juego de 3 tornillos zincados m4X22, 3 tuercas zincadas, 3 arandelas de presión zincadas para tornillo, 3 arandelas planas zincadas para tornillo (si/no)		
		1 buje para sistema de seguridad rosca hembra ¼-20 UNC, ubicado en el cuerpo de la caja (si/no)		
5	Acabado	Sin grietas, sopladuras, poros, exfoliaduras, ampolladuras, raspaduras u otros defectos		
6	Marcación	Logo: Terminal de puesta a tierra y riesgo eléctrico		
		Texto: "USO EXCLUSIVO Enel Colombia"		
		Datos técnicos e información del Fabricante y todas las marcaciones indicadas en capítulo. 6.3		
		Material de la ventana de inspección		
		Material del marco de la ventana de inspección		
		Material del cuerpo y de la tapa		
		Composición química de la bornera		
		Composición química del sistema de seguridad (bujes y tornillos)		



CAJA PARA UN MEDIDOR MONOFÁSICO CON TAPA EXTRAÍBLE			
N°	ELEMENTO	CARACTERÍSTICA	OFERTADO
8	Dimensionales	Total (ancho x alto x profundidad)	
		Cuerpo sin pestañas(ancho x alto x profundidad)	
		Tapa sin pestañas(ancho x alto x profundidad)	
		Marco ventana de <b>inspección</b>	
		Visor	
		Bandeja Portamedidor	
		Espesor Ventana de <b>Inspección</b>	
		Dimensiones Bornera	
		Diámetro del alojamiento para el conductor que aloja la bornera de <b>tierra</b> (AWG)	
		Distancia entre centros perforaciones de anclaje de la bandeja portamedidor	
9	Empaque	Cumple con lo solicitado en el numeral 9 (Presentan ficha <b>técnica</b> del <b>material</b> utilizado) (si/no)	
10	Certificado <b>Sistema de calidad</b> del fabricante(Norma ISO9001)	Entidad certificadora	
		Número de certificado	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	
		Vigencia	
		Adjunta el certificado (Si/No)	
11	<b>Certificación de producto con norma técnica</b>	Entidad certificadora	
		Número de certificado	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	
		Vigencia	
		Adjunta el certificado (Si/No)	
12	<b>Certificación de producto con RETIE</b>	Entidad certificadora	
		Número de certificado	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	
		Vigencia	
		Adjunta el certificado (Si/No)	
13	Desviaciones presentadas		
14	Entrega de caja de <b>muestra</b> para evaluación <b>técnica</b> (Si/No)		
15	Garantía (meses)		