



# **LA662-1 Red Aislada - Derivación de red aislada a red aislada 11,4 kV o 13,2 kV, con seccionamiento**

## **NORMA TÉCNICA**


<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	14 Septiembre 2023



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>





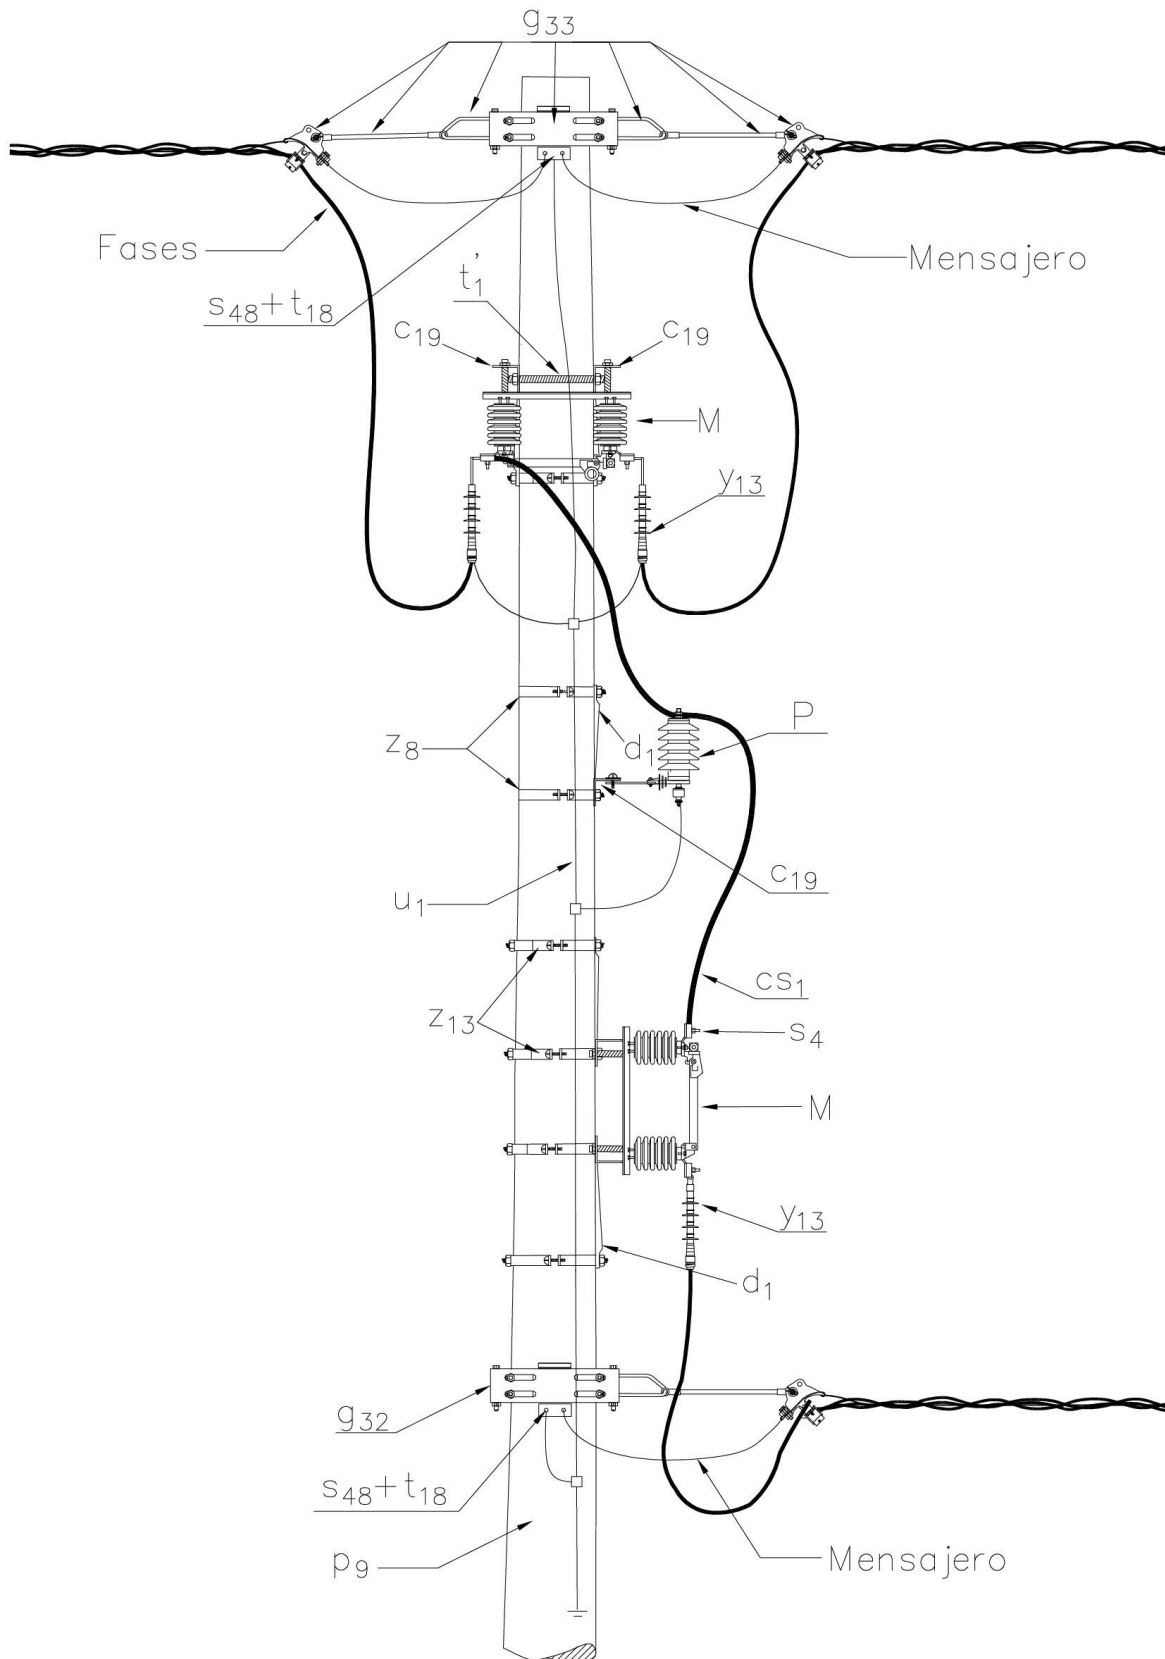



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a <sub>19</sub>	6			Amarre tipo TPR para sujeción de aisladores poliméricos
a <sub>29</sub>	6	300548	GSCC010	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24kV
c <sub>19</sub>	7	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
cs <sub>1</sub>	9	330620	ET103	Cable semi aislado 100 mm <sup>2</sup> 15 kV
d <sub>1</sub>	14	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g <sub>32</sub>	1	251576	ET448	Conjunto retención sencillo red MT aérea aislada
g <sub>33</sub>	1	251577	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
M	3	140995	E-MT-006	Seccionador monopolar 400 A 15 kV tipo cuchilla
P	3	170892	GSCC016	DPS - Descargador de <i>sobretensión</i> óxido metálico 12 kV , 10 kA
p <sub>9</sub>	1	230965	GSS002	Poste de concreto de 14 m 1350 kgf. GSS002/49 (1)
s <sub>4</sub>	9		ET301	Conector terminal de comprensión tipo vástago, tipo 4 (2)
s <sub>48</sub>	4		ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco, 1/0AWG
s <sub>50</sub>	6	201059	ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco, 4/0AWG (3)
s <sub>74</sub>	6	274318	ET356	Conector tipo cuña P=120 D120mm <sup>2</sup> o 4/0-4/0AWG (4)
t <sub>5</sub>	5	251363	ET456	Tornillo de carruaje 15,9 mm (5/8") x 38,1mm (1 ½")
t <sub>18</sub>	3	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
u <sub>1</sub>	1	201074	ET492	Sistema de <i>puesta a tierra</i> en acero
y <sub>5</sub>	3	274588	GSCC005	Terminal contraíble en frio uso exterior, conector tipo vastago, Cu/Al 95-240mm <sup>2</sup> 15kV (5)
y <sub>13</sub>	9	274587	GSCC005	Terminal contraíble en frio uso exterior 15 kV conector tipo pala Cu/Al 95-240 mm <sup>2</sup> . GSC005/2 (5)
z <sub>8</sub>	1	274299	ET431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (6)
z <sub>13</sub>	2	274312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm (6)
z <sub>43</sub>	6	250003	ET494	Elementos de sujeción de <i>cable</i> MT aislado monopolar a cruceta metálica

### ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de fibra ( [ET205](#) ) o metálico ( [ET208](#) ). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma ( [LA010-1](#) ) para su selección.
- (2) Los terminales de comprensión tipo vástago que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [ET301](#) ) para su selección.
- (3) Los terminales de comprensión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [ET302](#) ) para su selección.
- (4) Los conectores tipo cuña que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [ET356](#) ) para su selección.
- (5) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista es una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ( [GSCC005](#) ) para su selección.
- (6) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

**NOTAS:**

- Ver las consideraciones dadas en la norma [LA650](#) Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma [LA009](#).
- El [cable](#) de red MT aérea aislada se encuentra definido en [GSCC008](#) MV Aerial Bundled Cables.