LA680 Red Aislada - Derivación a red compacta 34,5 kV

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	14 Septiembre 2023

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

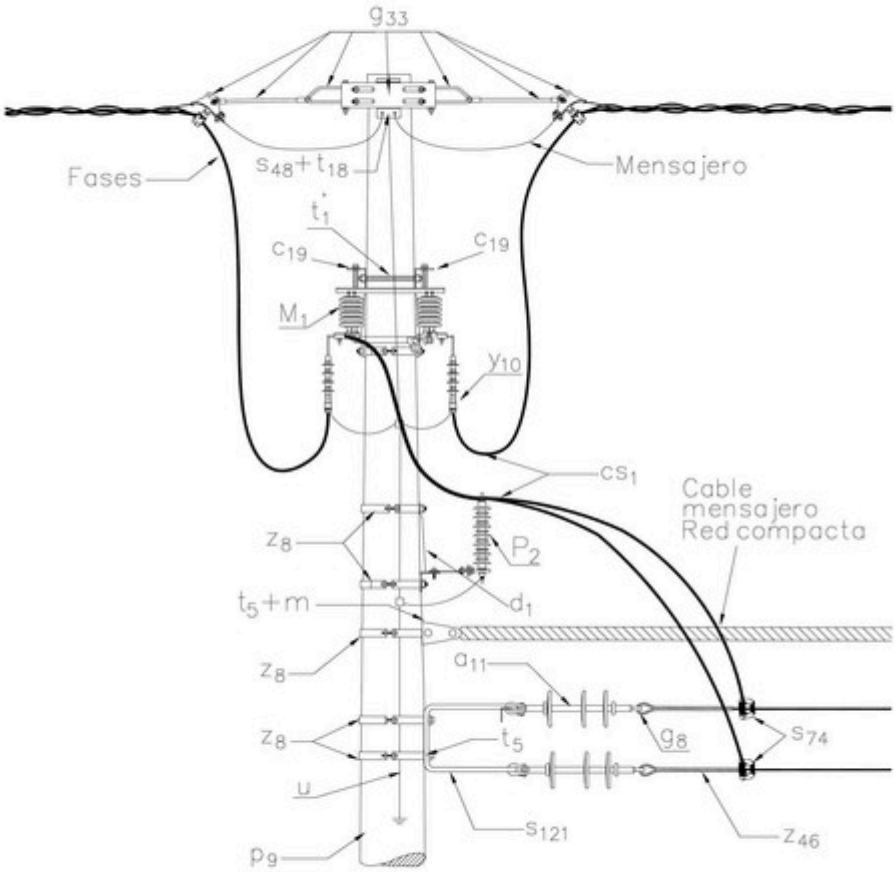

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_{19}	6			Amarre tipo TPR para sujeción de aisladores poliméricos

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

a $_{11}$	3	300538	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 36 kV
a $_{16}$	6	300547	GSCC010	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 36 kV
c $_{19}$	6	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
cs $_{5}$	9		ET103	Cable semi aislado 100 mm2 35 kV
d $_{1}$	12	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g $_{8}$	3	251367	ET466	Guardacabo tipo 2
g $_{33}$	1	251577	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
m $_{7}$	1	251362	ET454	Tuerca de ojo alargado 15,9 mm (5/8”)
n $_{5}$	3	201013	ET461	Perno de ojo tipo 5 (15,9 mm (5/8”) x 545 mm)
P $_{2}$	3	170893	GSCC016	DPS - Descargador de sobretensión óxido metálico 30 kV , 10 kA
p $_{40}$	1	6769870	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1350 kgf. GSS002/152 (1)
s $_{50}$	8	201059	ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco,4/0AWG (2)
s $_{74}$	6	274318	ET356	Conector tipo cuña P=120 D120mm² o 4/0-4/0AWG (3)
s $_{121}$	1	251484	ET444	Soporte para final de circuito tipo 5
t $_{5}$	18	6762212	ET456	Tornillo de carruaje 15,9 mm (5/8”) x 38,1mm (1 ½”)
t $_{18}$	2	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
u $_{1}$	1		ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
y $_{10}$	6	274596	E-MT-026	Terminal encogible en frio 35kV 120 mm² uso exterior (4)
z $_{8}$	4	274299	ET432	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (5)
z $_{13}$	2	274312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm (5)
z $_{43}$	6		ET494	Elementos de sujeción de cable MT aislado monopolar a cruceta metálica
z $_{46}$	3		ET445	Amarre preformado para cable cubierto 15 kV

ALTERNATIVAS :

(1) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-11) para su selección.
(2) Los terminales de compresión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la especificación técnica (ET302) para su selección.
(3) Los conectores tipo cuña que aparecen en la lista son una referencia, consulte la especificación técnica (ET356) para su selección.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

(4) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista es una referencia, consulte la especificación técnica (E-MT-026) para su selección.
(5) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

NOTAS :

- Ver las consideraciones dadas en la norma LA 650 Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma LA009.
- El cable de red MT aérea aislada se encuentra definido en GSCC008 MV Aerial Bundled Cables.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.