



# **LA335 Montaje de seccionador portafusible 160 A para líneas de B.T**



## **NORMA TÉCNICA**

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
3	10 Julio 2025



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>



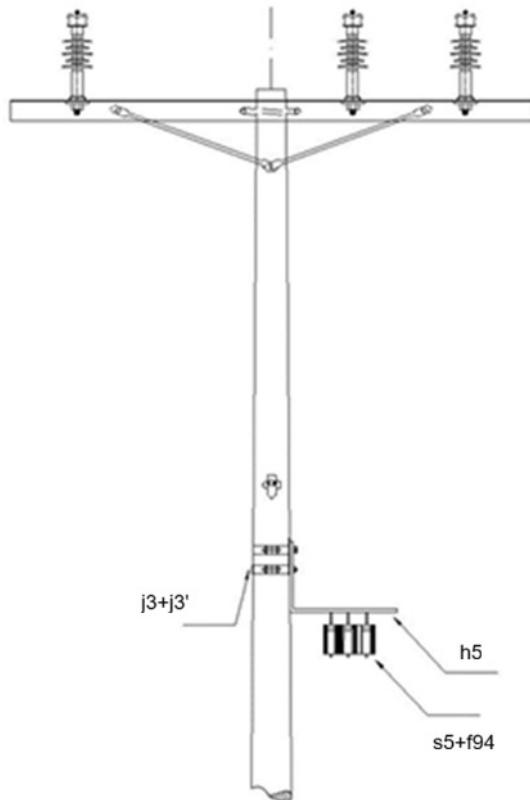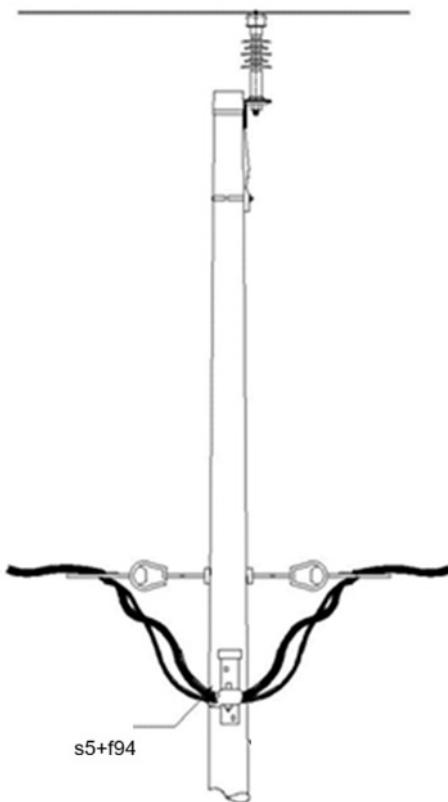

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f <sub>94</sub>	3	170854	GSCL004	Fusible NH 00 63A 500V (1)
j <sub>3</sub>	1	780182	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j <sub>3'</sub>	2	780351	ET450	Hebillas de acero inoxidable 5/8"
h <sub>5</sub>	1	251389	ET430	Herraje para soporte de seccionador de B.T. de 160 A
S <sub>5</sub>	3	170852	ET511	Seccionador portafusible para B.T. 160 A

**ALTERNATIVAS:**

(1) El fusible es una referencia, consulte la Norma CTU516 para su selección.