



CTR617 Centros de transformación rural 34,5 kV de 2,5 a 10 MVA con celdas. Servicios auxiliares y alumbrado de patio


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Septiembre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>



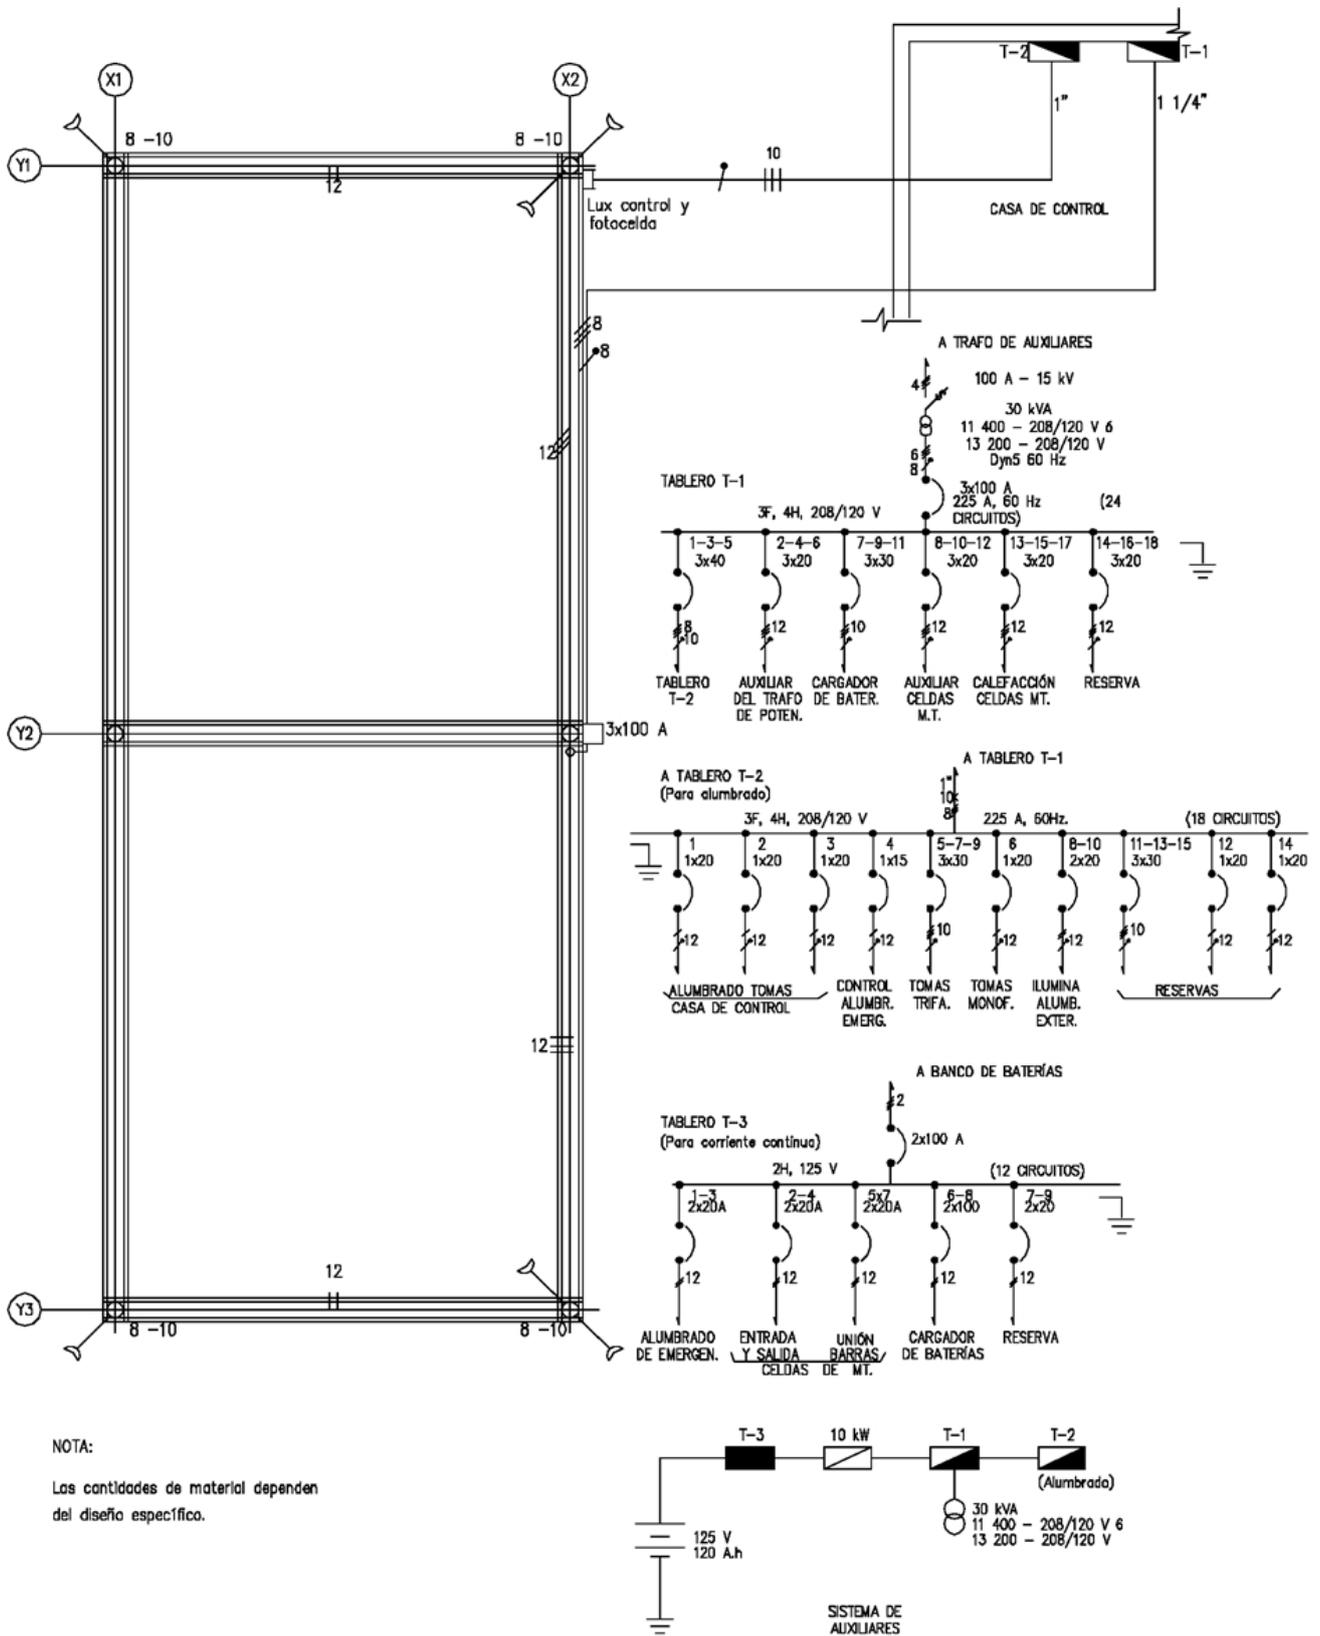



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b ₁	6			Soporte para luminaria horizontal vías secundarias
c ₅₅	4			Conduleta en x tipo intemperie de ¾"
c ₅₆	4			Conduleta en T tipo intemperie de ¾"
c ₅₇				Conduleta en T tipo intemperie ½ "
F	6	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 205/285 V , tipo NC
l ₁	6	6762554	ET-801	Luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
o ₂₈	60		ET-116	Metros de cable de cobre calibre 6 AWG aislado a 600V
o ₂₉		6762224	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 8 AWG aislado a 600 V
o ₃₆	60		ET-116	Metros de alambre de cobre aislado 10 AWG a 600V
o ₃₇			ET-116	Metros de alambre de cobre aislado 12 AWG a 600 V
q	6	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara
x ₁	12	6762233	ET-601	Metros de tubo galvanizado de 1"
x ₂	18	6762529	ET-601	Metros de tubo galvanizado de 1 ¼"
x ₆₂	6			Metros de tubo conduit flexible de ¾"
x ₉			ET-601	Metros de tubo galvanizado de ¾"
x ₁₀			ET-601	Metros de tubo galvanizado ½ "
z ₄₁	2			Abrazadera sencilla para brazo de luminaria
z ₄₂	2			Abrazadera doble para brazo de luminaria
	1			Tablero de 18 circuitos, trifásico 225 A, con puerta y directorio (T-2) con interruptores de acuerdo al cuadro de cargas