



# **AP307-1 Montaje de luminaria en vías locales (Conexión desde caja para acometidas)**

## **NORMA TÉCNICA**


Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	23 Marzo 2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>





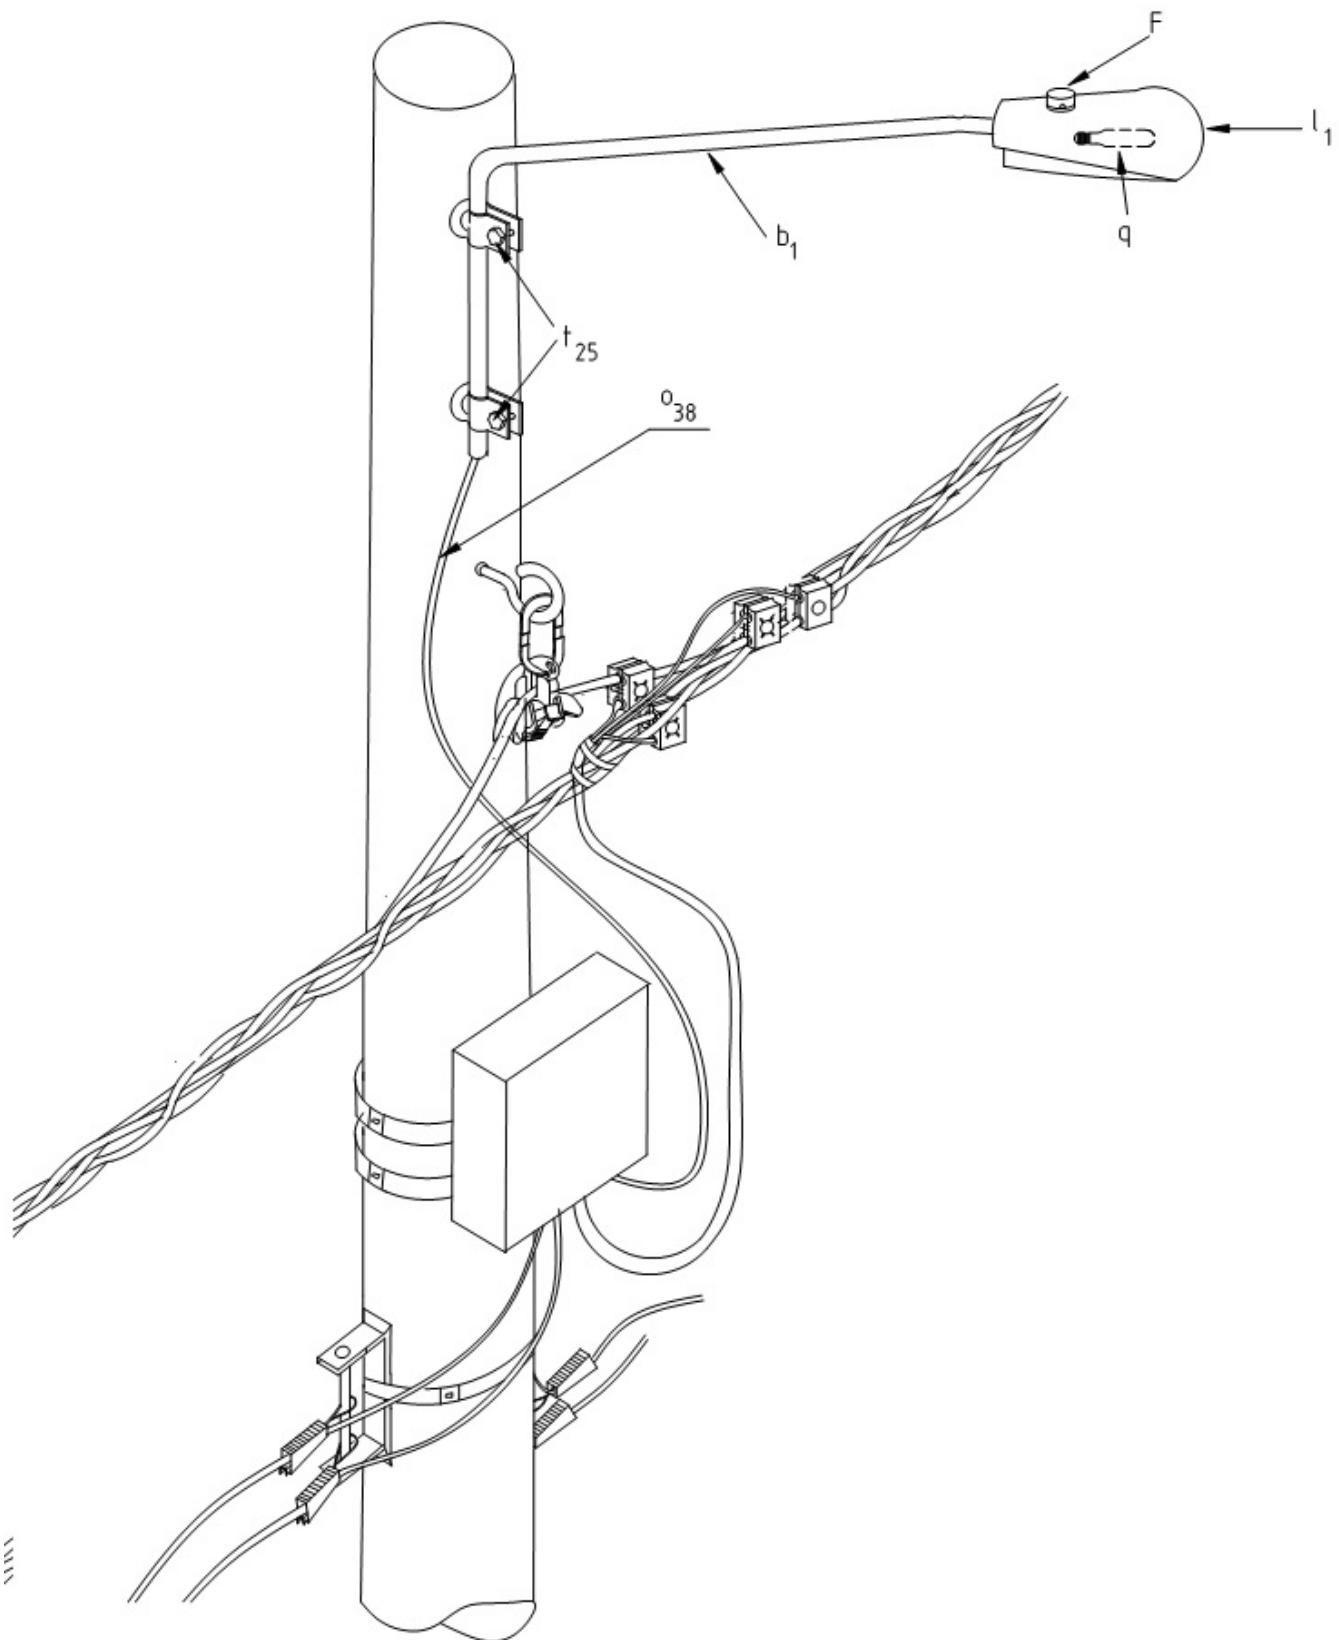



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b <sub>1</sub>	1		ET-832	Soporte para <a href="#">luminaria</a> horizontal vías secundarias
F	1	6762325	ET-810	Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo NC
l <sub>1</sub>	1	6762554	ET-801	<a href="#">Luminaria</a> para <a href="#">bombilla</a> de sodio 70 W
o <sub>38</sub>	3	ET-110		Metros de <a href="#">cable</a> de cobre aislado 14 AWG con neutro concéntrico 600 V
q	1	6762336	ET-820	<a href="#">Bombilla</a> de sodio 70 W tubular clara 90 V
t <sub>25</sub>	2		ET-474	Tornillo soporte para brazo de <a href="#">luminaria</a> 1/2" <sup>(1)</sup>

## ALTERNATIVAS:

(1) Abrazadera de para soporte de vías secundarias Z<sub>20</sub>