



# AP221 Detalle de la zanja y relleno para el enterrado directo del cable


## NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Mayo 2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>



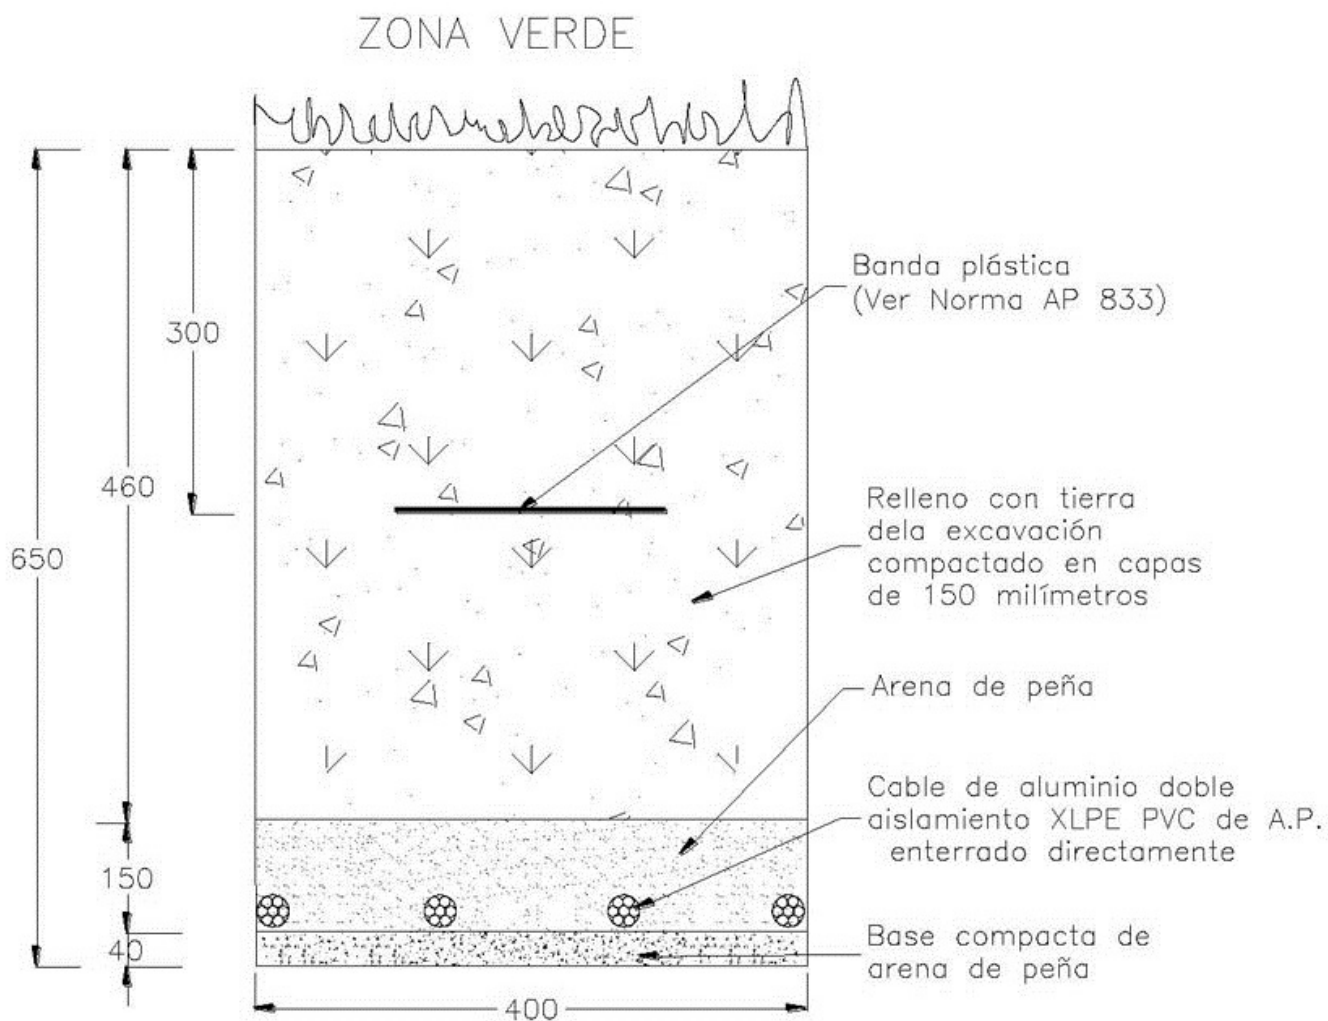

### Notas:

- Dimensiones en milímetros.
- Los circuitos exclusivos de alumbrado público pueden subterranizarse mediante enterrado directo de cable doble aislado XLPE PVC, cuando lo amerite el costo de las canalizaciones exclusivas del alumbrado público y el alto grado de vandalismo. Solo se permiten en zonas verdes, zona de andenes y en zona dura que no sean calzadas vehiculares.
- Dimensiones en mm .