



# **AP655 Centros de transformación de pedestal. Medición directa en BT sobre carcasa**

## **NORMA TÉCNICA**

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>





## FRENTE ABIERTO

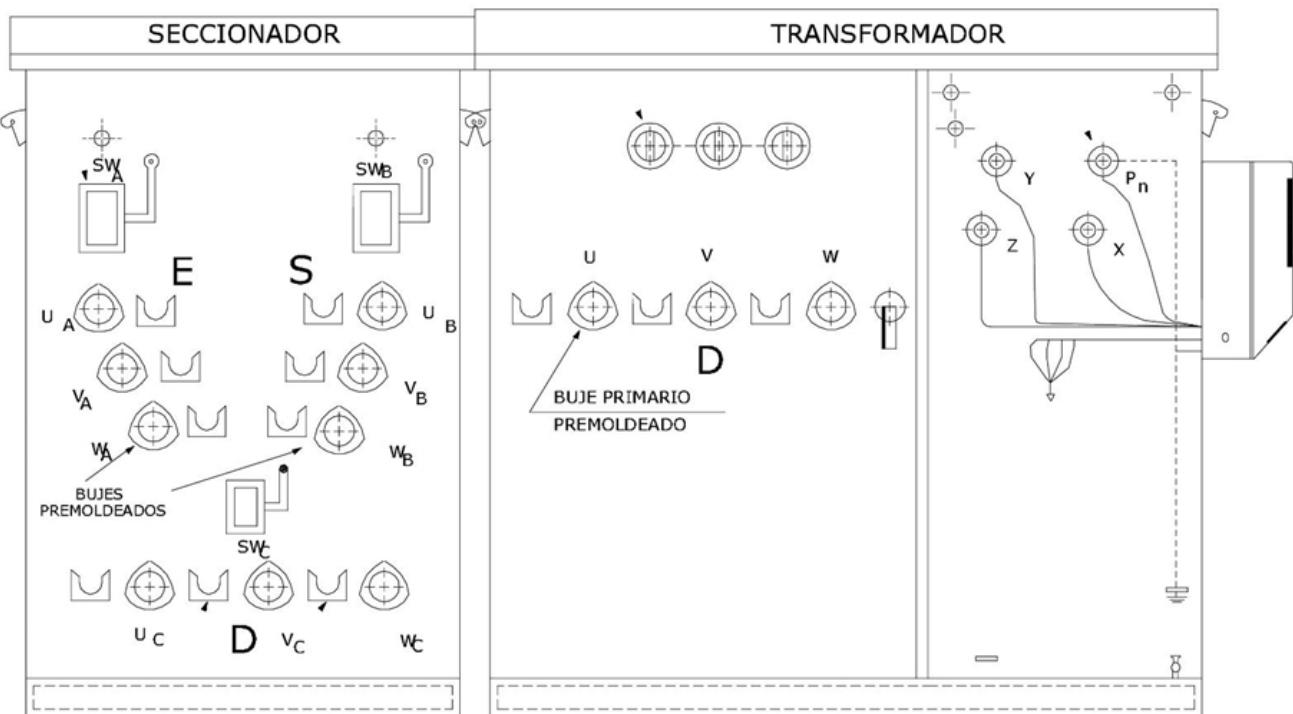

### NOTAS

1- Caja de medidor adosada a compartimiento de BT del transformador de pedestal

CANTIDAD	CODIGO SAP	ESP. TECNICA	DESCRIPCION
1		ET919	Caja para medidor trifasico, tapa extraible, sin proteccion
1			Medidor trifasico 3x220/380V 10(100)A