




AE325 Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	02 Diciembre 2009




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.enelcol.com.co>



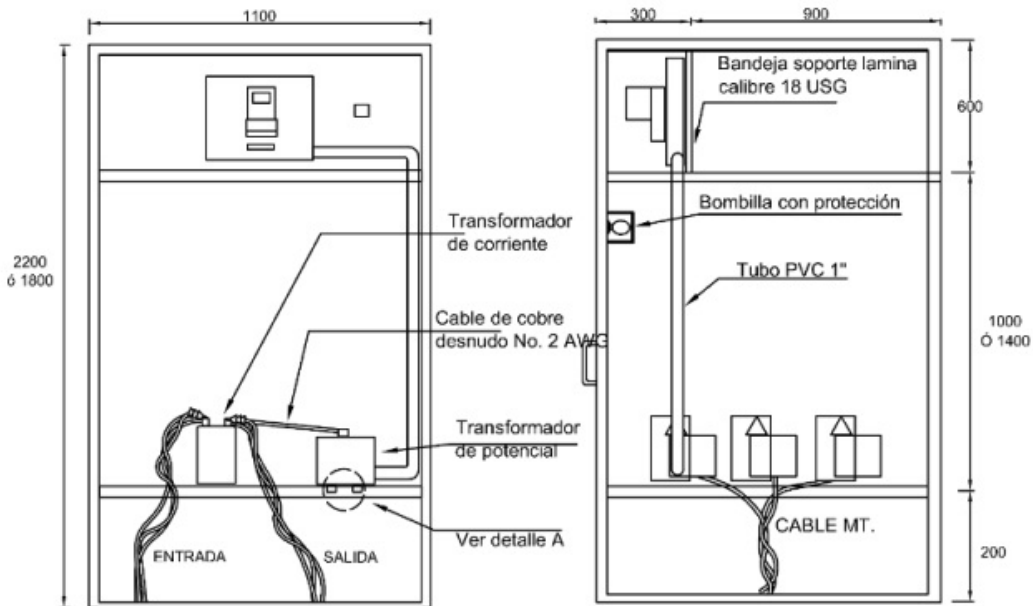

VISTA FRONTAL SIN PUERTA

VISTA LATERAL

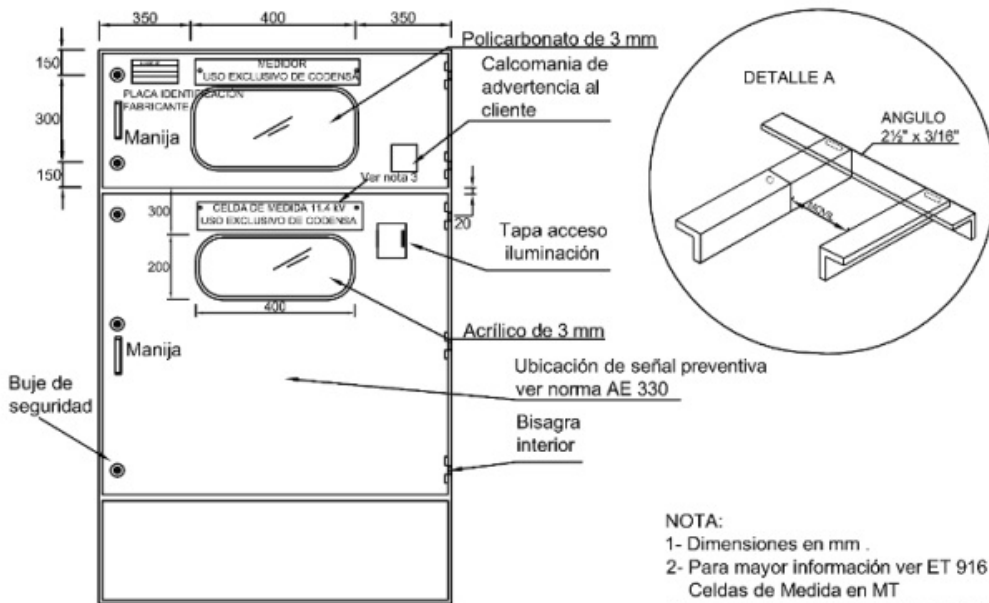

VISTA FRONTAL CON PUERTA

NOTA:

- 1- Dimensiones en mm .
- 2- Para mayor información ver ET 916 Celdas de Medida en MT
- 3- El valor se cambiará por el nivel de tensión de la red (11.4 kV y 13.2 kV)