




CS276-1 Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T. Corte A - A` y marco NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
6	10 Marzo 2022




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



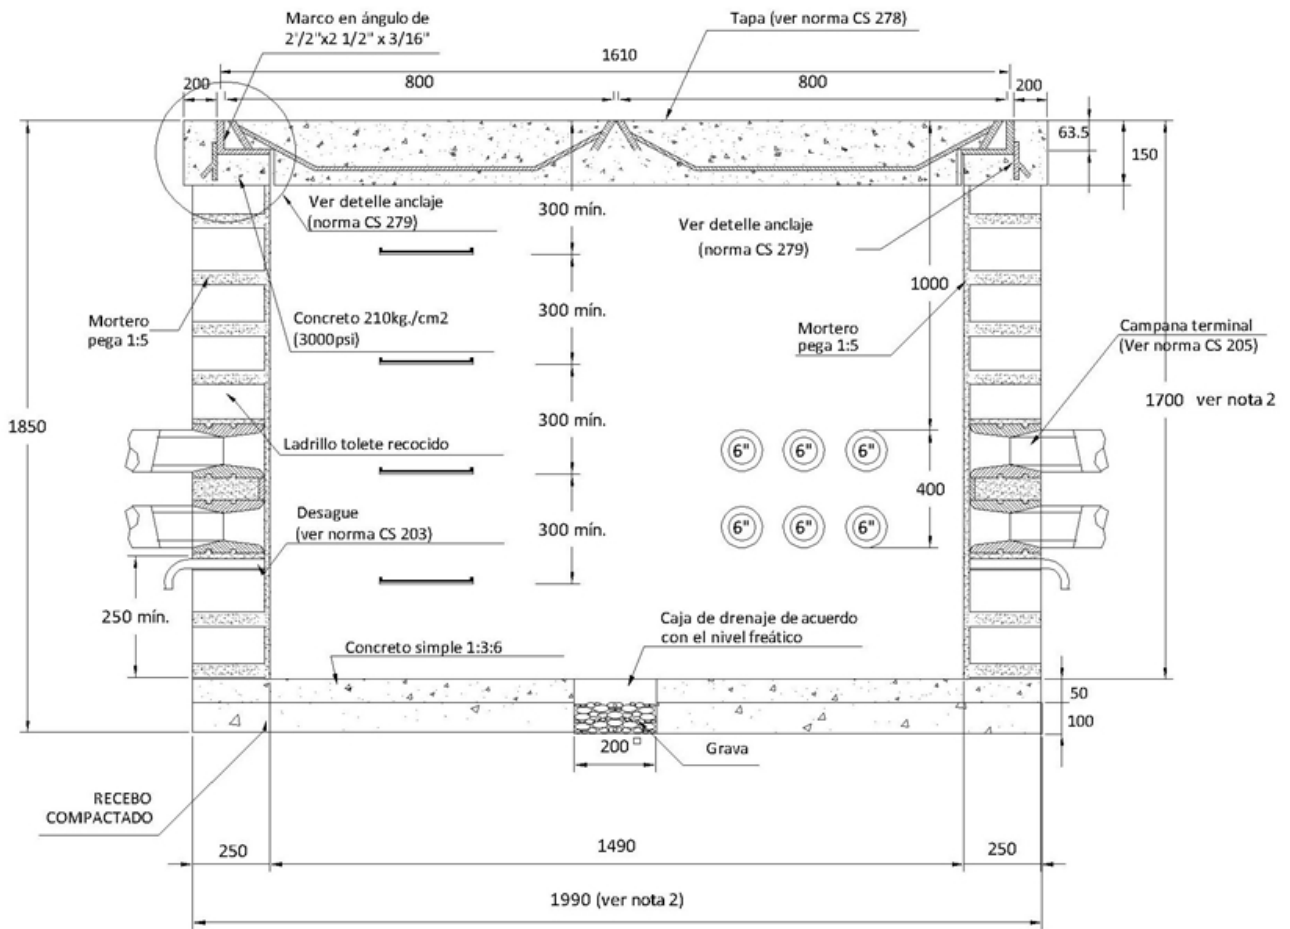

CORTE A - A' (Ver norma CS 276)

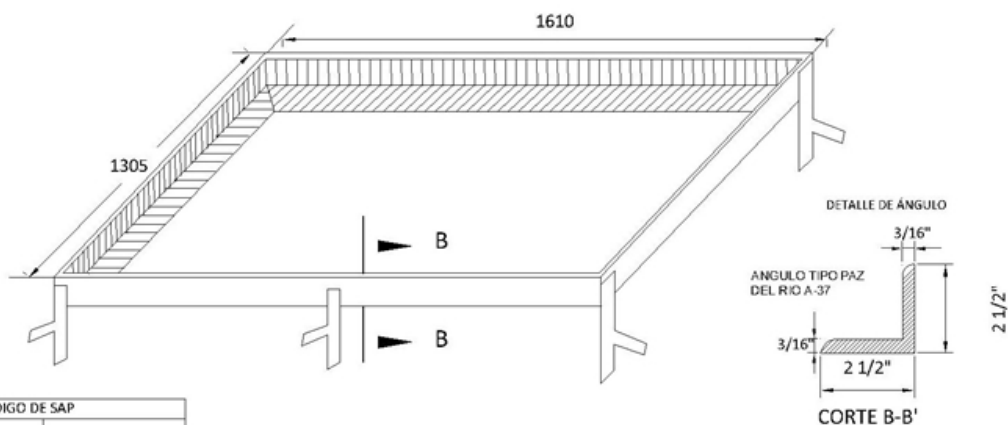

CODIGO DE SAP	
MARCO	6762434

NOTAS

NOTAS:

1. Dimensiones en milímetros



2. Para uso de ductos de 6" y 4" la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm
3. Ver CS290-5 Escalera de gato recubierta para ingreso a cajas de inspección. No se admite escalera de gato sin recubrimiento como se especifica en [CS290-5](#) .