



# CS277 Caja de inspección triple para canalización de M.T.


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
3	16 Febrero 2018




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



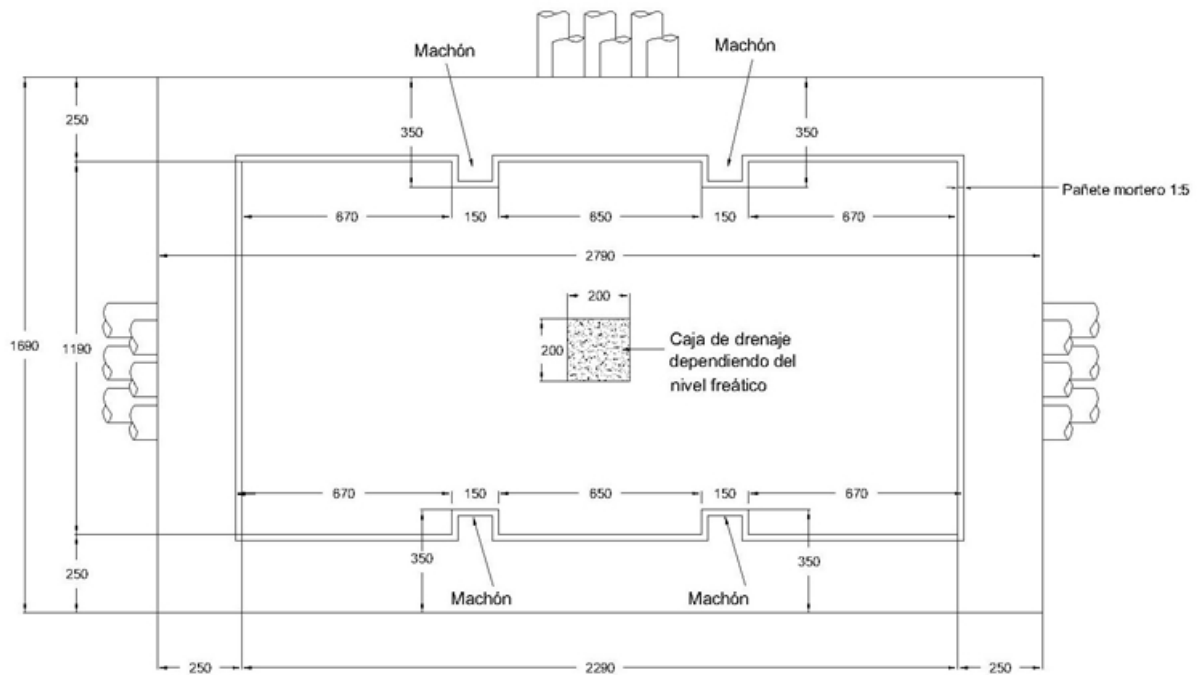

PLANTA CAJA TRIPLE Y MUROS

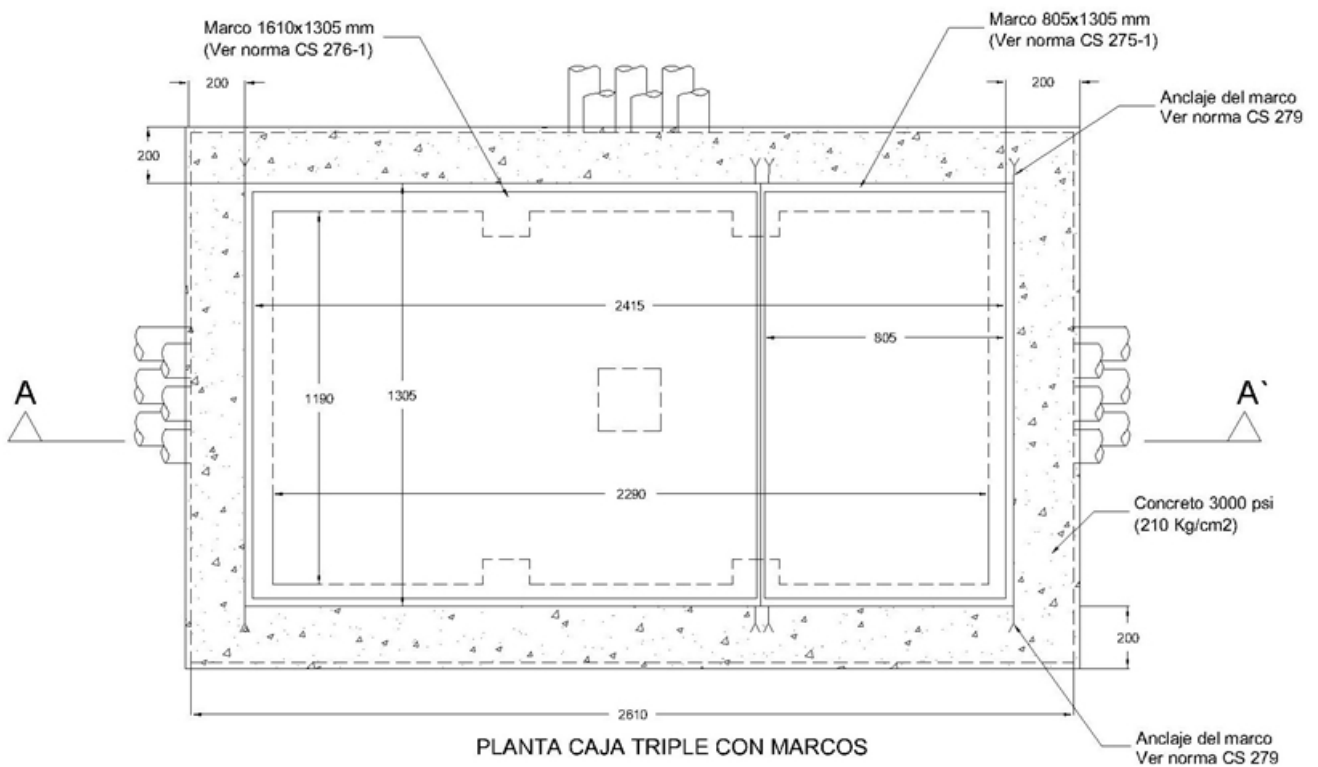

PLANTA CAJA TRIPLE CON MARCOS



## **NOTAS**

1. La construcción de este tipo de caja no será aceptada para zonas vehiculares ni entradas a garajes
2. El marco de la caja triple se hace con un marco de caja doble y uno de caja sencilla.
3. Dimensiones en milímetros
4. Para usar ducterías de 6" y 4" la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm