



# ET874 Bombillas LED para uso exterior y decorativo

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Revisión #:</b> | <b>Entrada en vigencia:</b> |
| 0                  | 17 Junio 2021               |



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





## 1. OBJETO

Establecer las condiciones que deben satisfacer las bombillas LED para alumbrado de uso exterior, decorativo y navideño, las cuales deben poseer excelentes características técnicas de desempeño fotométrico, durabilidad y **calidad** para cumplir las condiciones actuales de desempeño en los sistemas de distribución de energía de B.T.

## 2. ALCANCE

La presente especificación se aplicará para todas las bombillas LED con sus accesorios para alumbrado de uso decorativo en fachadas, iluminación navideña, iluminación arquitectónica, cumpliendo con el REGLAMENTO TECNICO de ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO- RETILAP y Normatividad vigente.

Las Bombillas requeridos pueden ser:

Strober tipo Socket E27 - 12 Leds

Strober tipo Ovalado (No requiere Socket) - 12 Leds

**Bombilla** tipo ping pong vintage transparente Socket E27 - 6 Leds

**Bombilla** tipo ping pong vintage transparente Socket E27 - 12 Leds

**Bombilla** tipo C7 - E12 - 3 Leds

Otras potencias y referencias de bombillas

Y los accesorios para bombillas

Socket E27 - 0,2 m

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 2m - Longitud 20 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 1m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 1m - Longitud 20 m - IP 44

Línea de Socket E14 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E12 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E12 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 20 m - IP 44

Las bombillas requeridas para iluminación de uso exterior decorativo y navideña son:

| Strobe Lights - E27 |              |             |                |             |               |                   |                      |      |
|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|------|
| Kind of Light       | Light Colors | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Thread type | Protection IP | Cover             | Number of Led Inside | Unit |
| LED                 | Cold White   | 120         | 60             | E27         | ≥54           | Transparent Cover | 12                   | Unit |



| Strobe Lights - Oval |              |             |                |   |               |                   |                      |      |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------------------|------|
| Kind of Light        | Light Colors | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Thread type                                       | Protection IP | Cover             | Number of Led Inside | Unit |
| LED                  | Cold White   | 120         | 60             | Whitout Socket, 0,2 m of cable to conect directly | ≥54           | Transparent Cover | 12                   | Unit |

| Ping Pong Vintage - E27 - 6 Leds |              |             |                |             |               |                 |                      |                       |      |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------|
| Kind of Light                    | Light Colors | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Thread type | Protection IP | Cover           | Number of Led Inside | Size [mm]             | Unit |
| LED                              | Cold White   | 120         | 60             | E27         | ≥54           | Transparent Cap | 6                    | 45 mm Sphere diameter | Unit |
|                                  | Warm White   | 120         | 60             | E27         | ≥54           | Transparent Cap | 6                    | 45 mm Sphere diameter | Unit |

| Ping Pong Vintage - E27 - 12 Leds |              |             |                |             |               |                 |                      |                       |      |
|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------|
| Kind of Light                     | Light Colors | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Thread type | Protection IP | Cover           | Number of Led Inside | Size [mm]             | Unit |
| LED                               | Cold White   | 120         | 60             | E27         | ≥54           | Transparent Cap | 12                   | 45 mm Sphere diameter | Unit |
|                                   | Warm White   | 120         | 60             | E27         | ≥54           | Transparent Cap | 12                   | 45 mm Sphere diameter | Unit |

| C7 Bulbs - E12 - Frosted Cap |              |             |                |             |               |             |                      |      |
|------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|------|
| Kind of Light                | Light Colors | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Thread type | Protection IP | Cover       | Number of Led Inside | Unit |
| LED                          | Red          | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Blue         | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Green        | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Cold White   | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Warm White   | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Pink         | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Purple       | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |
|                              | Orange       | 120         | 60             | E12         | ≥44           | Frosted Cap | 3                    | Unit |



### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

---

Las bombillas LED serán utilizados para su instalación en el [sistema](#) de alumbrado exterior y para uso decorativo de las áreas de operación de Enel Colombia S.A. E.S.P, bajo las siguientes condiciones:

| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES      |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a. Altura sobre el nivel del mar | De 0 a 2 900 m                  |
| b. Ambiente                      | Tropical                        |
| c. Humedad                       | Mayor al 90 %                   |
| d. Temperatura máxima y mínima   | 35 °C y - 5 °C respectivamente. |
| e. Instalación                   | Exterior                        |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS                                     |             |
|--|-------------|
| a. <a href="#">Tensión nominal</a> de alimentación del cliente |             |
| - Línea - Línea  | 208 a 240 V |
| - Línea - <a href="#">Neutro</a>                               | 120         |
| b. <a href="#">Frecuencia</a> del <a href="#">sistema</a>      | 60 Hz       |

### 4. SISTEMA DE UNIDADES Y DEFINICIONES

---

Todos los documentos técnicos, deben expresar las cantidades numéricas en unidades del [sistema](#) Internacional (S.I.). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

#### **DEFINICIONES**

**LED:** Diodo emisor de luz (por su sigla en inglés Light Emitting Diode). Tecnología que produce luz artificial por efecto de electroluminiscencia en la unión de dos semiconductores. Produciendo una luz uniforme, confortable con excelente reproducción del color que mejora la visibilidad.

**LUMINARIA :** Aparato el cual distribuye, filtra y transforma la luz emitida por los LEDs o módulos LED, que



incluye las partes para la fijación y protección de las piezas que emiten la luz artificial (LED o módulo LED), como también los equipos eléctricos necesarios para la producción de luz.

*PROYECTOR LED:* Aparato de iluminación que concentra la luz en un ángulo sólido limitado, con el fin reobtener un valor de **intensidad** luminosa elevado.

*FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER):* **Equipo** electrónico que toma la energía eléctrica de la red de distribución de BT y la transforma para que proporcione los parámetros eléctricos ideales para el normal funcionamiento de los LED ó módulos LEDs.

*CONJUNTO ÓPTICO:* Es la parte de la **luminaria** o proyector que emite la luz artificial y está compuesta por los LED o módulos LED, los lentes y sistemas que los protegen para obtener la hermeticidad y grado de protección.

*CONJUNTO ELÉCTRICO :* Es la parte de la **luminaria** o proyector que contiene los equipos eléctricos/electrónicos capaces de conectar, transformar y adaptar la **tensión** eléctrica de la red de alimentación de B.T. a los LED o módulos LEDs que conforman el conjunto óptico.

*CROMATICIDAD DE UN COLOR:* Longitud de onda dominante o complementaria y de los aspectos de pureza de un color tomados en conjunto.

*DEPRECIACION LUMINICA:* Disminución gradual de emisión luminosa durante el transcurso de la **vida útil** de una fuente luminosa.

*EFICACIA LUMINOSA DE UNA FUENTE:* Relación entre el flujo luminoso total emitido por una fuente luminosa ( **bombilla** ) y la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en lúmenes/vatio(lm/W).

*FLUJO LUMINOSO:* Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lúmen(lm).

*RETILAP:* **Reglamento Técnico** de Iluminación y Alumbrado Público.

*ONAC:* Organismo Nacional de **Acreditación** de Colombia.

*TEMPERATURA DE COLOR:* Se refiere a la tonalidad de la luz que genera la fuente luminosa, se mide en grados Kelvin.

*VIDA UTIL:* Período de **servicio** efectivo de una fuente que trabaja bajo condiciones y ciclos de **trabajo** nominales hasta que su flujo luminoso sea el 70% del flujo luminoso total.



## 5. NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS PARA BOMBILLAS LED

| NORMA |                                | DESCRIPCIÓN  |
|-------|--------------------------------|--|
| NTC   | 1000                           | Sistema Internacional de Unidades.   |
| NTC   | 1156                           | Productos metálicos y recubrimientos. Ensayos cámara salina.   |
| NTC   | 3279                           | Grados de protección dado por encerramiento de <a href="#">equipo eléctrico</a> [Grados IP]  |
| NTC   | ISO 2859-1                     | Procedimientos de muestreo para <a href="#">inspección</a> por atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de <a href="#">calidad</a> para <a href="#">inspección lote a lote</a> . |
| NTC   | 2050                           | Código <a href="#">Eléctrico</a> Nacional (conexiones internas).   |
| NTC   | 2230:1999 numeral 3,4 y 4.18.1 | Numeral 3,4 Verificación de Rotulado e Imborrabilidad y numeral 4.18.1 Resistencia a la Oxidación  |
| IEC   | 60560 : 2011 Numeral 9.1       | Torsion Del Casquillo  |
| IEC   | 60695-2-11                     | <a href="#">Método</a> De <a href="#">ensayo</a> de Hilo incandescente, <a href="#">ensayo</a> de inflamabilidad para productos terminados   |
| IEC   | 60529:2001 +AMD2:2013          | Degree of protection by enclosures [IP Code]   |
| UNE   | EN-62560                       | Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con <a href="#">tensión</a> > 50 V. Especificaciones de <a href="#">seguridad</a> .   |
| EN    | 50102                          | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)  |
| EN    | 61347-1                        | General and Safety Requirements. (Driver)  |
| EN    | 61347-2-13                     | Particular Requirements for DC or AC Supplied Electronic Control Gear for LED Modules.   |
| EN    | 62384                          | Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.   |
| IEC   | 60061-3: 2005                  | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la <a href="#">seguridad</a>   |
| IEC   | 60598-1                        | Luminaires - Part 1: General requirements and tests  |
| IEC   | 61000-3-2                      | Limitation of harmonic current emission.   |
| IES   | LM 80-08                       | Approved Method Measuring Lumen Maintenance of LED light   |



|     |                       |  |
|-----|-----------------------|--|
| IES | LM 79-08              | Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products   |
| ISO | 17025                 | Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de <a href="#">ensayo</a> y <a href="#">calibración</a> . |
| IES | IESNA                 | Illuminating Engineering Society of North America  |
|     | <a href="#">RETIE</a> | <a href="#">Reglamento técnico</a> de Instalaciones Eléctricas   |
|     | RETILAP               | <a href="#">Reglamento técnico</a> de Iluminación y Alumbrado Público.   |

Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente [Especificación Técnica](#) .

Las normas citadas en la presente especificación (o cualquier otra que llegare a ser aceptada por Enel Colombia S.A.) se refieren a su última revisión.

## 6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES

### 6.1 Características generales

- Poder ser utilizados en la iluminación para uso exterior en fachadas, iluminación arquitectónica parques y su urbanismo como árboles, debajo de sillas, y otros sitios.
- El certificado de [producto](#) RETILAP NO ES OBLIGATORIO, sin embargo, el proveedor debe suministrar la totalidad de los ensayos del Numeral 8. Para proveedores extranjeros que no cuenten con certificado de [producto](#) los ensayos relacionados con Norma Colombiana (NTC), lo realizará ENEL- Enel Colombia, los demás ensayos con Norma IEC, IESNA, deben ser aportados por el proveedor.
- Los flujos luminosos de las bombillas deben estar certificados por un laboratorio Internacional o Ente ONAC en Colombia bajo Norma Internacional IEC o IESNA. Preferiblemente IESNA LM79. El fabricante debe aportar el soporte para el valor que diligencie en el ANEXO 1. Características Garantizadas
- Las bombillas, strobers con E27 deben entrar sin desajustes en la portabombilla para rosca o socket E-27

El cuerpo de las [bombillas](#) de uso exterior decorativo debe cumplir con los siguientes aspectos:

- a) Poseer un grado de protección contra el impacto y de hermeticidad de acuerdo al numeral 6.3.
- b) Con acabado exterior en color gris en piezas metálicas y blanco en piezas plásticas el que en su momento se autorice.



## 6.2 Cuerpo de la **bombilla** LED para uso decorativo externo

---

La estructura y construcción de las bombillas deben ser adecuadas a la aplicación específica y garantizar el correcto funcionamiento de los componentes y temperaturas de operación

Los disipadores de calor deben ser pasivos. No debe tener refrigeración o ventilación adicional.

## 6.3 Hermeticidad y grados de impacto

---

Bombillas C7 IP  $\geq$  44

Bombillas led Strobers, IP $\geq$ 54

Ping-Pong vintage IP $\geq$ 54

Todos los accesorios para la Línea de socket E27, E12 deben ser IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 2m - Longitud 20 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 1m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E27 - Espacio entre socket 1m - Longitud 20 m - IP 44

Línea de Socket E14 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E12 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 10 m - IP 44

Línea de Socket E12 - Espacio entre socket 0,2m - Longitud 20 m - IP 44

## 6.4 Conjunto Eléctrico

---

- **Tensión** de alimentación: 120V A 240V con un rango de variación de +5% -10% para el uso exterior.
- Clase de aislamiento: Clase I ó II.
- Factor de potencia mínimo 0,5.
- THD máximo de corriente: 20%
- La fuente de alimentación del módulo LED de la **bombilla** debe tener incorporado un **sistema** de protección contra temperatura; que cuando la temperatura de los Leds alcance niveles definidos como críticos, la protección de la fuente de alimentación apague la **bombilla** .
- Los drivers de alimentación de la **bombilla** deben venir con protección contra sobre corriente incorporado. Se deberán describir las características de esta protección.
- Los casquillos usados en la **bombilla** de uso exterior, deben ser del tipo no ferroso.
- Los extremos de los cables que alimentan la **bombilla** , en caso de presentarse, deben ser estañados o incluir terminales y de suficiente capacidad para soportar las corrientes.
- Los componentes no metálicos de la **luminaria** , bombillas, manguera LED, **Extensión** miniled o microled, snow fall, árboles, que no mantienen en posición partes bajo **tensión** , deberán ensayarse mediante hilo incandescente a 650°C de acuerdo con una norma internacional o de reconocimiento internacional, o **Norma técnica** Colombiana, tales como la IEC 60695-2-11:2000 “Fire Hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods-Glow-wire flammability test method for end - products” o la NTC 2230 “Luminarias Requisitos Generales y Ensayos”





- Las partes no metálicas de la **luminaria** , bombillas, manguera LED, **Extensión** miniled o microled, snow fall, árboles, que mantienen en posición partes eléctricas bajo **tensión** , susceptibles de **incendio** por **cortocircuito** o sobrecorriente, deben cumplir con la resistencia a la llama mediante **ensayo** de la aplicación de la llama cónica de acuerdo con norma de reconocimiento internacional o **Norma Técnica** Colombiana, tales como las normas IEC 60695, UL 94 u NTC 2230.
- En condiciones de operación normal, no deben tener partes energizadas expuestas que generen riesgo de **contacto directo** .
- Las conexiones eléctricas y elementos de conexión deben ser del tipo no ferroso, resistentes a la **corrosión** , o tener una protección contra la **corrosión** que no afecte la conductividad eléctrica.

## 6.5 Conjunto Óptico

---

- Los lentes para cada LED o módulo LED deben ser fabricados en materiales de alta transmitancia luminosa y que no cambien sus características físicas y químicas en el tiempo, como el polimetacrilato de metilo acrílico (PMMA), policarbonato, LPG poliestireno o vidrio.
- Para led strobers tipo ovalado y en general el proveedor de luz LED estroboscópica la **vida útil** debe ser superior a 700 horas con L70  $\geq$  a 700 horas, y anexar IESNA LM 80:2008, se debe anexar el **ensayo** de laboratorio certificado.
- Para LED tipo socket para uso Exterior, la **vida útil** de los LEDs debe ser L70  $\geq$  a 30.000 horas, IESNA LM 80:2008;
- Eficacia mínima de la **bombilla** : Debe ser indicada por los fabricantes y anexar **ensayo** IESNA LM79.

## 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

---

Para este caso se considerará que existe un **lote** cuando:

- Los materiales de producción pertenecen a un mismo **lote** de materia prima.
- Las cajas de producción se construyen en diferentes lotes.

### 7.1 Muestreo

---

El muestreo se realizará con base en los procedimientos y tablas estipuladas en la norma **NTC-ISO 2859-1** "Procedimientos de muestreo para **Inspección** por Atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de **calidad** para **inspección lote a lote** " (Militar Standard 105 D "Sampling procedures and tables for inspection by attributes") y se acordará por las partes, previamente a la fecha de la realización de las pruebas y recepción de los bienes. Para el desarrollo de las pruebas es indispensable que los instrumentos involucrados estén calibrados.

### 7.2 Aceptación o Rechazo

---

Si el número de elementos defectuosos es menor o igual al correspondiente número de defectuosos (dado en la norma NTC-ISO 2859-1 en la tercera columna de las Tablas 1 y 2), se deberá considerar que el **lote** cumple con los requisitos técnicos exigidos por Enel Colombia S.A., pero en caso contrario, el **lote** se rechazará.



| <b>TAMAÑO DEL LOTE</b> | <b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b> | <b>NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS</b> | <b>NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO</b> |
|------------------------|-----------------------------|--|--|
| 2 a 8                  | A = 2                       | 0                                      | 1                                      |
| 9 a 15                 | B = 3                       | 0                                      | 1                                      |
| 16 a 25                | C = 5                       | 0                                      | 1                                      |
| 26 a 50                | D = 8                       | 1                                      | 2                                      |
| 51 a 90                | E = 13                      | 1                                      | 2                                      |
| 91 a 150               | F = 20                      | 1                                      | 2                                      |
| 151 a 280              | G = 32                      | 2                                      | 3                                      |
| 281 a 500              | H = 50                      | 3                                      | 4                                      |
| 501 a 1200             | J = 80                      | 5                                      | 6                                      |
| 1201 a 3200            | K = 125                     | 7                                      | 8                                      |
| 3201 a 10000           | L = 200                     | 10                                     | 11                                     |

**TABLA 1 PLAN DE MUESTREO PARA INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL (NIVEL DE INSPECCION II, NAC = 2,5%) (NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA 2A)**

| <b>TAMAÑO DEL LOTE</b> | <b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b> | <b>NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS</b> | <b>NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO</b> |
|------------------------|-----------------------------|--|--|
| 2 a 8                  | A = 2                       | 0                                      | 1                                      |
| 9 a 15                 | A = 2                       | 0                                      | 1                                      |
| 16 a 25                | B = 3                       | 0                                      | 1                                      |
| 26 a 50                | B = 3                       | 0                                      | 1                                      |
| 51 a 90                | C = 5                       | 1                                      | 2                                      |
| 91 a 150               | C = 5                       | 1                                      | 2                                      |
| 151 a 280              | D = 8                       | 1                                      | 2                                      |
| 281 a 500              | D = 8                       | 1                                      | 2                                      |
| 501 a 1200             | E = 13                      | 1                                      | 2                                      |
| 1201 a 3200            | E = 13                      | 1                                      | 2                                      |



|              |        |   |   |
|--------------|--------|---|---|
| 3201 a 10000 | F = 20 | 1 | 2 |
|--------------|--------|---|---|

**TABLA 2 PLAN DE MUESTREO PARA LOS ENSAYOS MECANICOS  
(NIVEL DE INSPECCION ESPECIAL S-3, NAC = 2,5%) (NORMA NTC-ISO 2859-1 TABLA1 - TABLA  
2A)**

Enel Colombia S.A. se reserva el derecho de descartar las propuestas que no ofrezcan pruebas o si las ofrecidas son consideradas insuficientes para garantizar la **calidad** de las Bombillas.

Para efectuar cualquier despacho, es **requisito** indispensable una autorización escrita de Enel Colombia S.A., la cual será expedida con base en los resultados de las pruebas realizadas en fábrica y/o la aprobación del protocolo de pruebas solicitadas realizadas por el fabricante a las bombillas.

## **8. PROTOCOLOS DE PRUEBA A SUMINISTRAR POR EL FABRICANTE**

El fabricante deberá remitir los protocolos de los ensayos realizados por un laboratorio acreditado Internacional con ensayos IESNA o IEC para la elaboración de ensayos eléctricos y fotométricos o en Colombia ante la ONAC - Organismo de **Certificación** de Colombia.

Para bombillas led y Strobers LED E27, E14, E12, C7

| ITEM | BOMBILLAS LED-ENSAYOS A REALIZAR                                      | NORMA                                  |
|------|---|--|
| 1    | Dimensionales del Casquillo (E27), (E14), (E12), (C7)                 | IEC 60061-3: 2005 Sheets E27           |
| 2    | Resistencia a la Oxidación ( <b>ENSAYO</b> DESTRUCTIVO)               | NTC 2230:1999 numeral 4.18.1           |
| 3    | Torsión Del Casquillo - Al inicio y a las 200 horas                   | IEC 62560: 2011 Numeral 9.1            |
| 4    | Prueba de Hilo incandescente ( <b>ENSAYO</b> DESTRUCTIVO)             | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 |
| 5    | <b>Ensayo</b> de llama tipo Aguja ( <b>ENSAYO</b> DESTRUCTIVO)        | IEC 60695-11-5:2016 numeral 9, 10 y 11 |
| 6    | Aumento de temperatura (suministrar con driver y con fuente lumínica) | IEC 60598-1:2017 numeral 12,4          |
| 7    | Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD          | IESNA LM-79:2008 numeral 9,1           |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | Verificación de Rotulado e Imborrabilidad   | NTC 2230:1999 numeral 3,4  |
| 9  | Verificación grado de protección IP54 Medidas cámara de Polvo: ancho 85cm; alto 65 cm; profundidad 50cm, peso máximo 50 kg. Para bombillas C7 IP44              | IEC 60529:2001 +AMD2:2013 numerales 12.2, IP5X 13.5; IP6X 13.6; IPX5 14.2.5; IPX6 14.2.6 |
| 10 | Las bombillas LED, strobers con E27, E14, E12, C7 deben entrar sin desajustes en la portabombilla para rosca E-27, E14, E12 o C7, de acuerdo con su fabricación | IEC 62560: 2011  |
| 11 | Depreciación del flujo luminoso y <b>vida útil</b> del LED  | IESNA LM-80:2008 y TM-21   |

Enel Colombia se reserva el derecho de solicitar protocolos adicionales y la validación de los protocolos presentados.

## 9. MARCACIÓN Y EMPAQUE

### 9.1 Marcación de los diferentes tipos de bombillas

#### 9.1.1 Marcación strobe lights

La marcación de la **bombilla** debe ir en el cuerpo en forma indeleble y legible, debe estar en idioma español, y deberá incluir la siguiente información.

- Marca ENEL
- Potencia
- **Modelo** y referencia
- Tensiones de conexión
- Mes y año de fabricación
- Tipo de uso (exterior)
- Tipo de Fuente
- **Vida Útil**
- Grado IP
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- # de contrato
- Garantía

El oferente debe hacer dos tipos de marcado para cada unidad de **bombilla** estroboscópica o LED suministrada, que incluya la totalidad de la información.



Se requiere el uso de un rotulador, adhesivo e impreso en tintas indelebles e imborrables que soporten la manipulación y uso. Tener en cuenta que este [producto](#) es para uso exterior y la etiqueta debe soportar estas condiciones.



#### IMÁGENES DE REFERENCIA

NOTA: Marcación en casquillo metálico debe contener mínimo: ENEL, [tensión](#) de alimentación y potencia

#### 9.1.2 Marcación bombillas ping - pong vintage

Este etiquetado pretende mostrar la marca "ENEL". Debe cumplir con la normativa de la marca ENEL esta debe colocarse directamente sobre la superficie de la rosca de la [bombilla](#) E27 de forma grabada en el metal. Codensa S.A ESP suministrará los ficheros para el uso de la marca y logo.

#### 9.1.3 Marcación bombillas LED C7

EL OFERENTE debe realizar dos (2) tipos de marcado para cada unidad de la siguiente manera:



Debido a las dimensiones del elemento, esta marca solo debe indicar la **tensión** de funcionamiento. Esta marca se realizará en la superficie de la rosca E12 de la **bombilla** estampada.



IMAGEN DE REFERENCIA PARA MARCACION TECNICA E12

Este etiquetado busca mostrar la marca "ENEL". Debe cumplir con la normativa de la marca ENEL Enel. Debe colocarse directamente sobre la superficie de la rosca de la **bombilla** E12 de forma gofrada. Codensa S.A ESP suministrará los ficheros para el uso de la marca y logo.



IMAGEN DE REFERENCIA PARA MARCACION E12

## 9.2 Empaque

---

En el Empaque, debe estar redactado en el idioma español:

### 9.2.1 Embalaje de strobe light y ping pong vintage

---

Para cada uno de los productos strobe light y ping pong vintage, son necesarios dos tipos de empaque

- Empaque individual
- Empaque que agrupe varias unidades



Para empaques individuales, se requiere estar en una caja sellada que proteja el 100% del elemento. En el caso de la unidad contenedor de varias unidades, se requiere que sea una caja de cartón y que en su exterior esté etiquetada de la siguiente manera:



IMAGEN DE REFERENCIA EMBALAJE INDIVIDUAL

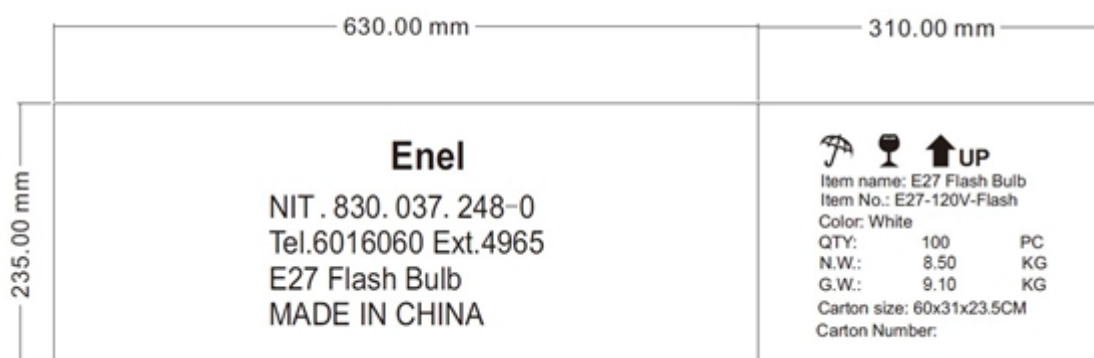


IMAGEN DE REFERENCIA DE LA MARCACION DE LA CAJA

El exterior de la caja de cartón debe contener la siguiente información en sus cuatro caras:

Caras 1 y 3:

- Lugar de fabricación (origen de fabricación)
- Número máximo de cajas que se pueden apilar una encima de otra
- Número de identificación Nacional (NIT) de Enel Colombia S.A ESP: (830.037.248-0).
- Teléfono de contacto (+571) 6015619.
- Logotipo ENEL

Caras 2 y 4



- Orientación de la caja
- ENEL
- Numero de contrato
- Nombre del **producto** que almacena
- **Modelo** y Referencia interna del fabricante del **material** contenido en la caja
- Potencia
- Flujo Luminoso
- LED Color
- Tipo de Fuente
- Tensiones de conexión
- Tipo de uso
- Grado IP
- **Vida Útil**
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- Normas Eléctricas internacionales que cumple
- Advertencias o recomendaciones de uso y conexión
- Recomendaciones del fabricante
- Garantía
- Número de unidades por caja
- Peso neto (Kg)
- Peso bruto(Kg)
- Dimensiones de la caja(cm)
- Número de la caja

Tanto la caja como los productos (strobe light, bombillas ping pong vintage) no deben contener el nombre del fabricante en ninguna parte. Los datos aquí reportados son de referencia, si el fabricante considera que se debe agregar alguna información, se debe agregar bajo autorización de Codensa S.A ESP.

### 9.2.2 Embalaje de bombillas LED C7

---

Para este **producto** , se requieren dos tipos de embalaje:

- Embalaje grupal de 25 unidades máximo.
- Embalaje global que contiene varios grupos de 25 unidades como máximo.

Para el empaque grupal se requiere que sea en cartón sellado que proteja el 100% de los elementos, dentro de la caja se deben colocar separadores de cartón que protejan individualmente cada **bobina** .




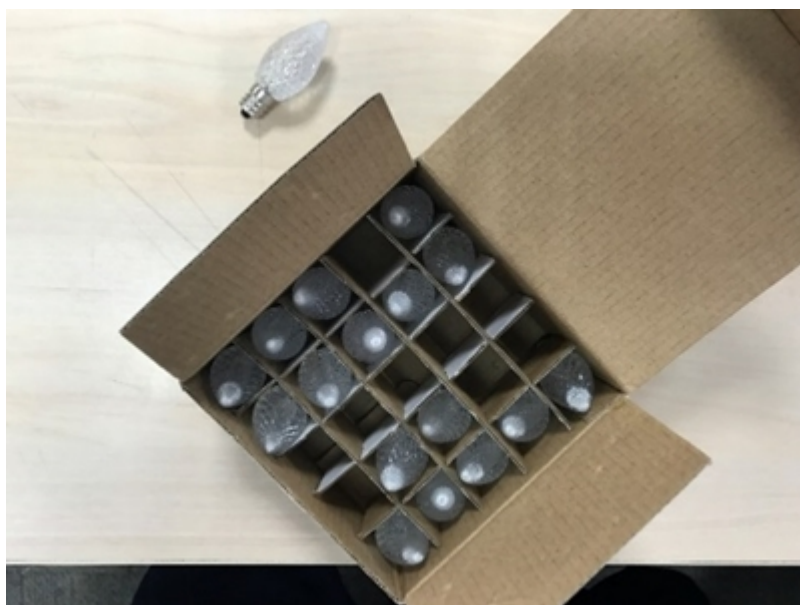


IMAGEN DE REFERENCIA PARA EMBALAJE INDIVIDUAL

En el caso de la unidad contenedor de varias unidades, se requiere que sea una caja de cartón y que en su exterior esté etiquetada de la siguiente manera:

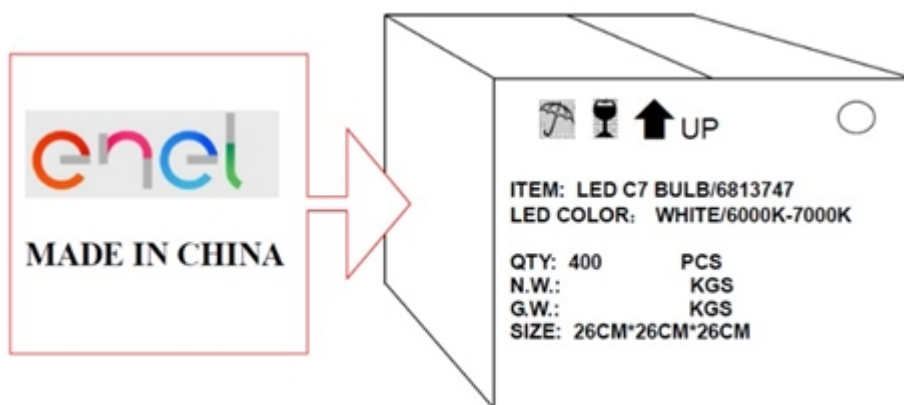

BOX MARKING REFERENCE IMAGE

El exterior de la caja de cartón debe contener la siguiente información en sus cuatro caras:

Caras 1 y 3:

- Lugar de fabricación (origen de fabricación)
- Número máximo de cajas que se pueden apilar una encima de otra
- Número de identificación Nacional (NIT) de Enel Colombia S.A ESP: (830.037.248-0).



- Teléfono de contacto (+571) 6015619.
- Logotipo ENEL

#### Caras 2 y 4

- Orientación de la caja
- ENEL
- Numero de contrato
- Nombre del **producto** que almacena
- **Modelo** y Referencia interna del fabricante del **material** contenido en la caja
- Potencia
- Flujo Luminoso
- LED Color
- Tipo de Fuente
- Tensiones de conexión
- Tipo de uso
- Grado IP
- **Vida Útil**
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- Normas Eléctricas internacionales que cumple
- Advertencias o recomendaciones de uso y conexión
- Recomendaciones del fabricante
- Garantía
- Número de unidades por caja
- Peso neto (Kg)
- Peso bruto(Kg)
- Dimensiones de la caja(cm)
- Número de la caja

### 9.3 Accesorios de las bombillas

---

#### 9.3.1 Accesorios Bombillas de luz estroboscópica E27

---

Los accesorios tienen la función de permitir la conexión a una **fuentes de energía** eléctrica. Los siguientes son los accesorios mínimos a suministrar



| Strobe Accesories                       |             |                |                                   |               |             |            |                           |      |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|------|
| Element                                 | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Cable Length (m)                  | Protection IP | Thread Type | Cable Type | Space between sockets (m) | Unit |
| Strobe Light Socket E27                 | 120         | 60             | 0,2 m of cable to conect directly | ≥54           | E27         | AWG        | -                         | Unit |
| Conection cable for E27 therads sockets | 120         | 60             | 10 m<br>With Male/Female Terminal | ≥54           | E27         | AWG        | 1<br>(10 Sockets)         | Unit |
| Conection cable for E27 therads sockets | 120         | 60             | 10 m<br>With Male/Female Terminal | ≥54           | E27         | AWG        | 2<br>(5 Sockets)          | Unit |
| Conection cable for E27 therads sockets | 120         | 60             | 20 m<br>With Male/Female Terminal | ≥54           | E27         | AWG        | 1<br>(20 Sockets)         | Unit |
| Conection cable for E27 therads sockets | 120         | 60             | 20 m<br>With Male/Female Terminal | ≥54           | E27         | AWG        | 2<br>(10 Sockets)         | Unit |

### 9.3.1.1 Clavijas strobe lights

Este accesorio tiene la función de permitir la conexión del conjunto a una fuente de [corriente eléctrica](#) . Este accesorio debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

- Longitud del [cable](#) 20cm.
- Funcionamiento a 120V / 60Hz.
- Resistente al agua para uso exterior.
- [Cable](#) de alimentation tipo AWG
- Socket tipo E27.
- Marca comercial ENEL en portabombillas y bombillas.

#### 9.3.1.1.1 Embalaje Clavijas Strobe ligths

Para este [producto](#) , se requieren dos tipos de embalaje:

- Embalaje individual.
- Embalaje que agrupa varias unidades.

Para empaques individuales, se requiere estar en una bolsa de plástico sellada que proteja el 100% del elemento. En el caso de la unidad contenedor de varias unidades, se requiere que sea una caja de cartón y que en su exterior esté etiquetada de la siguiente manera



### BOX MARKING REFERENCE IMAGE

El exterior de la caja de cartón debe contener la siguiente información en sus cuatro caras:

Caras 1 y 3:

- Lugar de fabricación (origen de fabricación)
- Número máximo de cajas que se pueden apilar una encima de otra
- Número de identificación Nacional (NIT) de Enel Colombia S.A ESP: (830.037.248-0).
- Teléfono de contacto (+571) 6015619.
- Logotipo ENEL

Caras 2 y 4

- Orientación de la caja
- ENEL
- Numero de contrato
- Nombre del **producto** que almacena
- **Modelo** y Referencia interna del fabricante del **material** contenido en la caja
- Potencia
- Flujo Luminoso
- LED Color
- Tipo de Fuente
- Tensiones de conexión
- Tipo de uso
- Grado IP
- **Vida Útil**
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- Normas Eléctricas internacionales que cumple
- Advertencias o recomendaciones de uso y conexión
- Recomendaciones del fabricante
- Garantía
- Número de unidades por caja
- Peso neto (Kg)



- Peso bruto(Kg)
- Dimensiones de la caja(cm)
- Número de la caja

Tanto la caja como las clavijas strobe lights no deben contener el nombre del fabricante en ninguna parte. Los datos aquí reportados son de referencia, si el fabricante considera que se debe agregar alguna información, se debe agregar bajo autorización de Codensa S.A ESP.

### 9.3.1.2 Accesorios para conexión de varias Bombillas de luz estroboscópica E27

Este accesorio tiene la función de unir varias BOMBILLAS ESTROBOSCOPICAS de forma homogénea, transmitiendo **corriente eléctrica** a cada punto de conexión de cada uno de los Strober. Este **cable** de conexión tiene las siguientes especificaciones mínimas:

- Terminales macho / hembra.
- Uso en exteriores.
- Protección IP 54 o superior.
- Toma E27 en cada punto de unión para **BOMBILLA ESTROBOSCÓPICA**.
- Marca Enel en uno de los conectores de los extremos.
- El conductor y conectores utilizados para el **cable** de conexión deben tener una capacidad en amperios mínima que soporte conectar el total de extensiones permitidas por la cadena, así como interconectar un mínimo de dos (2) líneas adicionales de estrobos en serie sin perder **tensión** .

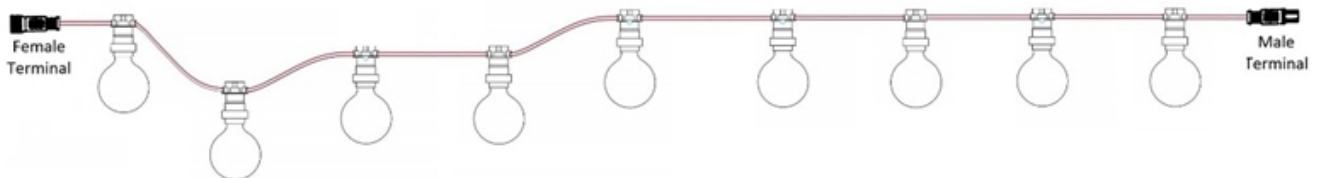


Imagen de referencia

Este accesorio debe considerarse en cuatro combinaciones de longitudes:

- 10 m (10 enchufes - 1 m entre cada enchufe)
- 10 m (5 enchufes - 2 m entre cada enchufe)
- 20 m (20 enchufes - 1 m entre cada enchufe)
- 20 m (10 enchufes - 2 m entre cada enchufe)

Los bienes, objeto de la presente **especificación técnica** , deben ser empacados en forma individual de acuerdo con el presente numeral, adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que




pueden presentarse durante el transporte desde fábrica hasta las bodegas de Enel Colombia S.A. y durante su almacenamiento. En dicho empaque, deberá aparecer relacionado el código SAP.

### 9.3.1.2.1 Embalaje para accesorios para conexión de varias Bombillas de luz estroboscópica E27

Para este **producto** , se requieren dos tipos de embalaje:

- Embalaje individual.
- Embalaje que agrupa varias unidades.

Para empaques individuales, se requiere estar en una bolsa de plástico sellada que proteja el 100% del elemento. En el caso de la unidad contenedor de varias unidades, se requiere que sea una caja de cartón y que en su exterior esté etiquetada de la siguiente manera.

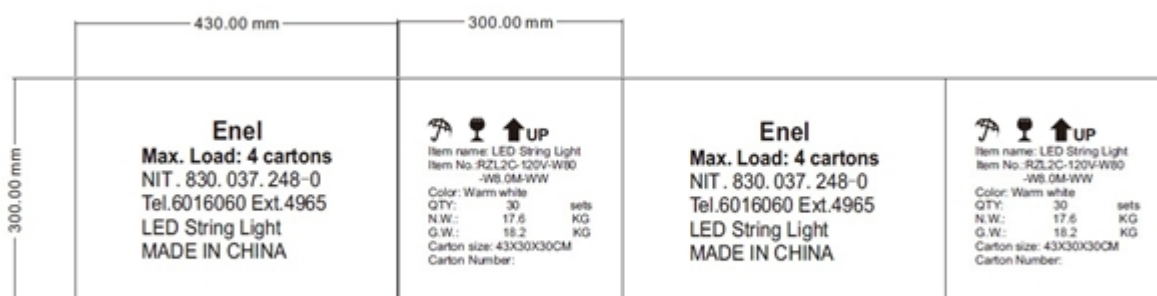

### IMAGEN DE REFERENCIA

El exterior de la caja de cartón debe contener la siguiente información en sus cuatro caras:

Caras 1 y 3:

- Lugar de fabricación (origen de fabricación)
- Número máximo de cajas que se pueden apilar una encima de otra
- Número de identificación Nacional (NIT) de Enel Colombia S.A ESP: (830.037.248-0).
- Teléfono de contacto (+571) 6015619.
- Logotipo ENEL

Caras 2 y 4

- Orientación de la caja
- ENEL
- Numero de contrato



- Nombre del **producto** que almacena
- **Modelo** y Referencia interna del fabricante del **material** contenido en la caja
- Potencia
- Flujo Luminoso
- LED Color
- Tipo de Fuente
- Tensiones de conexión
- Tipo de uso
- Grado IP
- **Vida Útil**
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- Normas Eléctricas internacionales que cumple
- Advertencias o recomendaciones de uso y conexión
- Recomendaciones del fabricante
- Garantía
- Numero de unidades por caja
- Peso neto (Kg)
- Peso bruto(Kg)
- Dimensiones de la caja(cm)
- Número de la caja

Tanto la caja como los accesorios para conexión de varias bombillas strobe lights no deben contener el nombre del fabricante en ninguna parte. Los datos aquí reportados son de referencia, si el fabricante considera que se debe agregar alguna información, se debe agregar bajo autorización de Codensa S.A ESP.

### 9.3.2 Accesorios Bombillas LED C7

| C7 Bulbs - Accesories                       |             |                |                                   |               |             |            |                           |      |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|------|
| Element                                     | Voltage [V] | Frecuency [Hz] | Cable Length (m)                  | Protection IP | Thread Type | Cable Type | Space between sockets (m) | Unit |
| Conection cable for E14 therads sockets 10m | 120         | 60             | 10 m<br>With Male/Female Terminal | ≥44           | E14         | AWG        | 0,2<br>(50 Sockets)       | Unit |
| Conection cable for E12 therads sockets 10m | 120         | 60             | 10 m<br>With Male/Female Terminal | ≥44           | E12         | AWG        | 0,2<br>(50 Sockets)       | Unit |
| Conection cable for E12 therads sockets 20m | 120         | 60             | 20 m<br>With Male/Female Terminal | ≥44           | E12         | AWG        | 0,2<br>(100 Sockets)      | Unit |

#### 9.3.2.1 CABLE DE CONEXIÓN PARA ENCHUFES E12 / E14 THREADS

Este accesorio tiene la función de unir varias BOMBILLAS C7 de forma homogénea, transmitiendo **corriente**



eléctrica a cada punto de conexión de cada Strober. Este cable de conexión tiene las siguientes especificaciones mínimas:

- Terminales macho / hembra.
- Uso en exteriores.
- Protección IP 44 o superior.
- Zócalo E12 / E14 en cada punto de unión para C7 BULB
- Marca Enel en uno de los conectores de los extremos.
- El conductor y conectores utilizados para el cable de conexión deben tener una ampacidad mínima que soporte conectar el total de extensiones permitidas por la cadena, así como interconectar un mínimo de dos (2) líneas adicionales de estrobos en serie sin perder tensión .

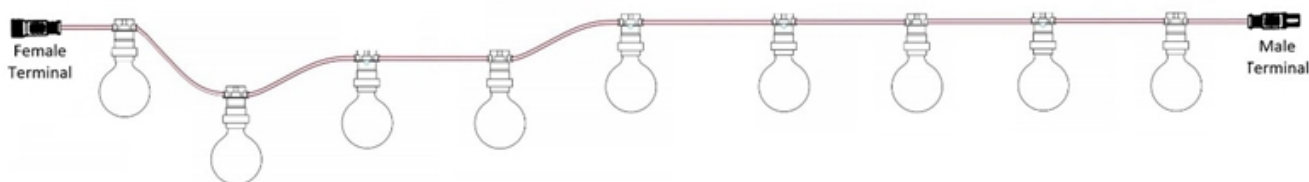


Imagen de referencia

Este accesorio debe considerarse en dos combinaciones de longitudes:

- 10 m (50 enchufes - 20 cm entre cada enchufe)
- 20 m (100 enchufes - 20 cm entre cada enchufe)



IMAGEN DE REFERENCIA DEL ACCESORIO

#### 9.3.2.1.1 EMBALAJE CABLE DE CONEXIÓN PARA ENCHUFES E12 / E14 THREADS

Para este producto , se requieren dos tipos de embalaje:





- Embalaje individual.
- Embalaje que agrupa varias unidades.

Para empaques individuales, se requiere estar en una bolsa de plástico sellada que proteja el 100% del elemento. En el caso de la unidad contenedor de varias unidades, se requiere que sea una caja de cartón y que en su exterior esté etiquetada de la siguiente manera:

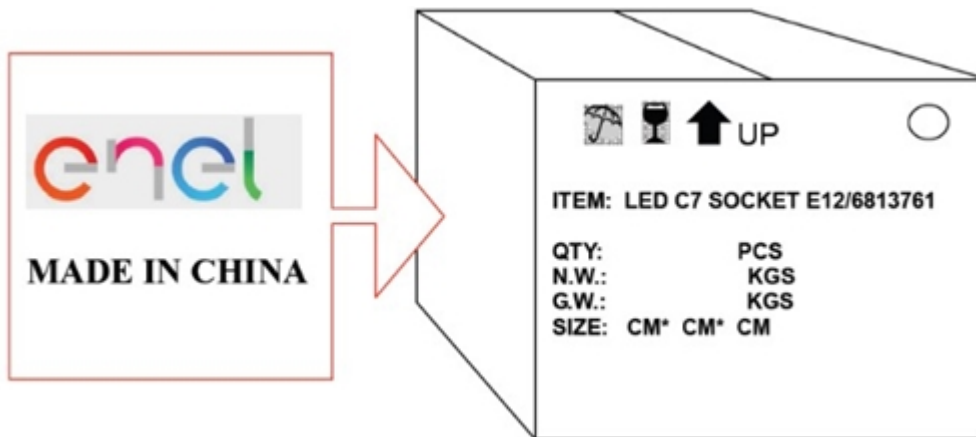


Imagen de referencia de la caja

El exterior de la caja de cartón debe contener la siguiente información en sus cuatro caras:

Caras 1 y 3:

- Lugar de fabricación (origen de fabricación)
- Número máximo de cajas que se pueden apilar una encima de otra
- Número de identificación Nacional (NIT) de Enel Colombia S.A ESP: (830.037.248-0).
- Teléfono de contacto (+571) 6015619.
- Logotipo ENEL

Caras 2 y 4

- Orientación de la caja
- ENEL
- Numero de contrato
- Nombre del **producto** que almacena
- **Modelo** y Referencia interna del fabricante del **material** contenido en la caja
- Potencia
- Flujo Luminoso
- LED Color
- Tipo de Fuente
- Tensiones de conexión



- Tipo de uso
- Grado IP
- **Vida Útil**
- Base o casquillo E27, E14, E12, C7
- Normas Eléctricas internacionales que cumple
- Advertencias o recomendaciones de uso y conexión
- Recomendaciones del fabricante
- Garantía
- Numero de unidades por caja
- Peso neto (kg)
- Peso bruto (kg)
- Dimensiones de la caja(cm)
- Número de la caja

Tanto la caja como el **cable** para conexión para enchufes E12/E14 no deben contener el nombre del fabricante en ninguna parte. Los datos aquí reportados son de referencia, si el fabricante considera que se debe agregar alguna información, se debe agregar bajo autorización de Codensa S.A ESP.

## 10. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

---

El Oferente obligatoriamente deberá incluir con su propuesta, la siguiente información:

- Planilla de características técnicas garantizadas, la cual deberá ser diligenciada completamente, firmada y sellada por el oferente. Se debe incluir copia en formato Excel que permita la lectura y extracción de la información tanto para la planilla de características como para cualquier otra que se indique en los requisitos de la oferta.
- Catálogos originales completos y actualizados del fabricante, que correspondan a los bienes cotizados, en la planilla de características técnicas garantizadas.
- Protocolos de pruebas de acuerdo con las normas indicadas en la presente especificación. En tales protocolos se deberán anotar las fechas de fabricación y pruebas del **equipo** , para permitir la verificación de las características técnicas garantizadas.
- Para los componentes de las bombillas, el oferente debe presentar también, los protocolos de pruebas correspondientes, que permitan verificar las características técnicas garantizadas.
- Muestras de cada una de las referencias ofertadas sin cargo a devolución, con cada una de las características técnicas, solicitadas y mencionadas en la presente especificación. Para los oferentes que cumplan técnicamente.
- Registro fotográfico de alta **calidad** de las bombillas en sus cuatro vistas exteriores e interiores superior, inferior y laterales.
- Información adicional que considere aporta explicación al **producto** ofertado.
- Enel Colombia S.A. podrá descartar ofertas que no cumplan con las anteriores disposiciones, sin expresión de causa ni obligación de compensación.
- Todos los planos y/o dibujos indicativos de las bombillas entregados en la oferta deben incluir una copia en formato PDF.



## 11. GARANTÍA DE FÁBRICA

---

Enel Colombia S.A E.S.P requiere como mínimo, un período de garantía de fábrica de (12) meses, a partir de la entrega de las bombillas de uso exterior.

| <b>BOMBILLA STROBER, PING PONG, C7 LED</b>                        | <b>GARANTIA (AÑO)</b> |
|---|-----------------------|
| Strober tipo Socket E27 - 12 Leds                                 | 1                     |
| Strober tipo Ovalado (No requiere Socket) - 12 Leds               | 1                     |
| Bombilla tipo ping pong vintage transparente Socket E27 - 6 Leds  | 1                     |
| Bombilla tipo ping pong vintage transparente Socket E27 - 12 Leds | 1                     |
| Bombilla tipo C7 - E12 - 3 Leds                                   | 1                     |

## 12. INSPECCIÓN DE LAS MUESTRAS

---

El proveedor enviará con las muestras que se soliciten para evaluación el formato de protocolos de pruebas y copia de las normas en inglés y/o español utilizadas para tal fin. Enel Colombia informará por escrito su **conformidad** con las pruebas requeridas.

Igualmente, el proveedor acompañará cada una de las entregas de las bombillas con los protocolos de pruebas y copia de las normas en inglés y/o español utilizadas para tal fin. Enel Colombia informará por escrito su **conformidad** con las pruebas requeridas.

El ingeniero responsable de Enel Colombia podrá inspeccionar en las instalaciones del proveedor o fabricante y solicitar la información y ensayos que a su juicio resulten necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos estipulados en este documento. El proveedor debe brindar plena colaboración al responsable en el cumplimiento de sus funciones. El costo de las pruebas que soliciten estará a cargo del proveedor.

## 13. SISTEMA DE CALIDAD

---

El oferente adjuntará con su propuesta su certificado del **sistema** de **calidad** ISO 9001



## 14. PLANILLAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El oferente deberá presentarlas en su oferta [técnica](#) diligenciadas en formato Excel por cada referencia.

### ANEXO 1. BOMBILLAS LED PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BOMBILLAS USO DECORATIVO EXTERIOR |   |   |                                     |     |          |
|--|---|---|-------------------------------------|-----|----------|
| ITEM   | DESCRIPCIÓN   |   | EXIGIDO                             |     | OFERTADO |
| 1  | Fabricante  |   | (*)                                 |     |          |
| 2  | País de origen  |   | (*)                                 |     |          |
| 3  | Referencia  |   | (*)                                 |     |          |
| 4  | Voltaje nominal de alimentación de la <b>bombilla</b> (V)                   |   | 120V A 240 +5% -10%                 |     |          |
| 5  | Potencia total de la <b>bombilla</b> (W) (incluyendo las pérdidas)          |   | (*)                                 |     |          |
| 6  | Corriente de la <b>Bombilla</b> (r.m.s)                                     |   |                                     |     |          |
| 7  | Factor de Potencia  |   | 0,5                                 |     |          |
| 8  | <b>Frecuencia</b> (Hz)  |   | 60 Hz                               |     |          |
| 9  | THD máximo de Corriente a voltaje nominal (%)                               |   | <= 20%                              |     |          |
| 10   | Clase Aislamiento de la <b>bombilla</b>                                     |   | Clase I                             |     |          |
| 11   | Clase Aislamiento de la <b>bombilla</b>                                     |   | Clase II                            |     |          |
| 12;13  | Información de la <b>bombilla</b>   | Flujo Luminoso total                                    | (*)                                 |     |          |
|  |   | Temperatura de Color                                    | (*)                                 |     |          |
|  |   | Indice de reproducción color                            | (*)                                 |     |          |
| 14;15  | Grado de protección   | (IK)especificar   | 8                                   |     |          |
|  | Accesorios Incorporados (marca y tipo)                                      | Compartimento eléctrico (IP)                            | >=65 o especificar                  |     |          |
| 16   | Referencia del LED o Modulo LED   |   | (*)                                 |     |          |
| 17   | Referencia de la fuente de alimentación-driver                              |   | (*)                                 |     |          |
| 18   | Peso de la <b>bombilla</b> [kg]   |   | (*)                                 |     |          |
| 19   | Dimensiones de la <b>bombilla</b>   |   | (*)                                 |     |          |
| 20   | Características Ópticas de la <b>bombilla</b>                               |   | Temperatura de color [K]            |     |          |
| 20;21  | Características Ópticas de la <b>bombilla</b> - Fotometría                  | Coordenada cromática (CIE 1931)                         | X                                   |     |          |
|  |   | Coordenada cromática (CIE 1931); Eficacia mínima [lm/W] | Y                                   | (*) |          |
|  |   |   | Especificar y anexar ensayo LM79-08 | (*) |          |
|  |   | Nombre Archivo (,ies )                                  | (*)                                 |     |          |
| 22   | Temperatura máxima externa de funcionamiento [°C]                           | Fuente de alimentación y <b>bombilla</b>                | (*)                                 |     |          |
| 23   | Vida promedio (horas)   |   | (*)                                 |     |          |
| 24   | Base o casquillo  |   | E27, E14, E12, C7                   |     |          |
| 25   | NO obligatorio. Si cuenta con el <b>Certificación de producto</b> (RETILAP) | Entidad acreditadora                                    | (*)                                 |     |          |



|       |   |   |     |  |
|-------|---|---|-----|--|
| 25;26 | NO obligatorio. Si cuenta con el <b>Certificación de producto</b> (RETILAP); <b>Sistema de calidad</b> ISO 9001 o ISO 9002 del Fabricante | Número de <b>acreditación</b>                                   | (*) |  |
|       |   | Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)                               | (*) |  |
|       |   | Vigencia  | (*) |  |
|       |   | Adjunta el certificado (Si/No)                                  | SI  |  |
|       |   | Entidad acreditadora  | (*) |  |
| 26;27 | <b>Sistema de calidad</b> ISO 9001 o ISO 9002 del Fabricante; <b>Sistema de calidad</b> ISO 9001 del Proveedor                            | Número de <b>acreditación</b>                                   | (*) |  |
|       |   | Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)                               | (*) |  |
|       |   | Vigencia  | (*) |  |
|       |   | Adjunta el certificado (Si/No)                                  | SI  |  |
|       |   | Entidad acreditadora  | (*) |  |
| 27;28 | <b>Sistema de calidad</b> ISO 9001 del Proveedor; La marcación debe estar en idioma Español,  | Número de <b>acreditación</b>                                   | (*) |  |
|       |   | Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)                               | (*) |  |
|       |   | Vigencia  | (*) |  |
|       |   | Adjunta el certificado (Si/No)                                  | (*) |  |
|       |   | La marcación debe ir en el cuerpo en forma indeleble y legible, | SI  |  |
| 29    | Marcación sobre la <b>bombilla</b> (Contestar Si/No según corresponda)  | Nombre de Fabricante o Logotipo registrada en Colombia          | SI  |  |



|                                |   |   |             |  |
|--------------------------------|---|---|-------------|--|
| 29;30                          | Marcación sobre la <b>bombilla</b> (Contestar Si/No según corresponda); Marcación en el empaque de la <b>bombilla</b> debe estar redactado en el idioma Español:(Contestar Si/No según corresponda) | Potencia  | SI          |  |
|                                |   | Modelo y referencia   | SI          |  |
|                                |   | Tensiones de conexión   | SI          |  |
|                                |   | Mes y año de fabricación  | SI          |  |
|                                |   | Tipo de Uso (exterior)  | SI          |  |
|                                |   | Tipo de fuente (LED)  | SI          |  |
|                                |   | Vida útil   | SI          |  |
|                                |   | Grado IP  | SI          |  |
|                                |   | ENEL  | SI          |  |
|                                |   | Numero de contrato  | SI          |  |
|                                |   | Base o casquillo E27, E14, E12, C7, Indicar                           | SI          |  |
|                                |   | Garantía  | SI          |  |
|                                |   | Nombre de Fabricante o Logotipo registrada en Colombia                | SI          |  |
| 30;31                          | Marcación en el empaque de la <b>bombilla</b> o proyector debe estar redactado en el idioma español:(Contestar Si/No según corresponda)<br>Vida útil del chip Led horas                             | Potencia  | SI          |  |
|                                |   | Modelo y referencia   | SI          |  |
|                                |   | Tensiones de conexión   | SI          |  |
|                                |   | Mes y año de fabricación  | SI          |  |
|                                |   | Tipo de Uso (exterior)  | SI          |  |
|                                |   | Tipo de fuente (LED)  | SI          |  |
|                                |   | Vida útil   | SI          |  |
|                                |   | flujo luminoso  | SI          |  |
|                                |   | Socket E27, E14, E12, C7 , Indicar                                    | SI          |  |
|                                |   | Advertencias de uso - instrucciones y precauciones.                   | SI          |  |
|                                |   | Grado IP  | SI          |  |
|                                |   | ENEL  | SI          |  |
|                                |   | Numero de contrato  | SI          |  |
| Garantía                       | SI  |   |             |  |
| Cantidad de bombillas por caja | SI  |   |             |  |
| Peso Neto (kg)                 | SI  |   |             |  |
| 32                             | Vida útil led estroboscópico  | Mayor a 700 horas   | Especificar |  |
| 33                             | Vida útil bombilla  | L70 >= a 30.000 horas para <b>bombilla</b> LED E27, E27, E14, E12, C7 | Especificar |  |
| 34                             | Garantía total de la <b>bombilla</b>  | 1 Años  | Especificar |  |
| 35                             | CATALOGOS DEL PRODUCTO EN ESPAÑOL   | SI  |             |  |
| 36                             | Ensayos IEC o IESNA anexa cuáles?   |   | SI          |  |



|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 37 | Entrega registro fotográfico en las 4 vistas interior y exterior | SI |  |
| 38 | Entrega copia de todos los planos y dibujos en formato PDF       | SI |  |
| 39 | Posee Disipadores de calor pasivos                               | SI |  |
| 40 | Se garantiza la estabilidad del color contra rayos ultravioleta  | SI |  |

(\*) Información que se requiere sea diligenciada por el fabricante