



# CS275 Caja de inspección sencilla para canalización de M.T. y B.T. NORMA TÉCNICA


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Revisión #:</b> | <b>Entrada en vigencia:</b> |
| 4                  | 25 Junio 2019               |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





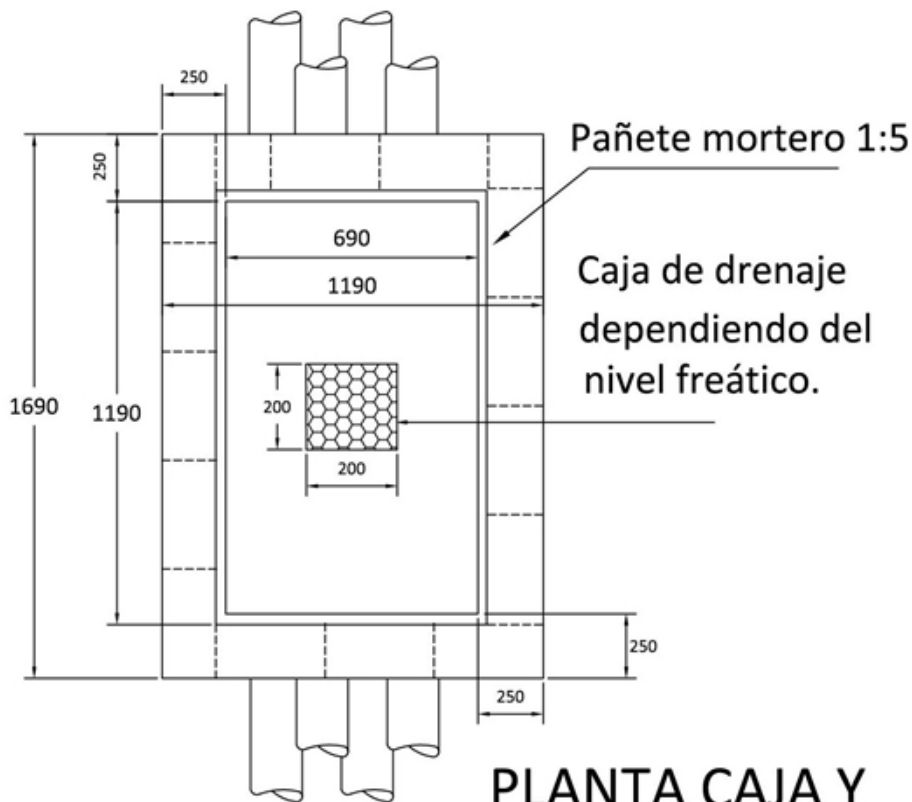

**PLANTA CAJA Y MUROS (B-B')**

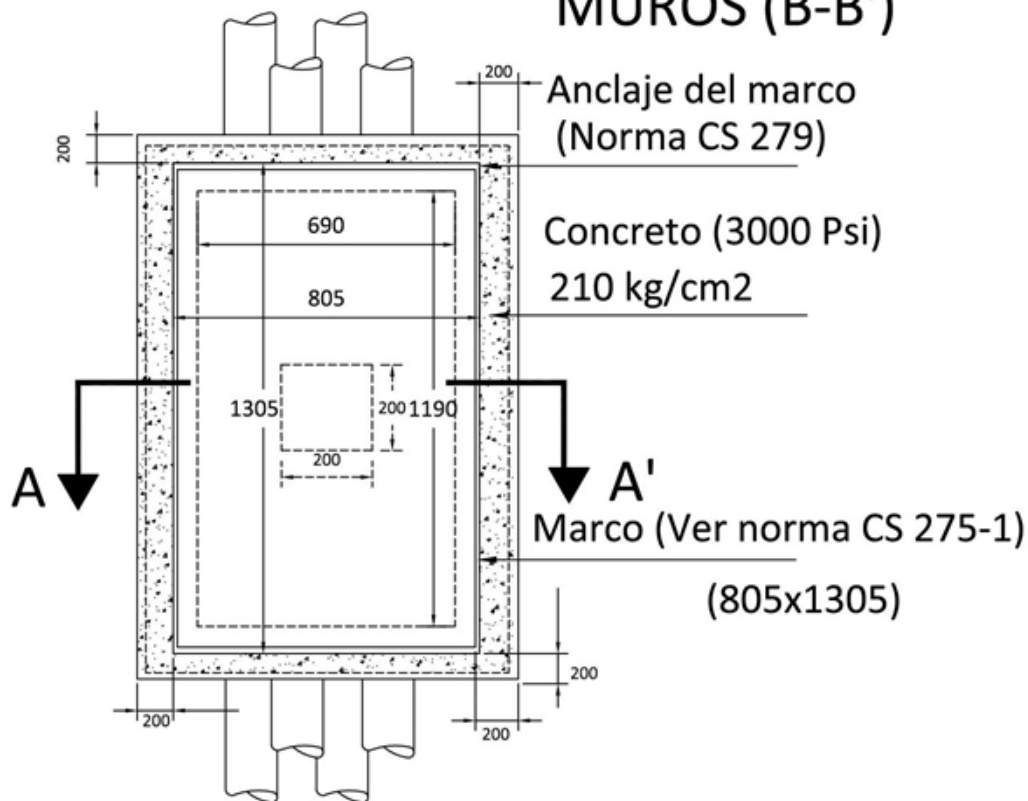

**PLANTA CAJA CON MARCO**

**Notas:**

1. La construcción de este tipo de caja no será aceptada para zonas vehiculares ni entradas de garajes.
2. Dimensiones en milímetros.
3. En la ruta determinada del banco de ductos 6Ø6", se permitirá construir caja de **inspección** sencilla **CS275** en sentido transversal; para derivaciones de acometidas de BT y AP y como cajas de paso. En caso de derivaciones futuras por expansión de la red de MT se deben convertir a cajas de **inspección** dobles **CS276** .