




# LA453 Red compacta en bandera - suspensión NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	01 Abril 2025




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>




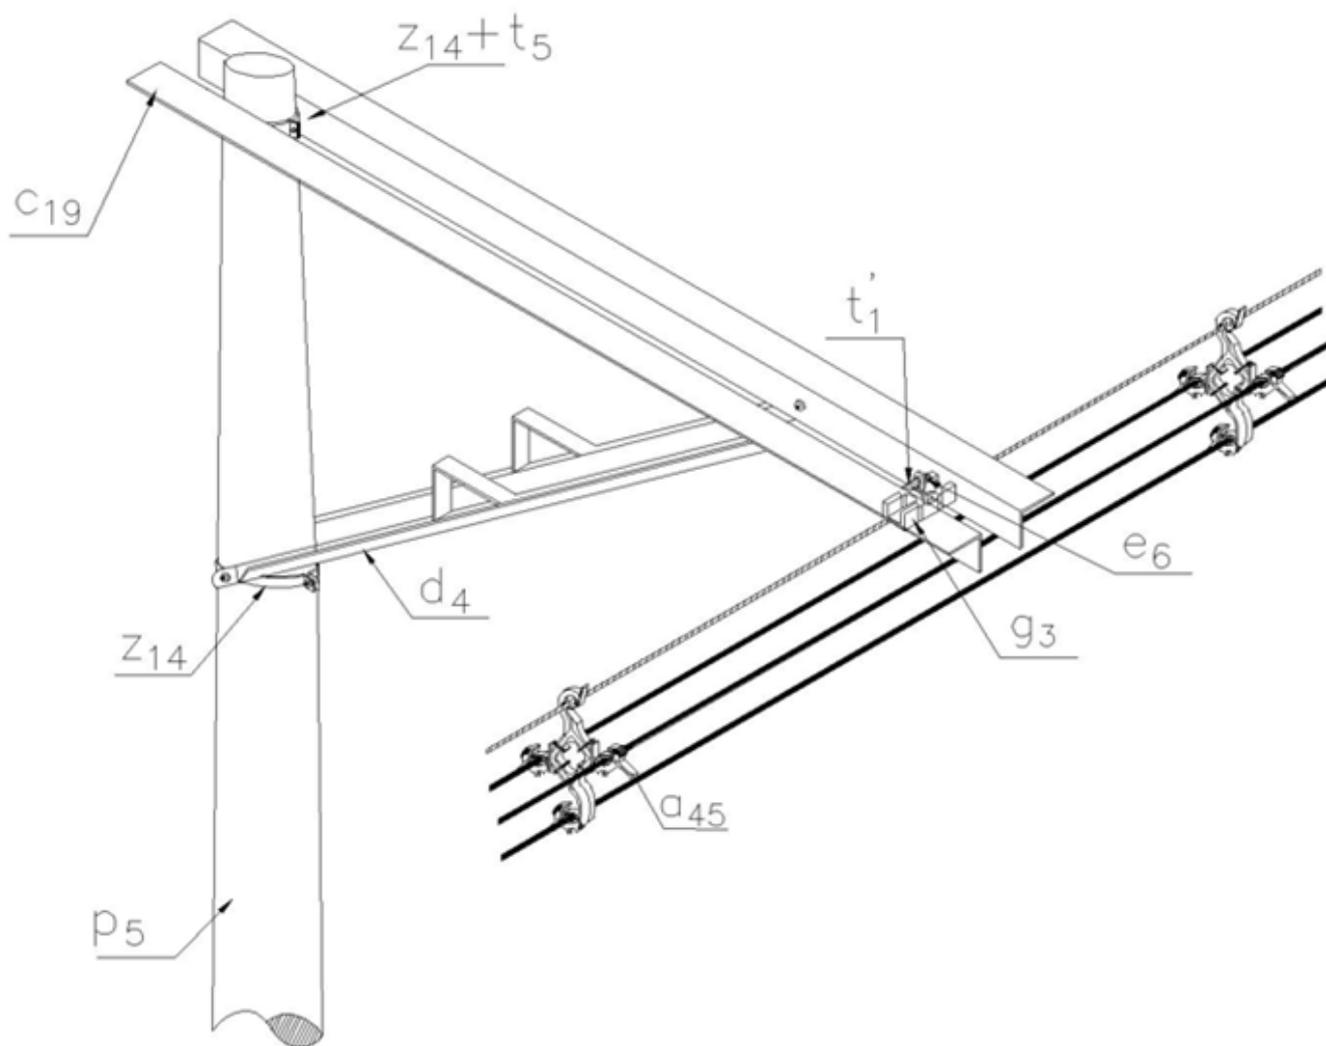

**Figura 1. Vista isométrica**

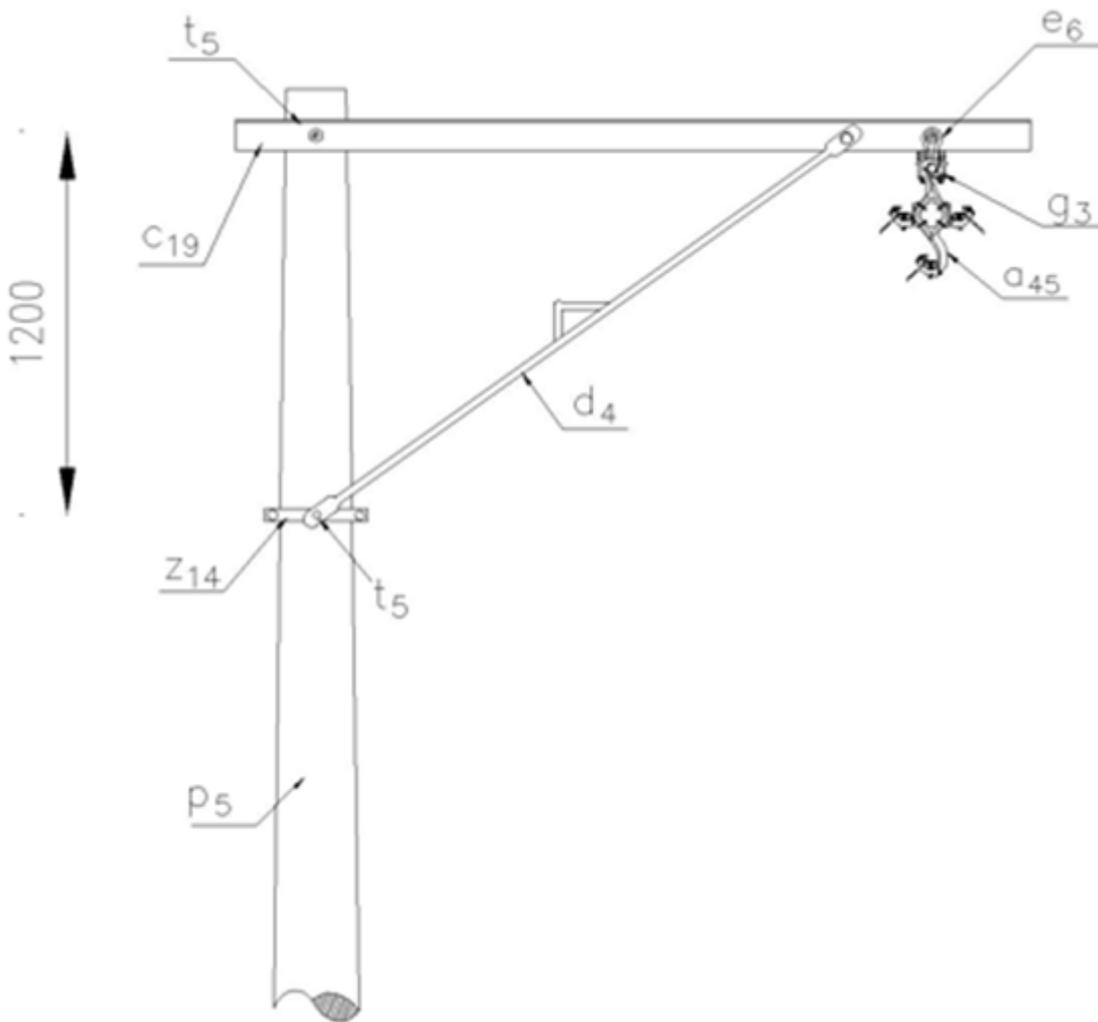

**Figura 2. Vista Frontal.**

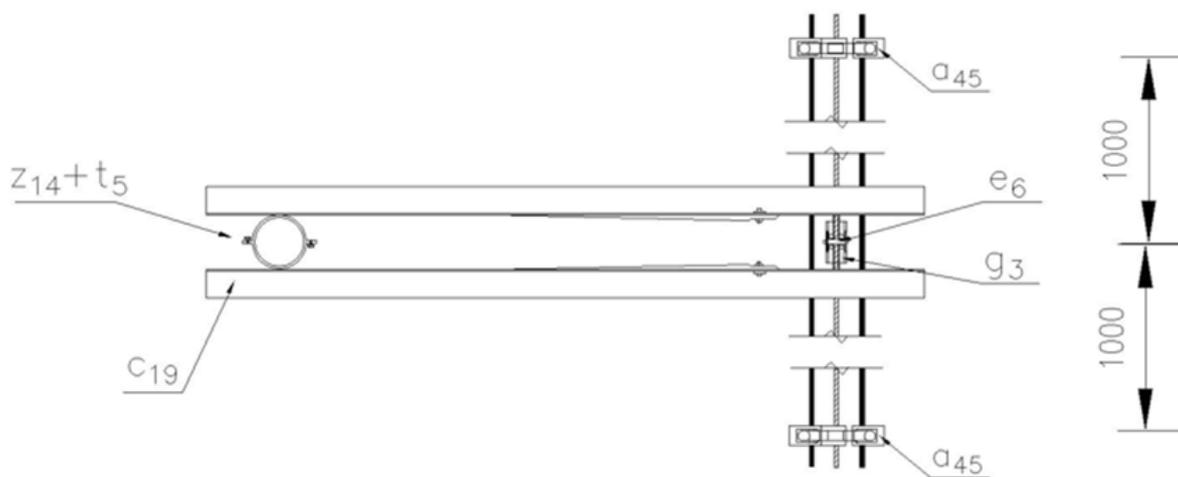

**Figura 3. Vista Superior.**



## LISTA DE MATERIALES

<b>Símbolo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>ET</b>	<b>Descripción</b>
a <sub>45</sub>	2	163152	<a href="#">GSCC010</a>	Espaciador angular 15 kV con grapas
c <sub>19</sub>	2	251506	<a href="#">ET419</a>	Cruceta metálica 2.5 m
d <sub>4</sub>	2	240080	<a href="#">ET406</a>	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
e <sub>6</sub>	1	251492	<a href="#">ET366</a>	Eslabón en U 5/8"
g <sub>3</sub>	1	251516	<a href="#">ET351</a>	Grapa suspensión (2 pernos) 2/0 - 4/0 AWG
p <sub>5</sub>	1	230053	<a href="#">GSS002</a>	Poste de concreto 12 m, 750 kg (1)
t <sub>1</sub>	1	251360	<a href="#">ET455</a>	Espárrago 5/8" x 18"
t <sub>5</sub>	5	251363	<a href="#">ET456</a>	Tornillo carruaje 5/8" x 1 1/2"
z <sub>14</sub>	2	274311	<a href="#">ET432</a>	Abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm. (2).

### ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra o metálico.

(2) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET432 para su selección adecuada.

### NOTAS:

- El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-2-1) para su selección.
- El mensajero debe ser puesto a [tierra](#), revisar la norma LA450.
- Se deben ubicar espaciadores, revisar la norma LA450.