



# CS276-3 Caja de inspección doble adicional para equipos telemáticos


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CS276-3	01 Mayo 2018



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



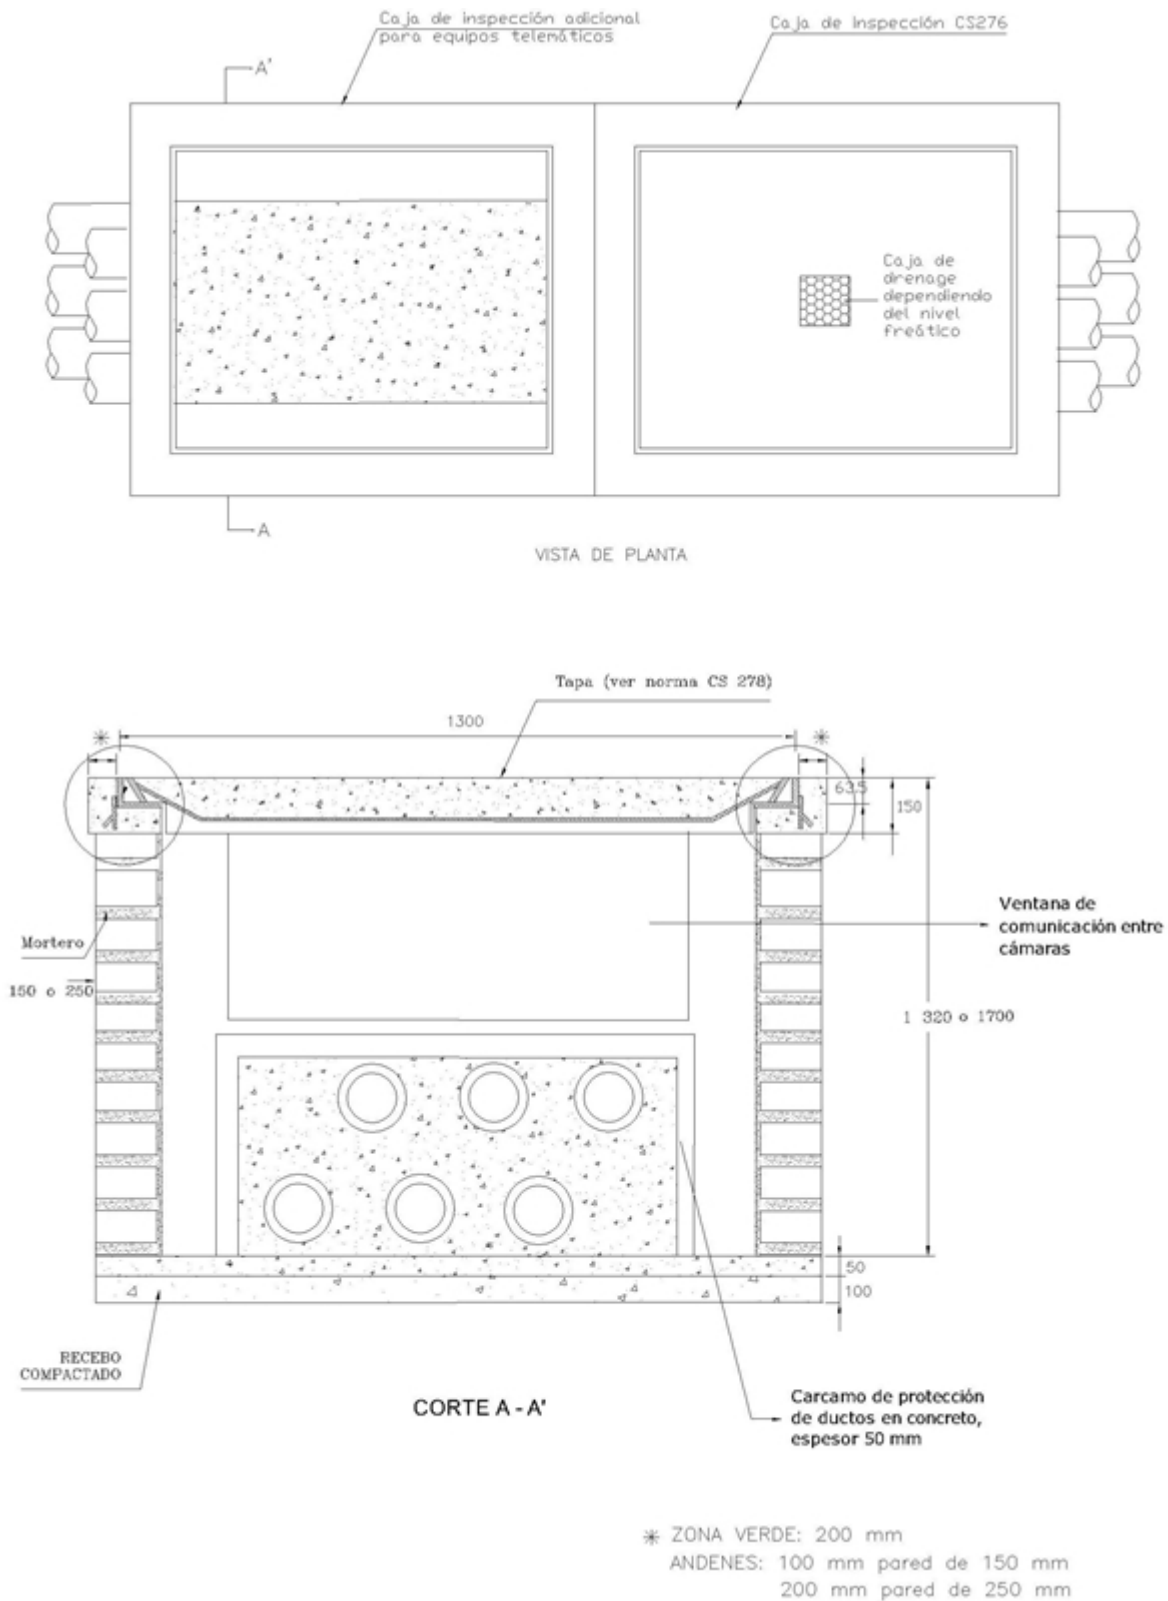



## NOTAS:

---

- Dimensiones en milímetros
- Esta cámara se construirá para alojar únicamente equipos, reservas y empalmes de empresas telemáticas
- La ventana de comunicación entre cámaras se usara para el paso de conductores
- El cárcamo se realizara por los lados y por encima para protección del banco de ductos
- Como identificación de la cámara de inspección para equipos telemáticos, se debe realizar marcación en el borde del marco de acuerdo al instructivo de marcación de Enel Colombia