



# CS207 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 2 ductos diámetro Ø 3" PVC- TDP NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
3	09 Julio 2019




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






## ANDEN EN CONCRETO

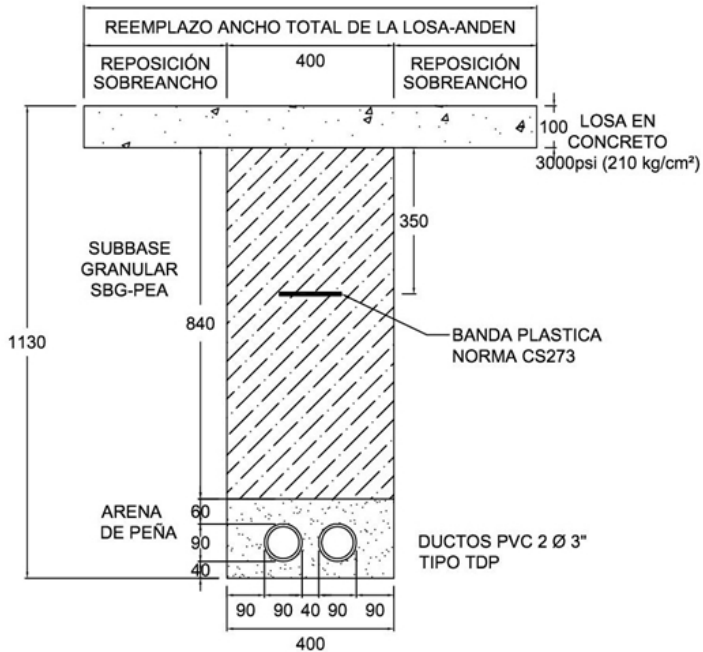

## ZONAS VERDES

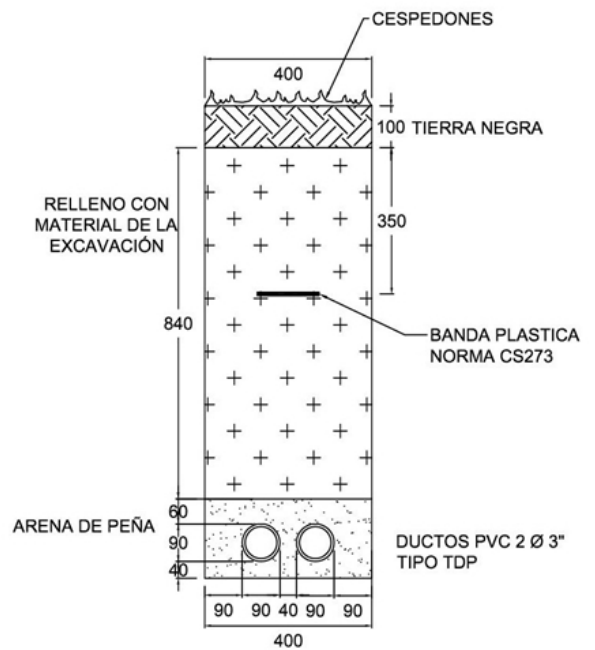

### NOTAS:

1. La recuperación del espacio público intervenido según consideraciones y especificaciones técnicas IDU - ET - 2011
2. Tener en cuenta las recomendaciones de construcción de la Norma [CS203](#) .
3. La ductería de Ø 3" es para alumbrado público y acometidas de B.T.
4. Dimensiones en mm.
5. Por ningún motivo los valores de espesores de andenes en concreto, pueden ser menores a los encontrados durante la ejecución de la obra intervenida.
6. Para el caso de andenes con anchos mayores a tres (3,00) metros se permite recuperar el 50% del andén intervenido; siempre y cuando la afectación este determinado en uno de los dos costados del eje longitudinal del andén.