



LA685 Red aislada - doble circuito

34.5kV


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	13 Octubre 2026



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



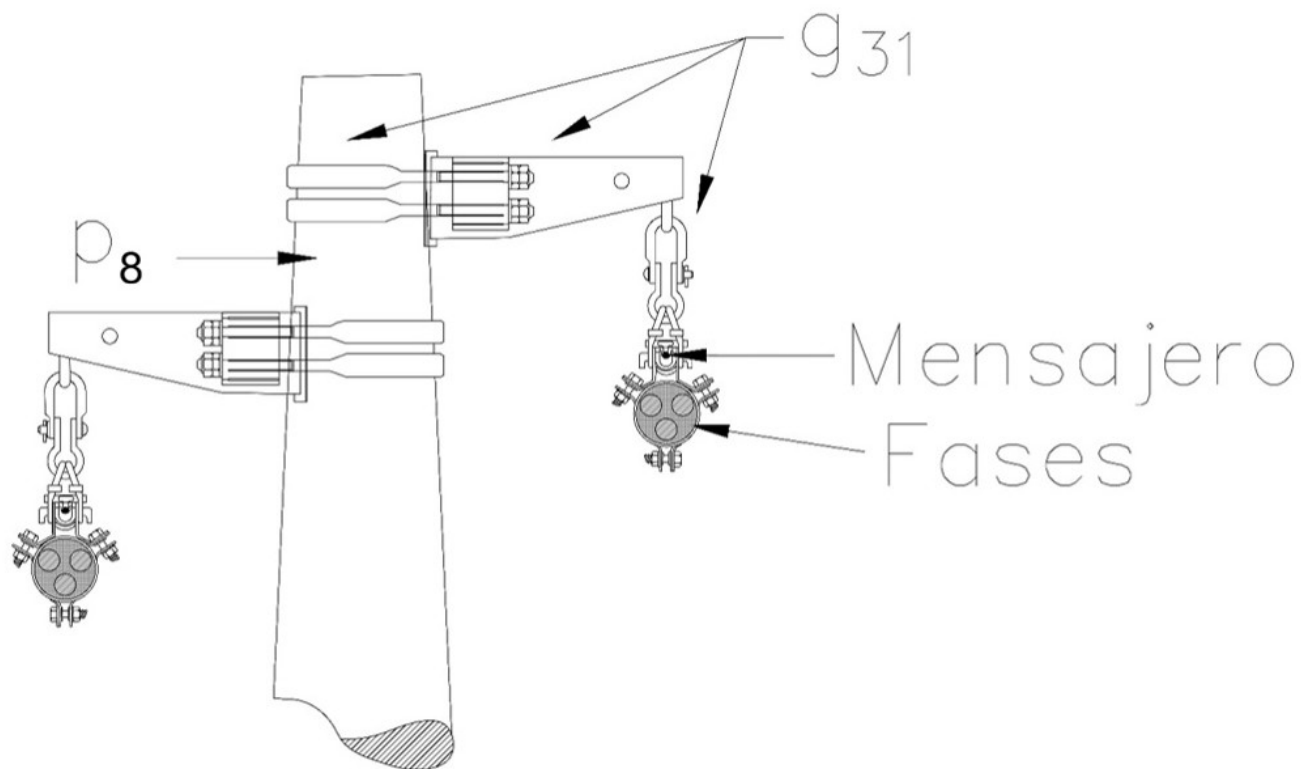

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
p ₈	1	230965	GSS002	Poste de concreto de 14 m, 1050 kgf (1)
g ₃₁	2	251575	ET448	Conjunto suspensión red MT aérea aislada

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra (GSS004) o metálico (GSS003). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma LA010-1 para su utilización.

NOTAS :

- Ver las consideraciones dadas en la norma LA650 Red Aislada – Generalidades.



- La cimentación debe realizarse según la norma [LA009](#).
- Para postes de fibra consultar la norma [LAR024](#) RECOMENDACIONES PARA EL USO DE POSTERIA DE FIBRA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN.