CS340 Barraje preformado para B.T.

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
5	25 Junio 2019


Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


ALTERNATIVAS

CON TORNILLO

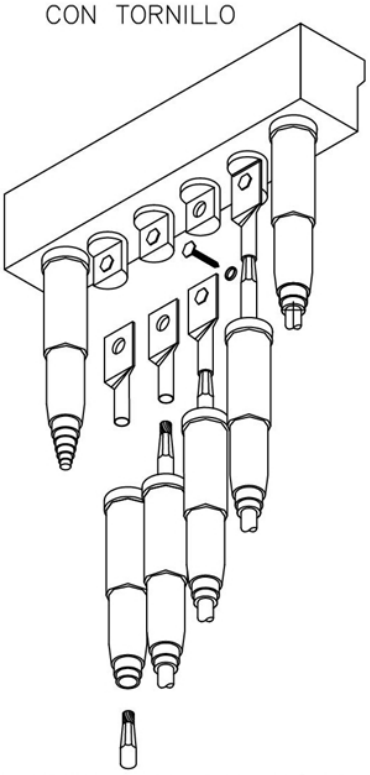

–CADA SALIDA TIENE UN TORNILLO DE 1/2" CON CABEZA HEZAGONAL Y ARANDELA PLANA


CON PRISIONERO

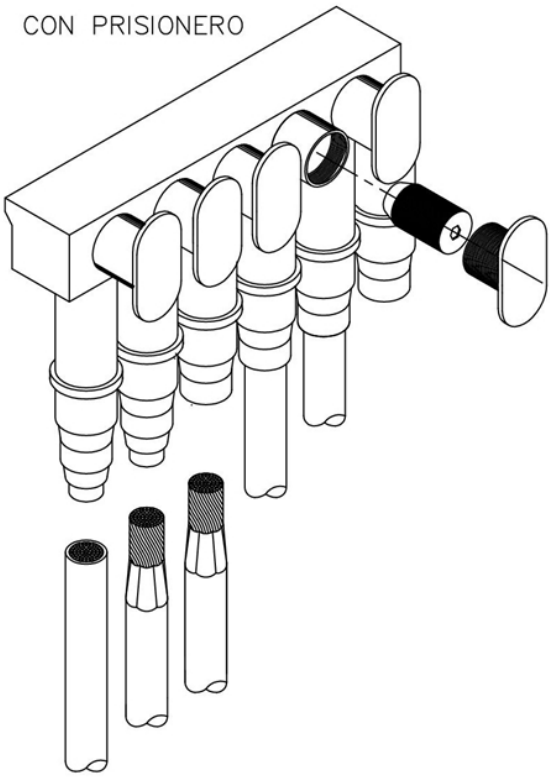

–CADA SALIDA TIENE PRISIONERO PARA APRETAR CON LLAVE ALLEN 5/16"


RANGO DE LOS PELDAÑOS

BARRAJE 500 A

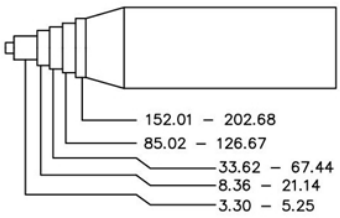


RANGO DE LOS PELDAÑOS
CALIBRES EN (mm2)

BARRAJE 175 A

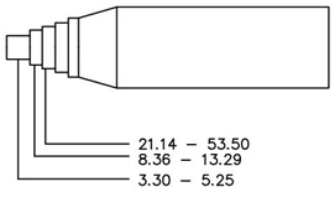


RANGO DE LOS PELDAÑOS
CALIBRES EN (mm2)

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

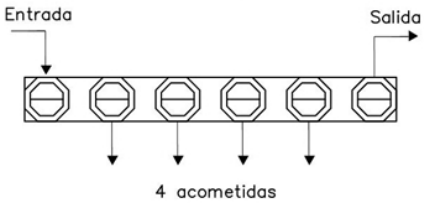

4 acometidas

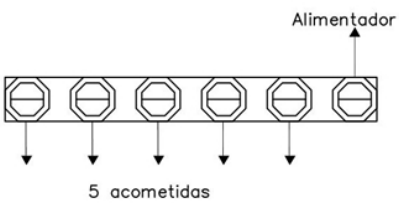

5 acometidas

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

NOTAS:

1. En la cámara donde se instala el juego de barrajes preformados de B.T. se debe aterrizar el neutro mediante varilla de puesta a tierra , norma ET490
2. Para mayor detalle del barraje consultar la ET722
3. Los barrajes de B.T para calibres iguales o mayores a 2/0 AWG deben instalarse en cajas de inspección CS276 para facilitar las labores de instalación y mantenimiento .
4. Los barrajes de BT solo pueden instalarse en cajas de inspección CS275 y CS276 . No se permite su instalación en cajas CS280 para evitar accidentes durante la instalación o mantenimiento .

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.