



CS339 Empalmes en resina para cables de baja tensión

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 339	26 Junio 2019




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






EMPALMES RECTOS O EN DERIVACIÓN

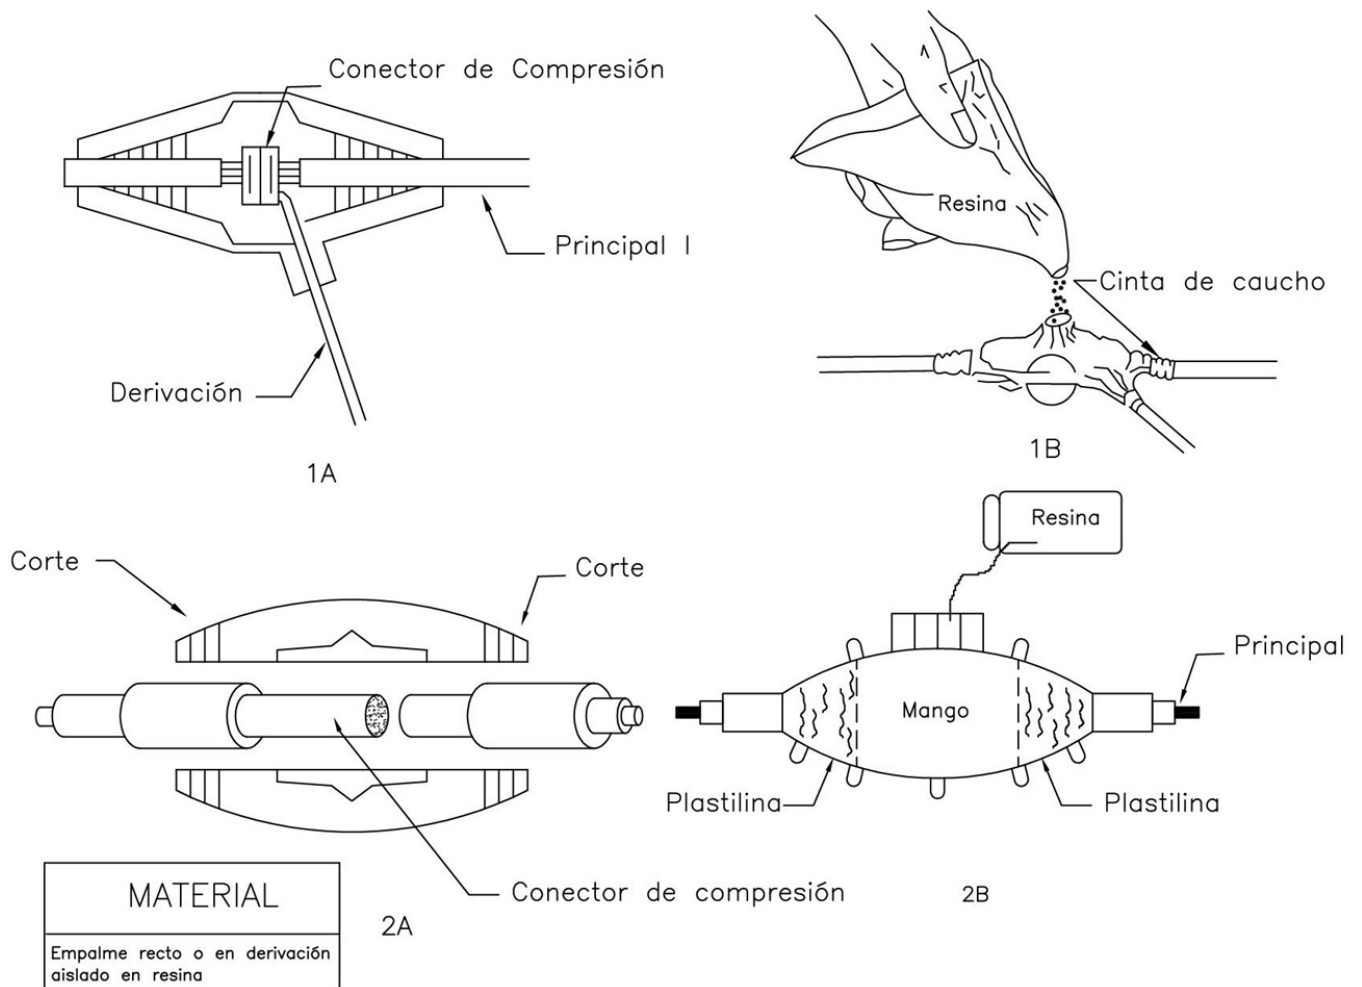

EMPALME MULTIMOLDE

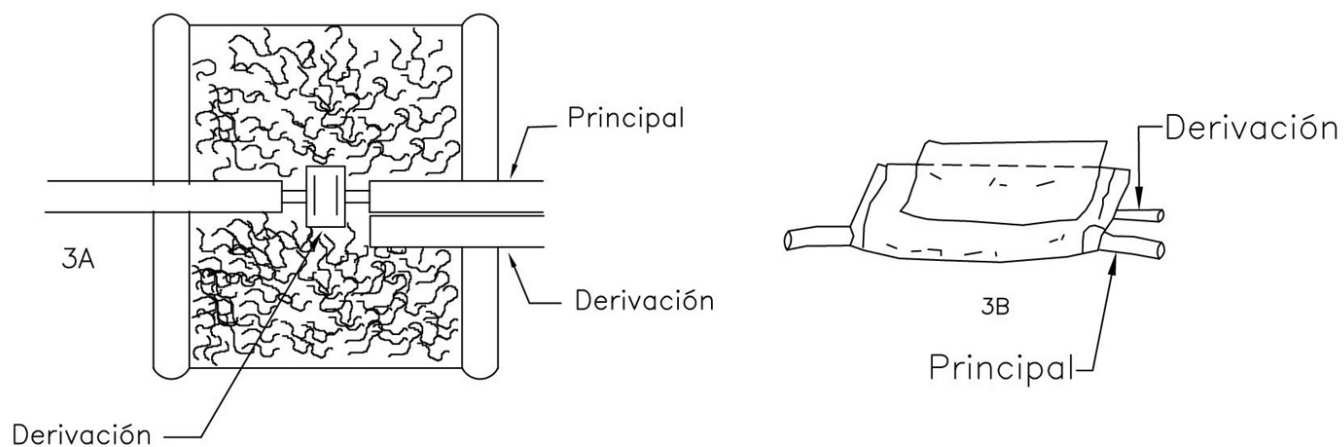

Empalme multimolde	
Principal	Derivación
hasta 4 AWG	hasta 8 AWG
2/0	1
4/0	2/0

NOTA

Cuando la conexión es Al-Cu debe utilizarse un conector bimetálico.