



CS400 Ducto para cambio de circuito aéreo a subterráneo


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	18 Diciembre 2018



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



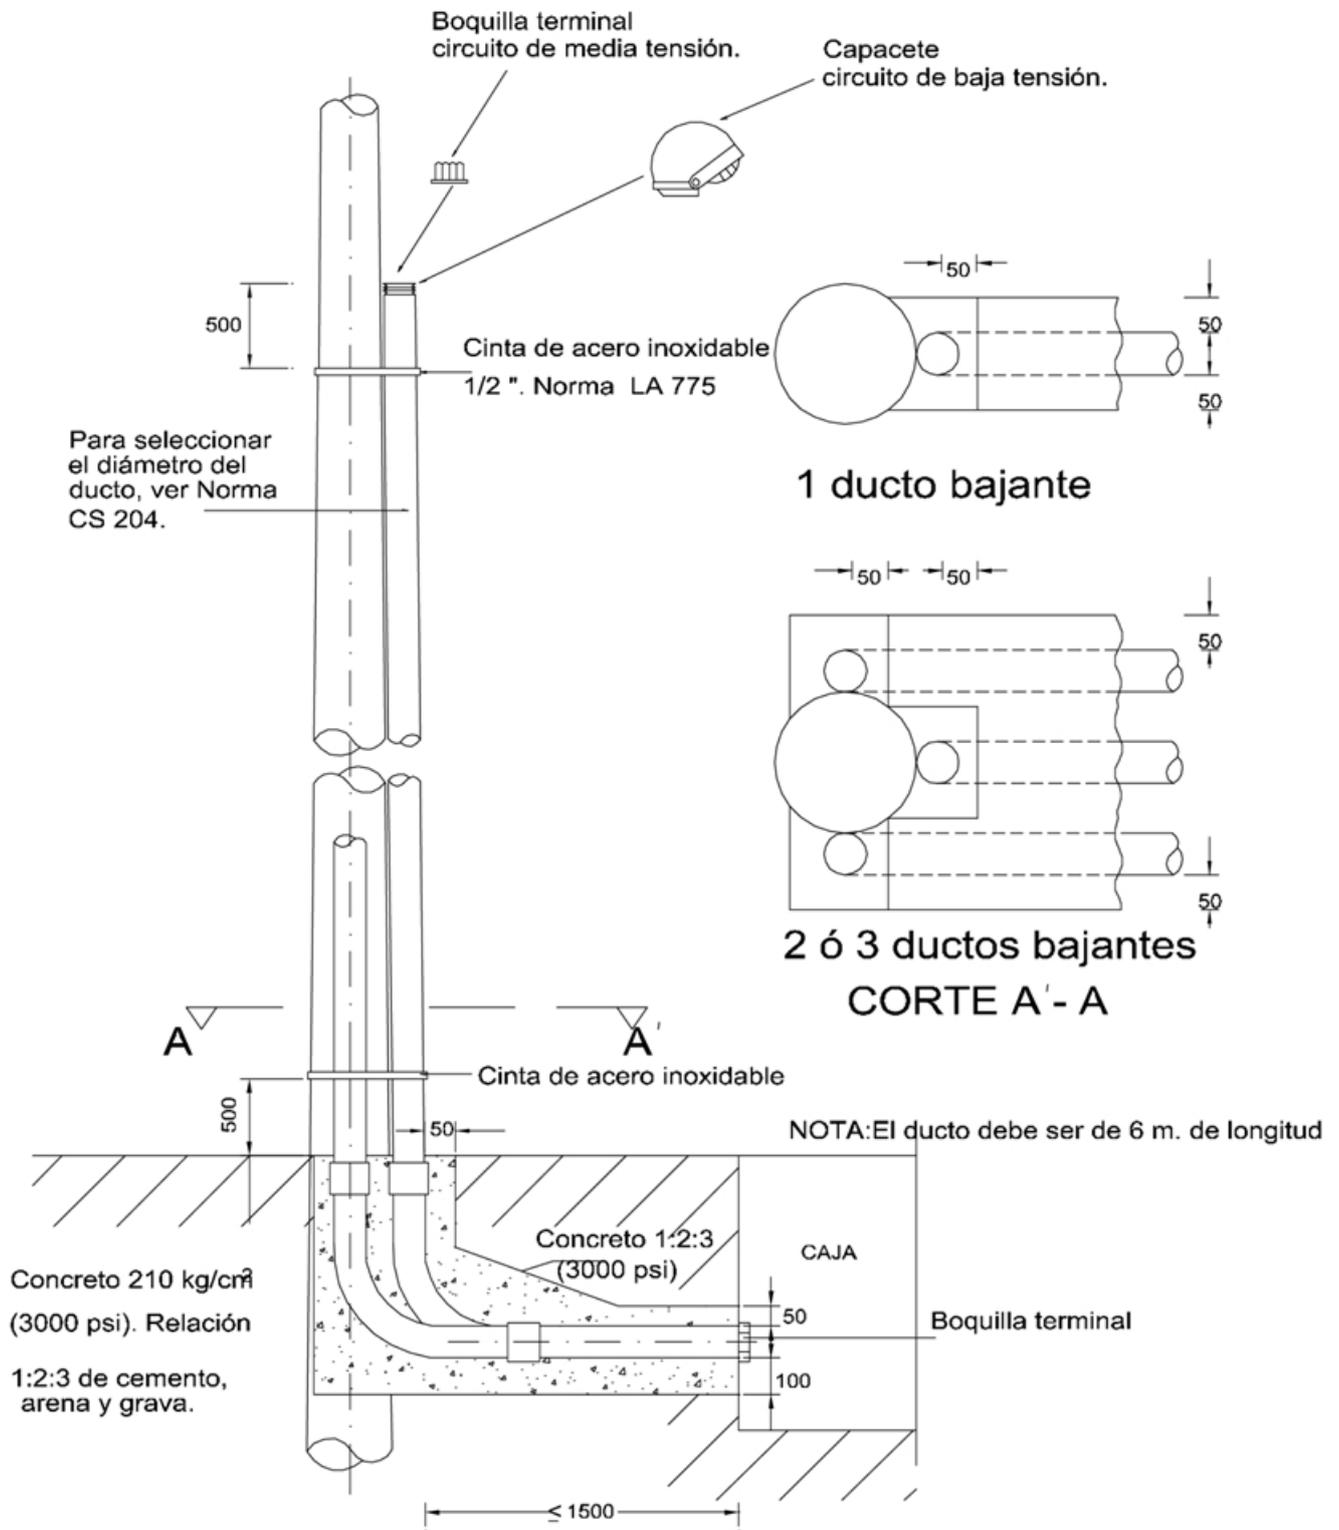



NOTAS:

1. En casos estrictamente necesarios se permite el uso de dos ductos destinados a la red de MT y tres ductos para poste