
LAR125 Línea rural 34,5 kV estructura en H disposición horizontal para ángulos

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

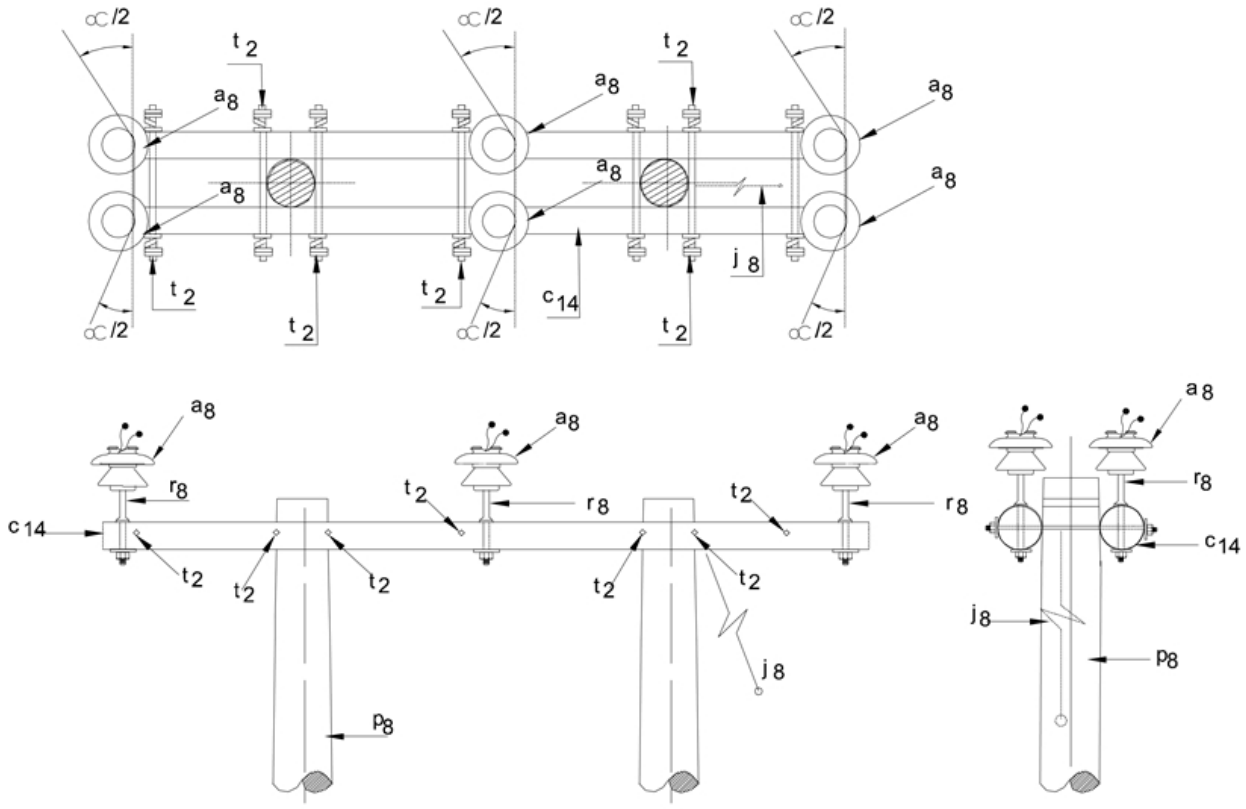

LISTA DE MATERIALES


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a 8	6	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c 14	2	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m
j 8	1			Templete (1)
p 8	2	230960	GSS002	Poste de concreto 14 m , 1 050 kg (2)
r 8	6	201073	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV (3)
t 2	7	6762255	ET-455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")

ALTERNATIVAS:

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

(1) Según se requiera LAR 412 , LAR 413 y LAR 414.
(2) Postes de madera de 14 m (pesado).
(3) Porta aislador goloso para cruceta metálica

CURVAS DE UTILIZACIÓN

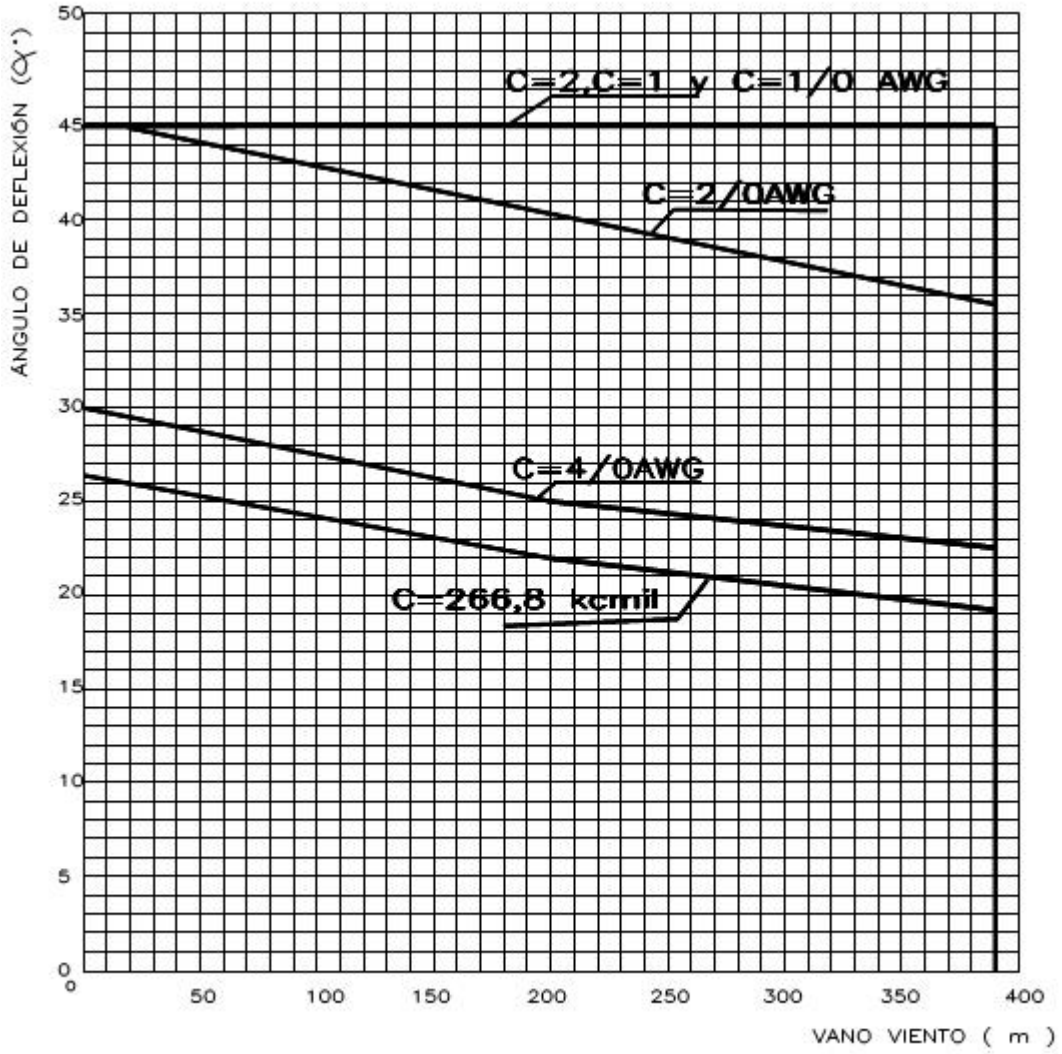

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5
- Templete inclinado con la vertical 30° y localizado al nivel de la cruceta.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.