
LAR135 Línea rural 34,5 kV estructura triangular en H para ángulos


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

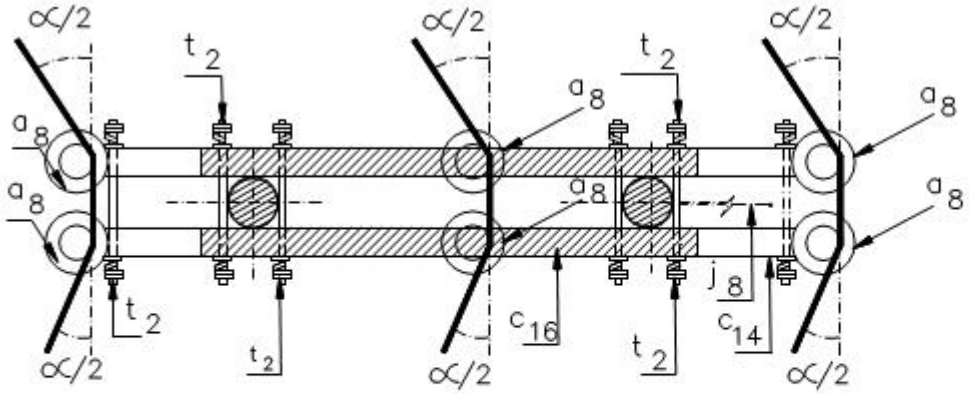

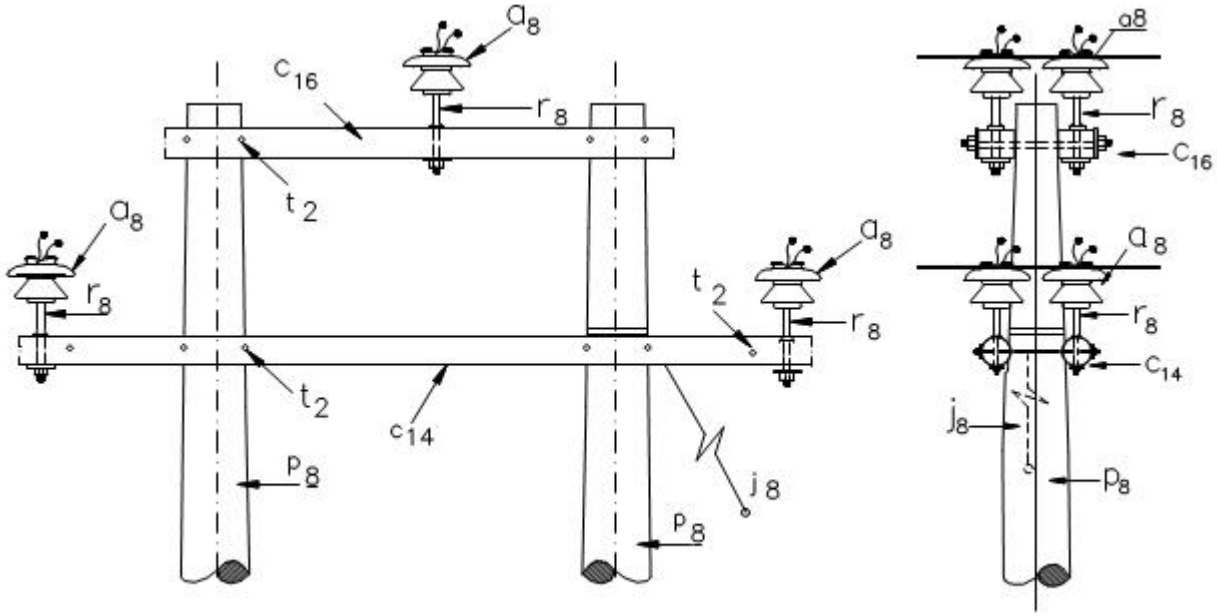

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a 8	6	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c 4	2	251506	ET-419	Cruceta metálica de 2.5 m
c 14	2	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


j 8	1			Templete (1)
p 8	2	230960	GSS002	Poste de concreto 14 m , 1 050 kg (2)
r 8	6	201073	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV (3)
t 2	10	6762255	ET-455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera LAR 412 , LAR 413 y LAR 414 .
(2) Dos postes de madera de 14 m tipo pesado.
(3) Porta aislador goloso para cruceta de madera.

CURVAS DE UTILIZACIÓN

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

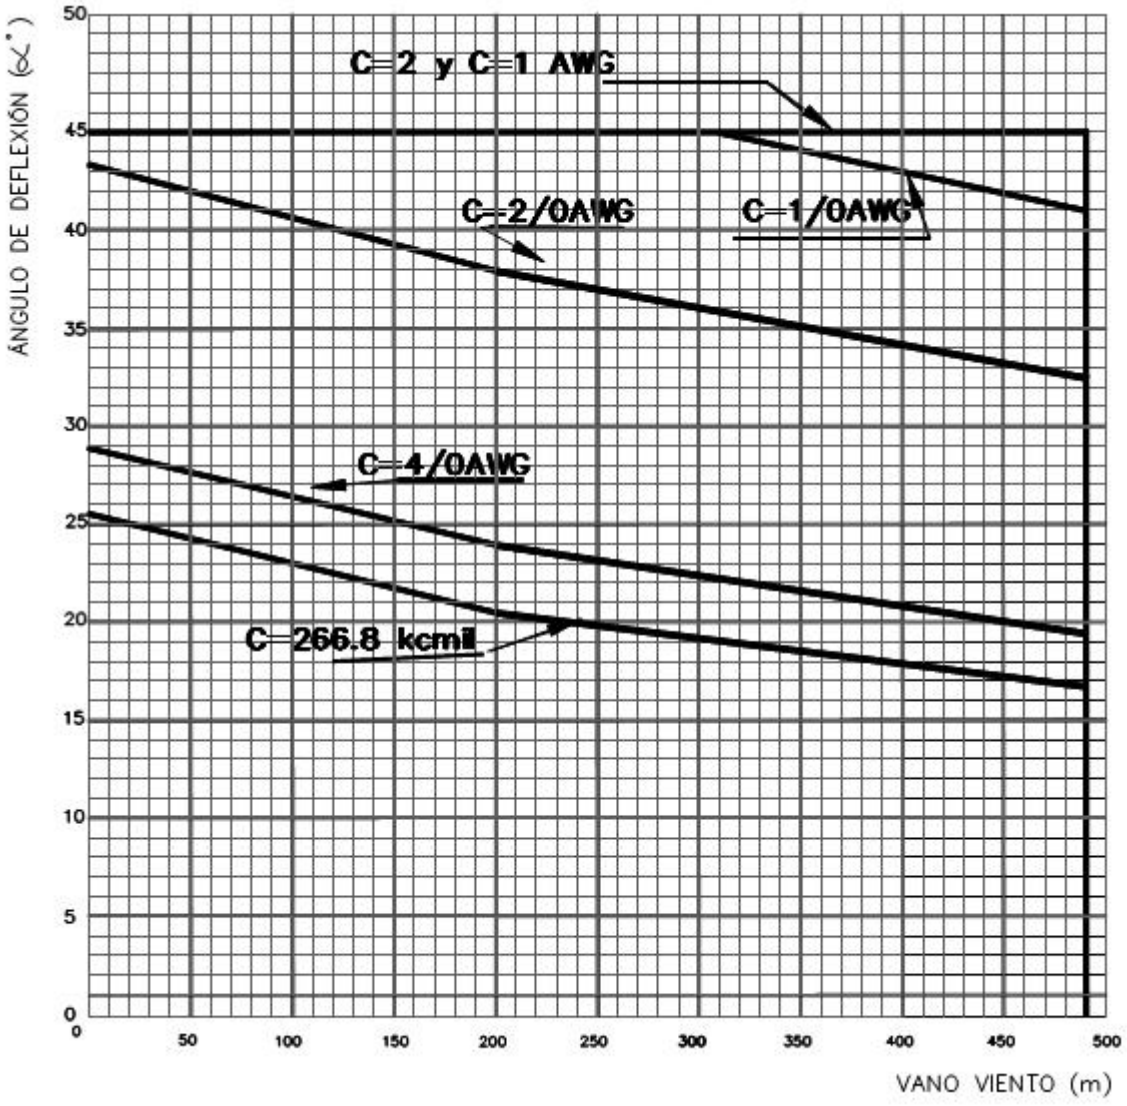

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5
- Templete inclinado con la vertical 30° y localizado al nivel de la cruceta inferior.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.