LAR282 Línea rural 13,2 – 11,4 kV montaje de seccionadores monopolares 400 A

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

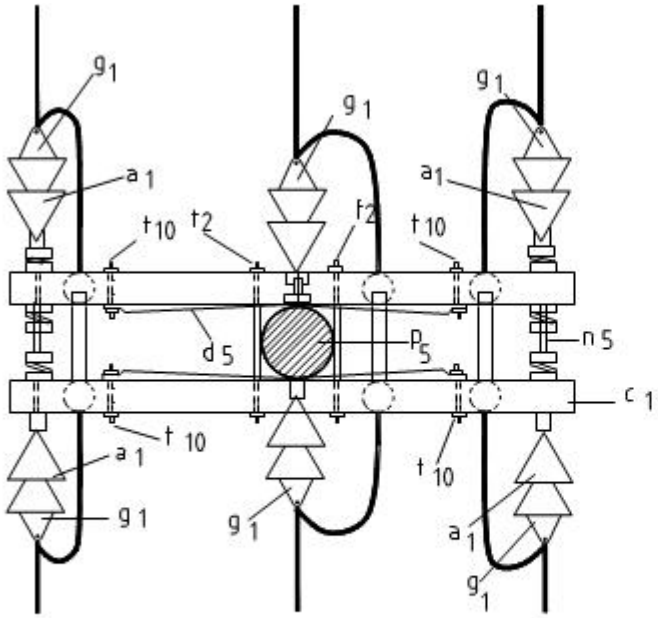

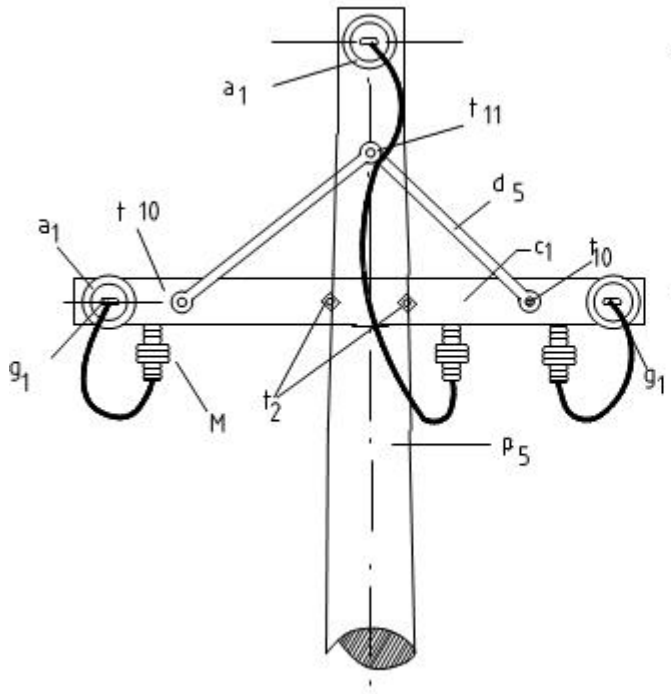

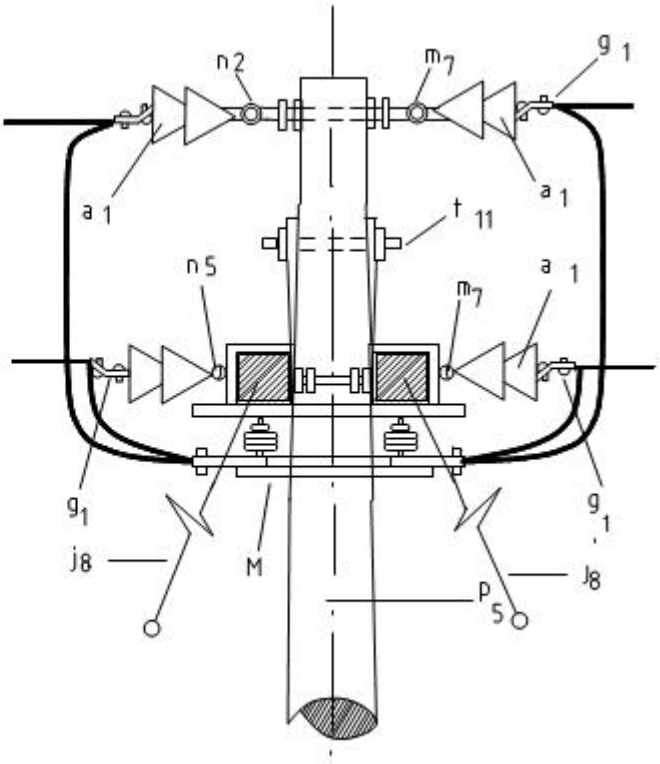

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_1	12	300013	GSCC010	
c_4	2	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d_5	4	6762474	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 2
g_1	6	6762180	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil
j_8	2			Templete
M	3		E-MT-006	Seccionador monopolar 400 A 15 kV
m_7	3	6762209	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n_2	1	6764363	ET461	Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm)
n_5	2	6762181	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p_5	1	230957	GSS002	Poste de concreto de 12 m 750 kg (1)
t_{10}	4	6762213	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t_{11}	1	6762251	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" (2)
t_2	2	6762255	ET455	Espárrago de 16x 508 mm (5/8" x 20")

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de concreto 12 m tipo pesado, para zonas de difícil acceso. El poste que aparece en la lista es una referencia, consulté la norma LA010-3-1 para su utilización.

(2) Abrazadera de dos salidas z_{12} y dos tornillos de carruaje t_5.

NOTAS:

- Cuando se necesite instalar conductor de la línea al seccionador , se instalará en calibre de acuerdo al circuito y conectores tipo cuña ET356 .
- Se emplearán conectores de compresión ET303 para derivaciones fijas.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.