
LAR279 Línea rural 13, 2 –11,4 kV derivación trifásica triangular de H a H

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 279	02 Noviembre 2004

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

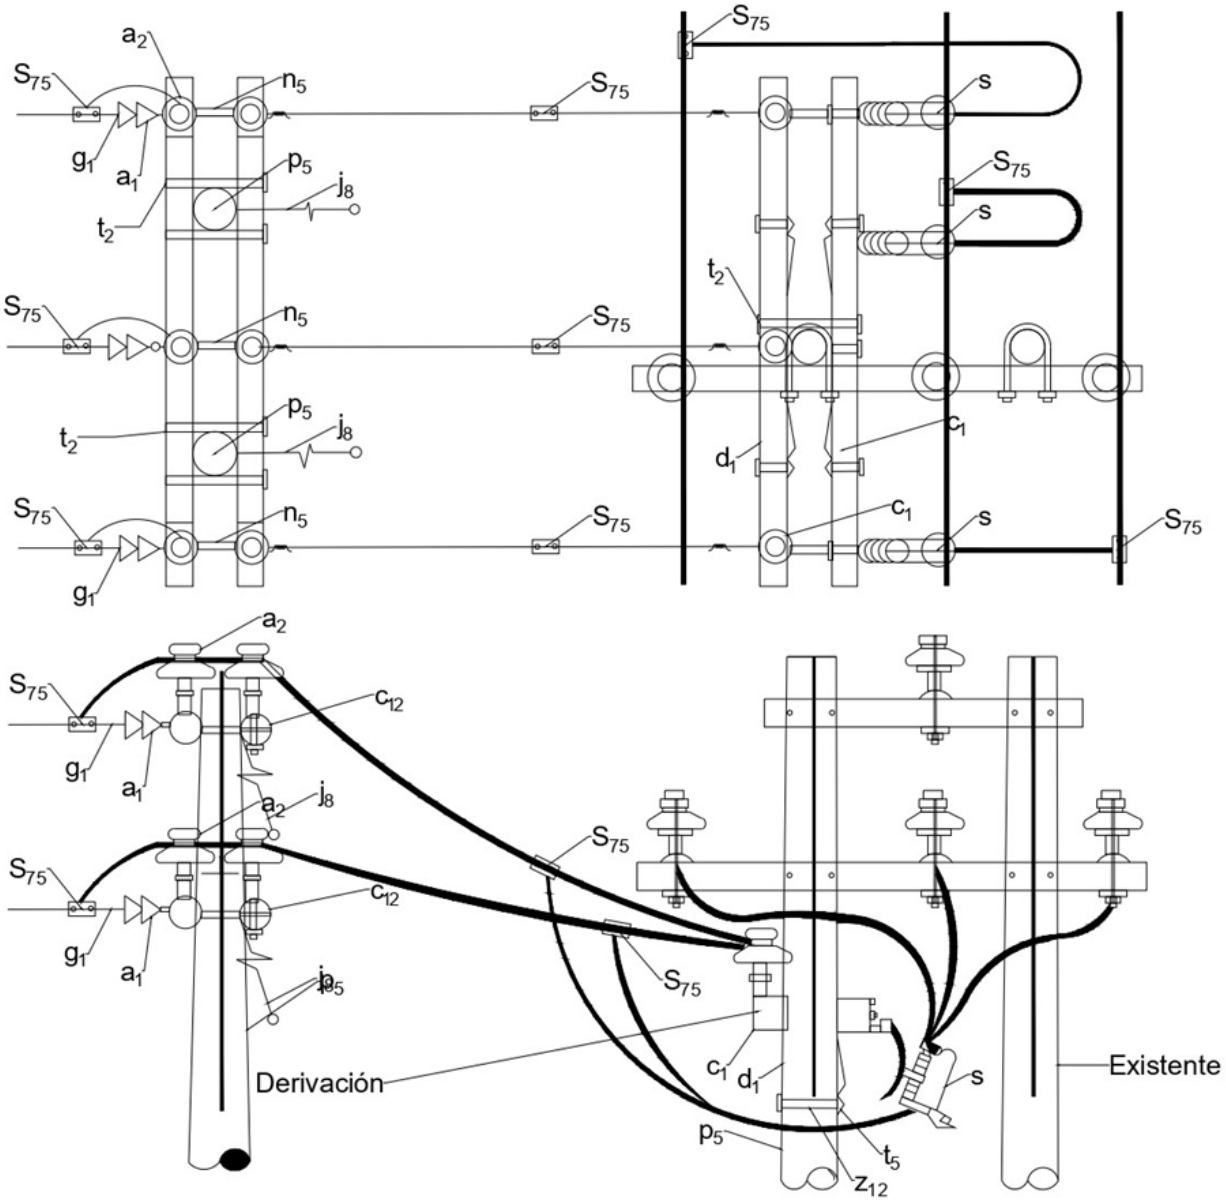

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

a_1	6	300013	GSCC010	Aislador Suspensión Compuesto 24 kV
a_2	9	300527	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 55-5
c_4	4	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
c_{12}	2	251508	ET419	Cruceta metálica de 4 m
d_1	4	6762466	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g_1	3	6762180	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil
j_8	2			Templete (1)
n_5	3	6762181	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p_5	2	230957	GSS002	Poste de concreto de 12 m , 750 kg (2)
r_1	9	201073	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV
S	3	140991	E-MT-001	Corta circuito de cañuela 100 A , 15 kV (3)
s_{75}	3	274320	ET-356	Conector cuña p=95 d=70mm2 o 4/0-2/0awg
t_1	8	6762183	ET455	Espárrago 5/8" x 18"
t_{10}	4	6762213	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t_2	4	6762255	ET455	Espárrago de 1 6x 508 mm (5/8" x 20")
t_5	2	6762212	ET456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 ½”
z_{12}	1	6762204	ET436	Abrazadera de dos salidas tipo 2

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera LAR 412 , LAR 413 y LAR 414

(2) Poste de concreto de 12 m pesado

(3) Para fusibles ver E-MT-001 de protección primaria de transformadores de distribución.

NOTA:

- Si la construcción es nueva incluir materiales de la norma que aparece como existente.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.