LAR413 Retenida poste a poste sin varilla de anclaje terminal o en ángulo

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 413	26 Agosto 2015

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

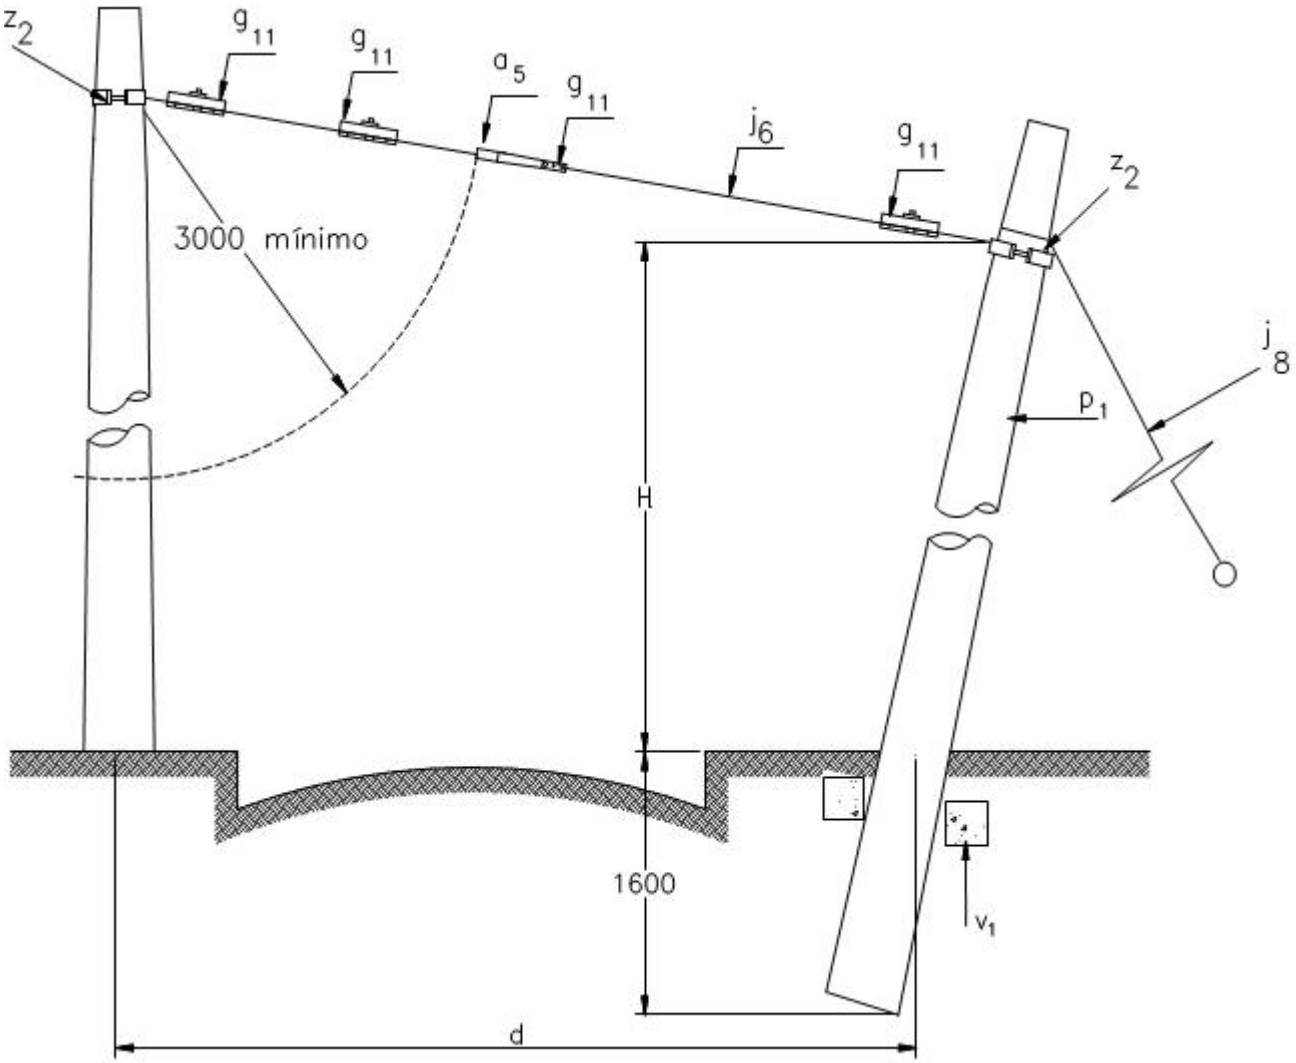

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_5	1	6762119	ET-255	Aislador tipo tensor ANSI 54-2 (2)
g_{11}	4		ET467	Grapa prensadora de tres tornillos
j_6	20	6762124	ET123	Metros de cable de acero galvanizado de 3/8”
j_8	1			Templete
p_1	1	6762449	ET201	Poste de concreto 10 m , 510 kg (1)
v_1	2	6764024 6762461		Vigueta de anclaje para templete
z_2	2	6762501	ET433	Abrazadera sin salida tipo 2

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

ALTERNATIVAS:
(1) Si la estructura es en poste de madera o concreto, usar poste de 8 a 10 m
(2) Aislador tensor ANSI 54-1, B.T. ; 54-2, HASTA 13,2 kV ; 54-4, 34,5 kV

NOTAS:
- Los valores mínimos de H serán:
a. Por encima de vías carreteables: 5,4 m
b. Por encima de vías peatonales: 2,4 m

- Antes de tensionar el templete al poste p1 debe estar inclinado como se indica
- Las cuñas serán de material rígido y su longitud superior a la del diámetro del poste
- D: Distancia entre postes que depende en cada caso del obstáculo que se deba salvar

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.