




# LAR401-1 Mejoramiento de resistencia de puesta a tierra con contrapesos NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



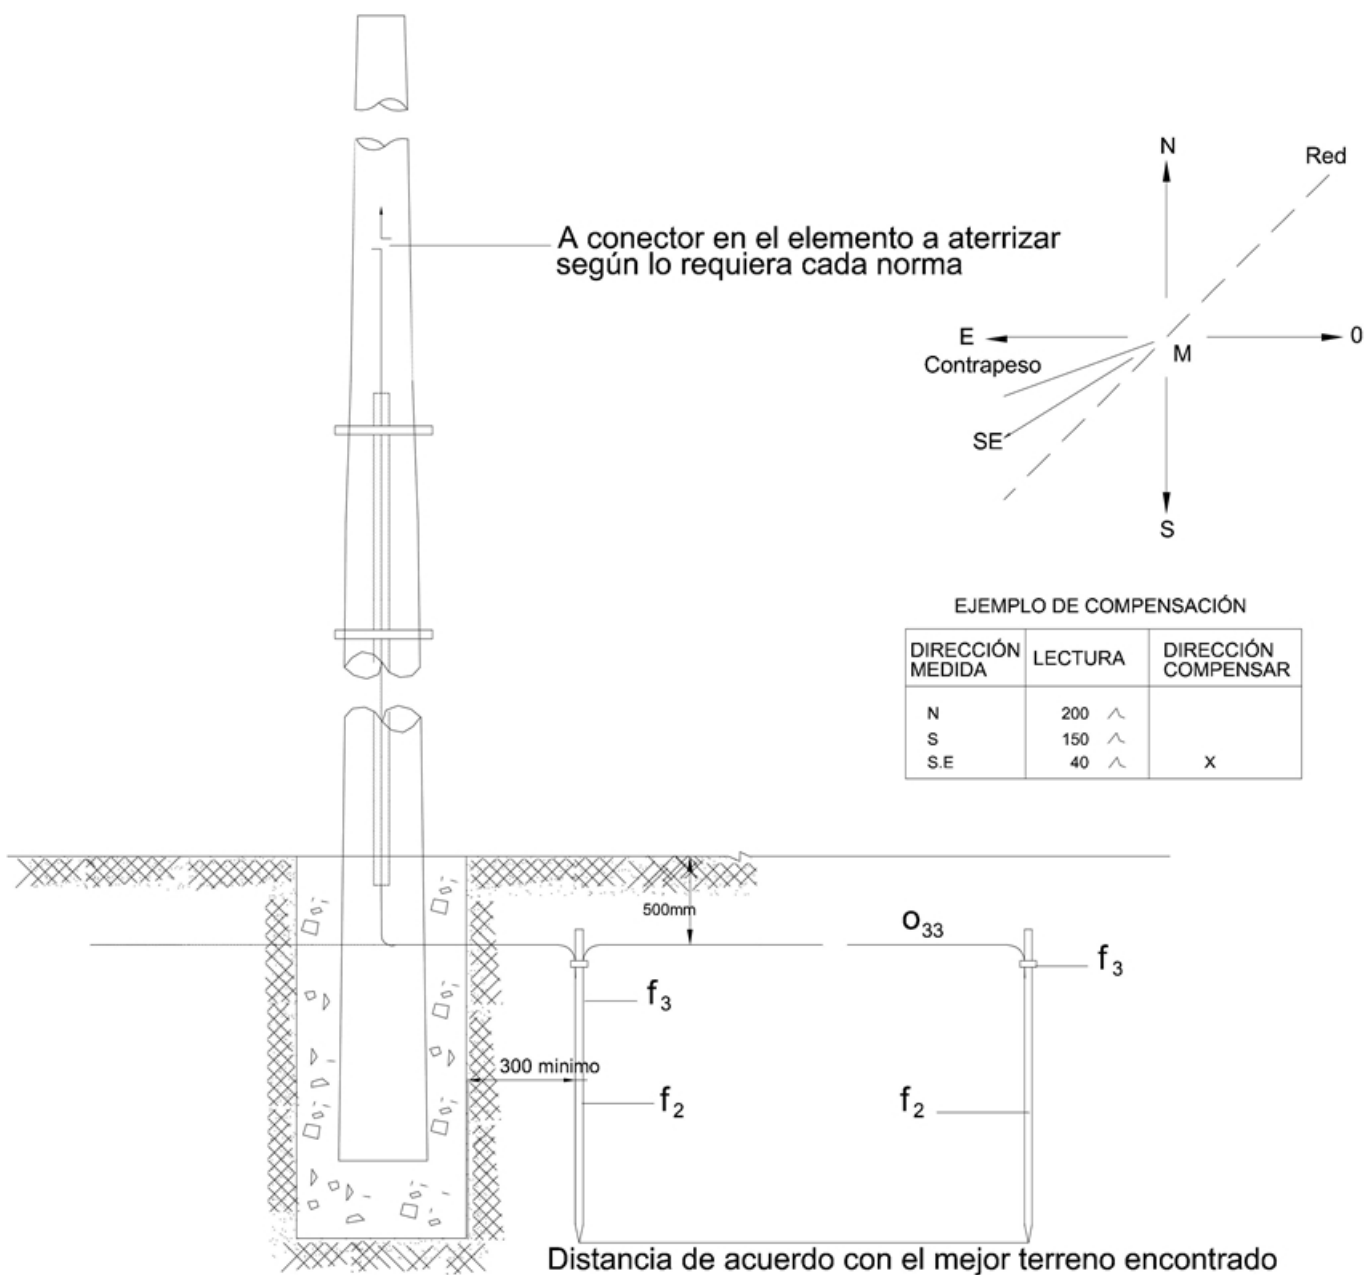

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f <sub>2</sub>	2	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,44 m



f <sub>3</sub>	2		ET490	Conector para varilla de 5/8"
o <sub>33</sub>	10		ET121	Metros de alambre de cobre No 4 AWG <sup>(1)</sup>

**ALTERNATIVA:**

(1) Los metros de alambre de cobre No 4 AWG serán de acuerdo al equipo a aterrizar. Como alternativa a utilizar alambre cobrizado (copperweld).