



# LAR401 Accesorios de puesta a tierra


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



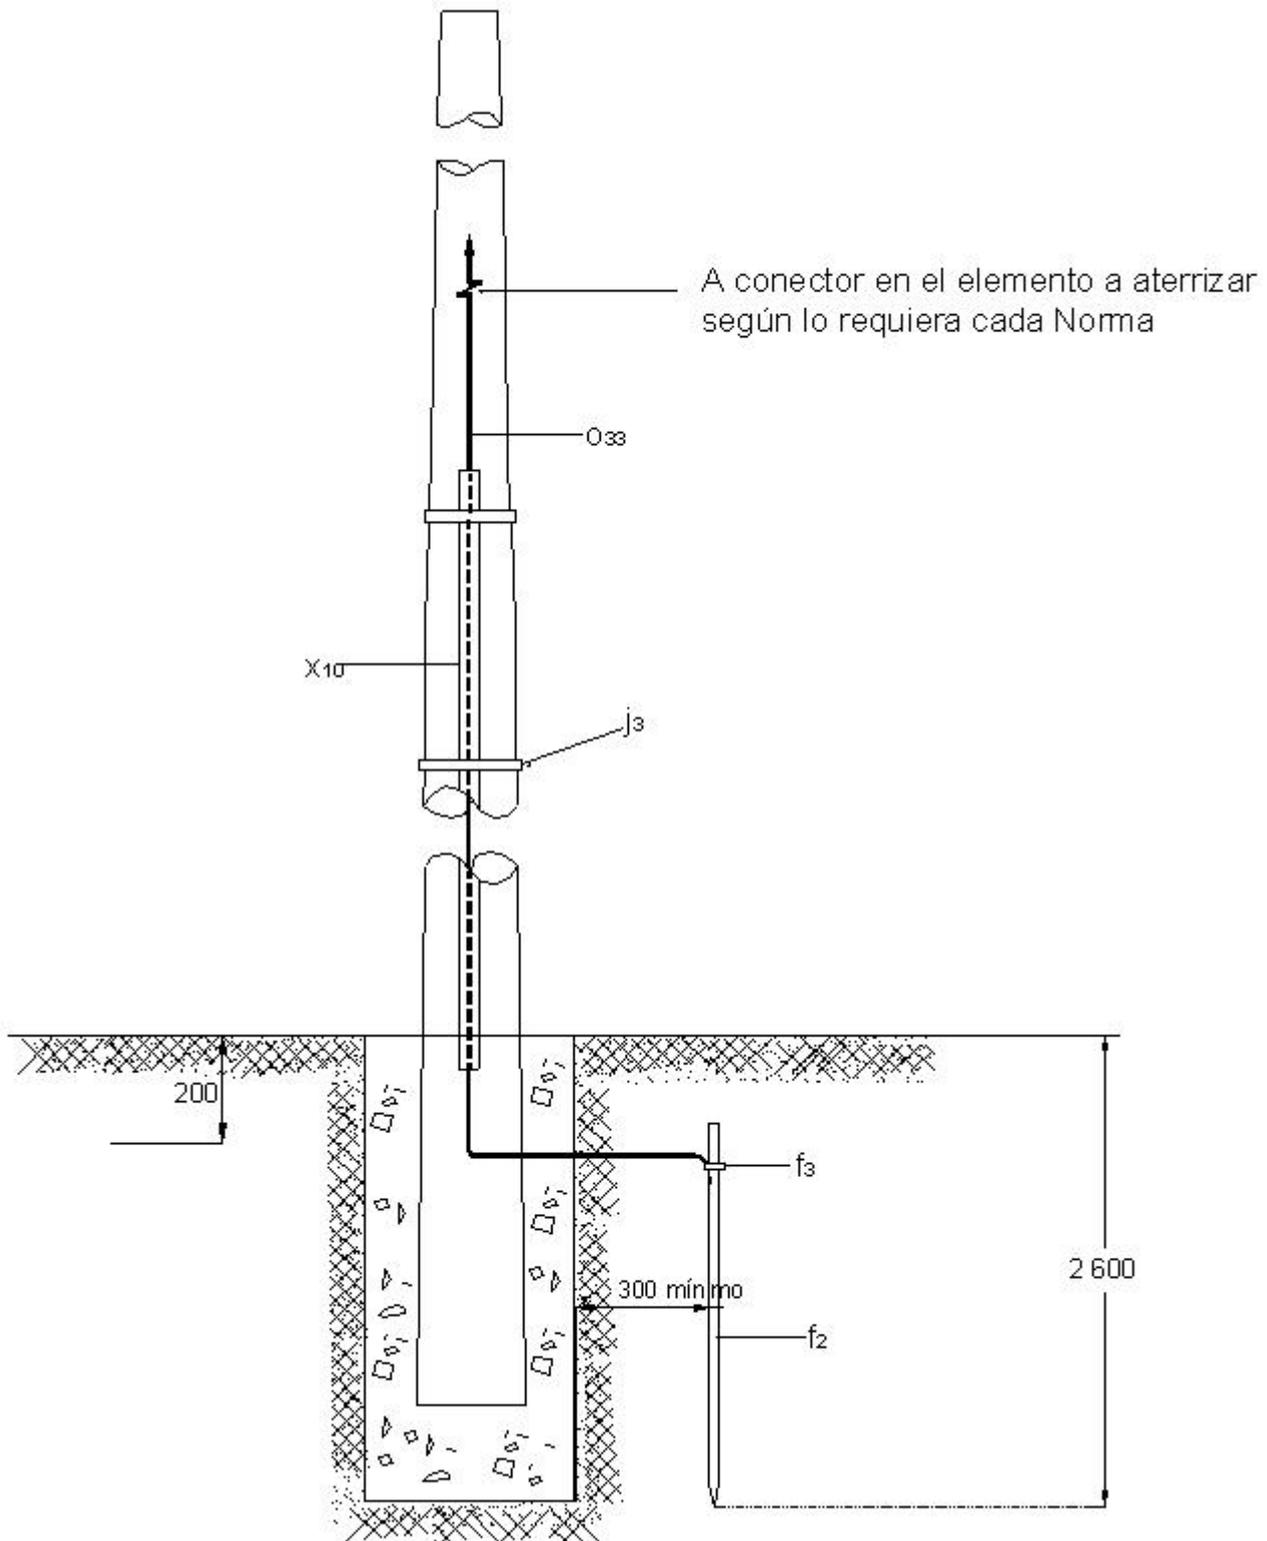



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f <sub>2</sub>	1	6762280	ET490	Varilla de <b>puesta a tierra</b> de 5/8" x 2,40 m
f <sub>3</sub>	1		ET490	Conector para varilla de 5/8"
j <sub>3</sub>	1,8	6762433	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j' <sub>3</sub>	2	6764362	ET450	Hebillas de acero inoxidable de 5/8"
o <sub>33</sub>	15		ET121	Metros de <b>alambre</b> de cobre No 4 AWG <sup>(1)</sup>
x <sub>10</sub>	3		ET601	Metros de tubo conduit galvanizado de 1/2"

### ALTERNATIVA:

(1) Los metros de **alambre** de cobre No 4 AWG serán de acuerdo al **equipo** a aterrizar. Como alternativa, utilizar **alambre** cobrizado (copperweld).