



LAR411 Disposición horizontal de templetes en estructuras de retención

NORMA TÉCNICA



Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	07 Octubre 1998



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





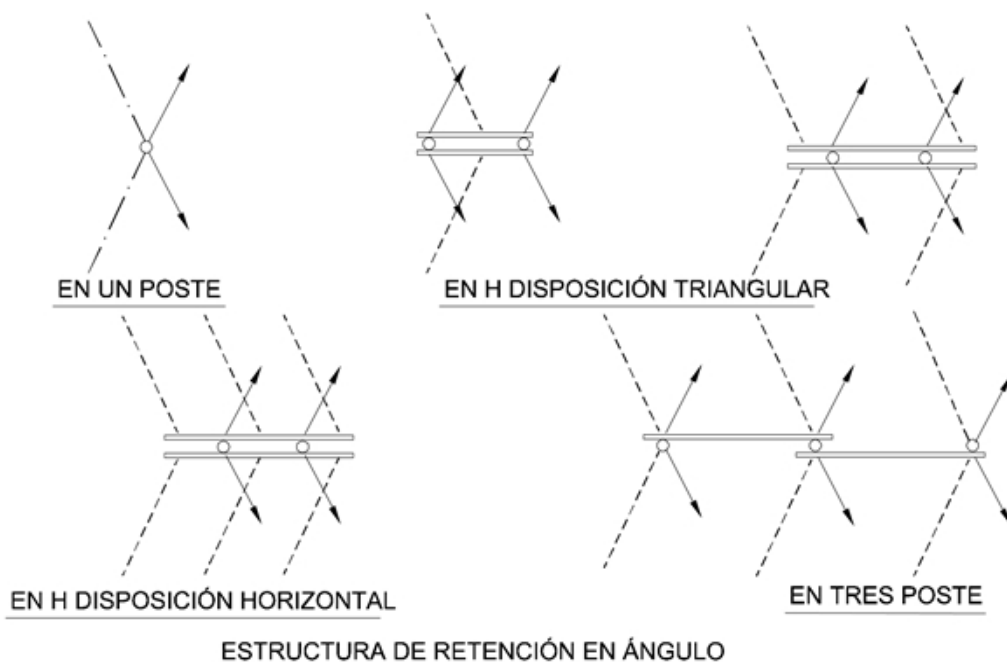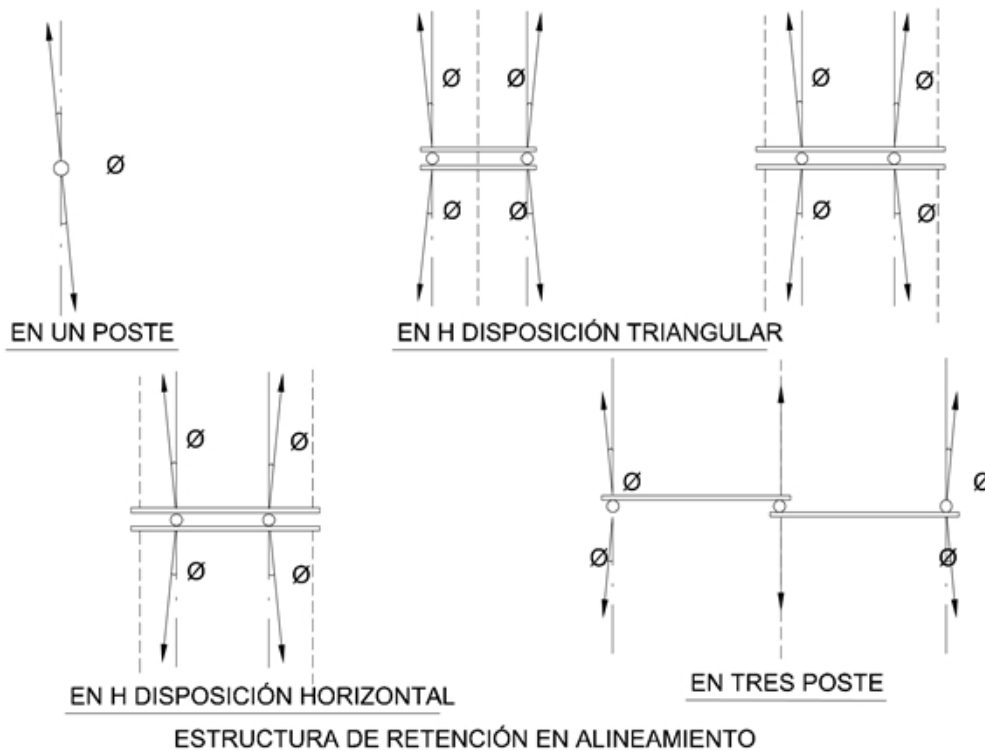

Ø MÍNIMO	Ø MÁXIMO	CONDUCTOR AWG
5°	10°	≥ 2/0
3°	5°	≥ 4/0

CONVENCIONES:
 ———— Templete
 - - - - - Fases
 — · — Eje de la línea



NOTAS

- 1-Si se requieren templetes, instalar a nivel cruceta superior.
- 2- \emptyset es el ángulo del templete con la horizontal.