



# LAR411 Disposición horizontal de templetes en estructuras de retención

## NORMA TÉCNICA



<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	07 Octubre 1998



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





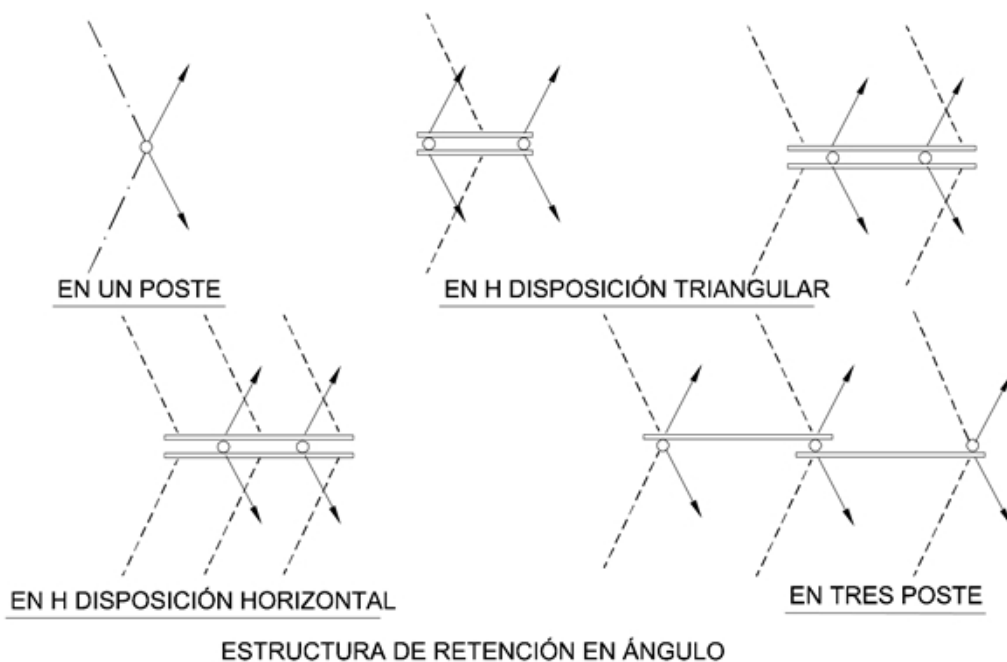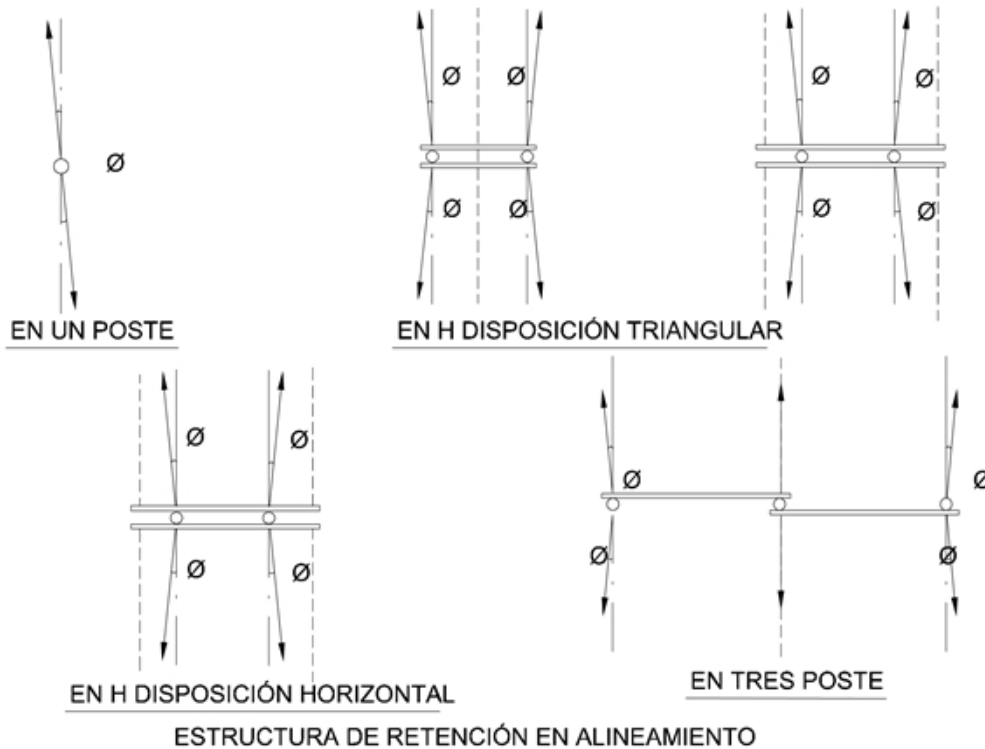

Ø MÍNIMO	Ø MÁXIMO	CONDUCTOR AWG
5°	10°	≥ 2/0
3°	5°	≥ 4/0

**CONVENCIONES:**  
 ———— Templete  
 - - - - - Fases  
 — · — Eje de la línea



## **NOTAS**

- 1-Si se requieren templetes, instalar a nivel cruceta superior.
- 2- $\emptyset$  es el ángulo del templete con la horizontal.