




# LAR297 Línea rural 13,2 - 11,4 -7,6 - 6,6 kV derivación bifilar en H NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
2	02 Noviembre 2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



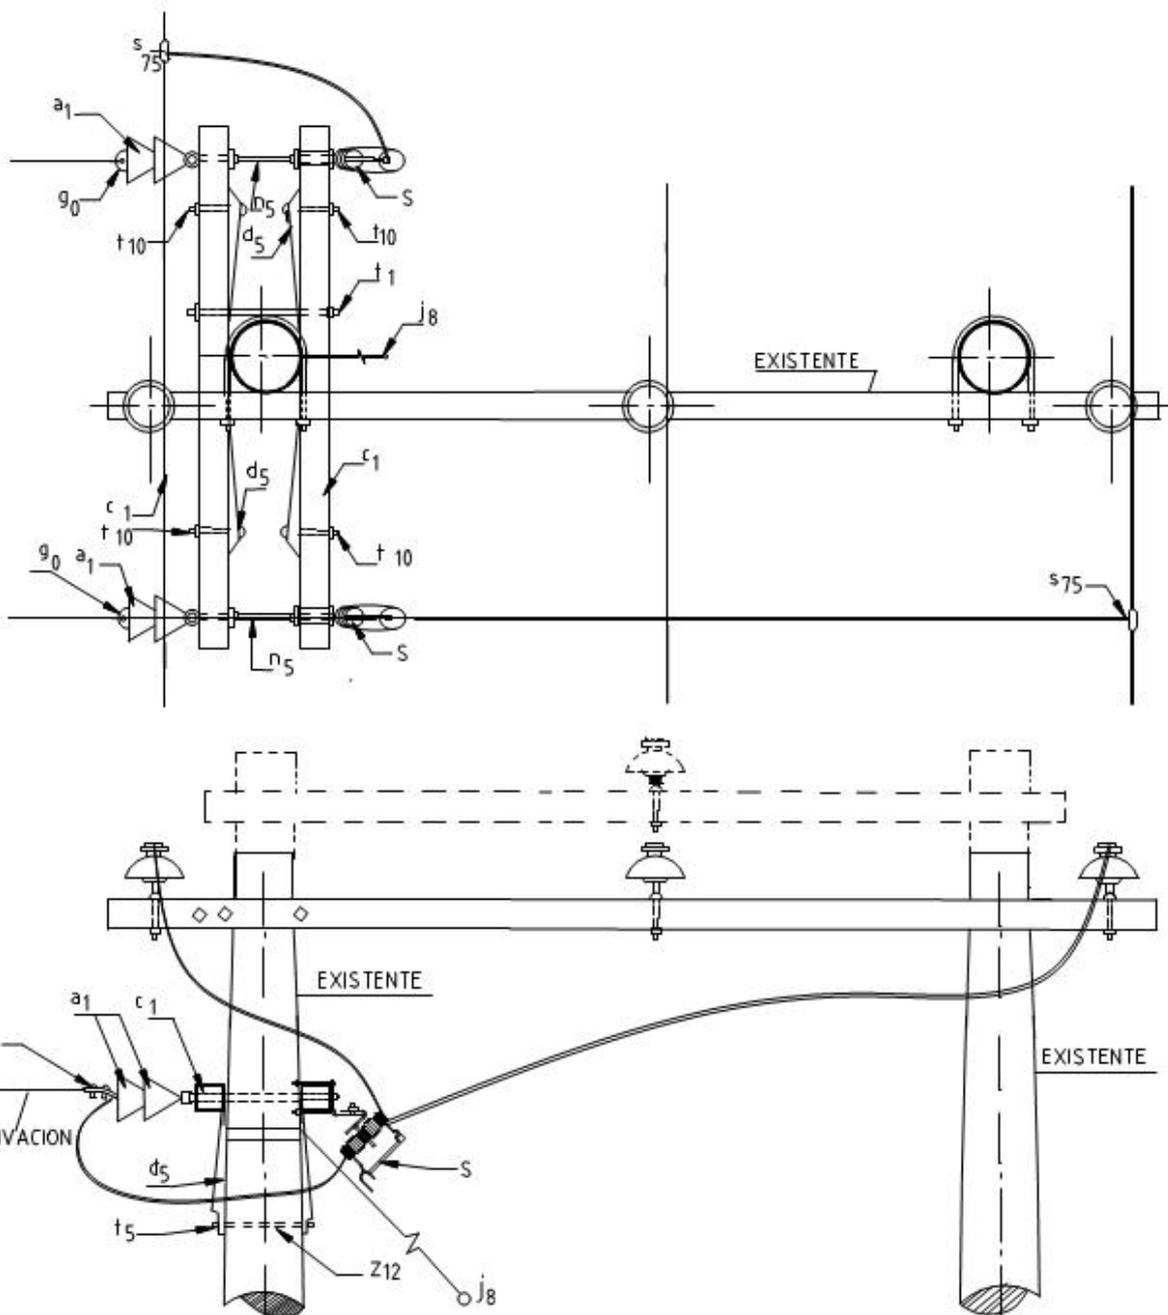

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a <sub>1</sub>	4	6762327	ET-252	Aislador tipo suspensión ANSI 52-1
c <sub>4</sub>	2	6762481	ET-401	Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m
d <sub>5</sub>	4	6762474	ET-407	Diagonales metálica tipo 2



g <sub>0</sub>	2	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG
j <sub>8</sub>	1			Templete <sup>(1)</sup>
n <sub>5</sub>	2	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5
S	2	6762115	ET-510	Cortacircuito de cañuela 15 kV <sup>(2)</sup>
s <sub>75</sub>	2		ET-356	Conector tipo cuña 4/0 - 2/0 AWG
t <sub>1</sub>	2	6762183	ET-455	Espárrago de 5/8" x 18"
t <sub>5</sub>	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje de 5/8" x 1 1/2"
t <sub>10</sub>	4	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado de 5/8" x 5"
z <sub>12</sub>	1	6762204	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 2

#### ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , [LAR 414](#)

(2) Para fusibles ver Norma [ET-501](#) .

#### NOTA:

- Cuando la línea es nueva, incluir materiales de la norma que aparece como existente.