LA478 Red compacta 11.4 kV. Retención doble triangular

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	28 Marzo 2023

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

VISTA SUPERIOR

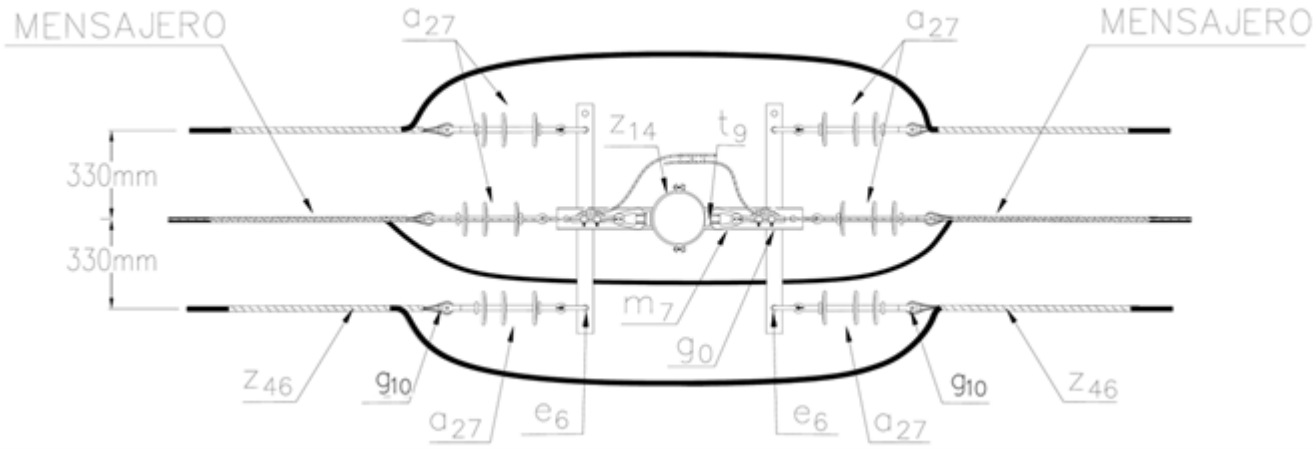

VISTA LATERAL

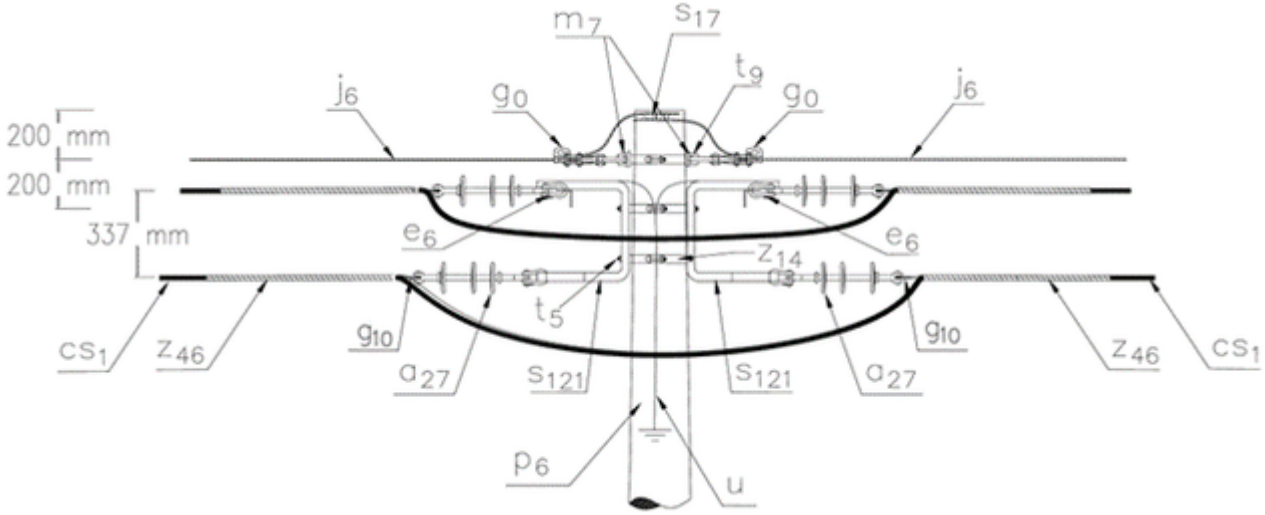

LISTADO DE MATERIALES

SIMB	CANT	CODIGO	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN
a 27	6	300546	GSCC010/01	Aislador de suspensión polimérico 24 kV
cs 1		330015	GSCC021	Cable semiaislado AAC 95 mm2 15 kV
e 6	6	251492	ET366	Eslabón en U de 5/8”
g 0	2	251378	ET-350	Grapa terminal tipo recta para cables entre 25-63mm2
g 10	6	251487	ET466	Guardacabos 5/8"

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

j 6		310410	E-MT-028	Cable de acero galvanizado 3/8”
m 7	2	251362	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8”
p 6	1	230966	GSS002/45	Poste de concreto 12m, 1050 kg (2)
s 121	2	251484	ET444	Soporte para final de circuito tipo 5
s 17	2	274273	ET-303	Conector de compresión de ranuras paralelas tipo 1 (1)
t 5	4	251363	ET456	Tornillo de carruaje 5/8"x1 1/2"
t 9	2	274482	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
u	1	201150	ET492	SPT Acero 6.3 Red compacta
z 14	3	274311	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm (3)
z 46	6		ET445	Amarre preformado para cable semiaislado 95mm²

ALTERNATIVAS :

(1) El conector que aparece en la lista es una referencia, o consultar la ET-303 para su selección adecuada.
(2) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-1) para su selección
(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET432 para su selección adecuada.

NOTA :

- El mensajero sólo debe aterrizarse, cada 100 metros de red aproximadamente.
- Deben ubicarse espaciadores a una distancia máxima de 12 metros medidos desde el poste en ambos sentidos.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.