
LA654 Red aislada - retención 11,4 kV o 13,2 kV

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	23 Agosto 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

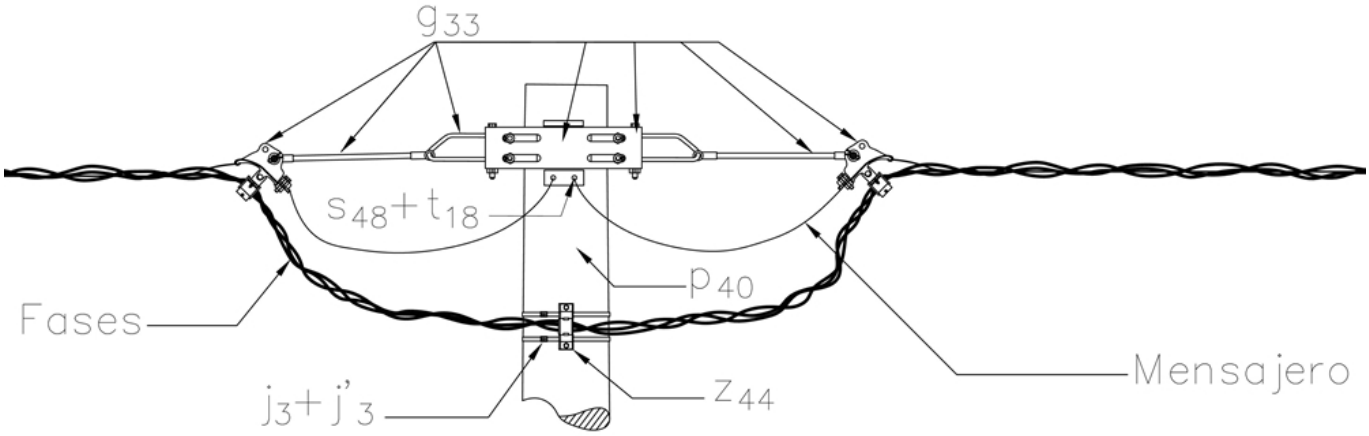

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g 33	1	251577	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
p 40	1	6769870	GSS002	Poste de concreto de 12 m, 1 350 kgf (1)
s 48	2		ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco, 1/0AWG (2)
t 18	2	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
z 8	1	274299	ET431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm
z 44	1	250002	ET495	Elemento de sujeción de cable MT aislado tripolar a poste

ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma LA010-1 para su utilización.

(2) Los terminales de compresión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la especificación técnica (ET302) para su selección.

NOTAS:

- Ver las consideraciones dadas en la norma LA650 Red Aislada - Generalidades.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

- La cimentación debe realizarse según la norma LA009.
- El cable de red MT aérea aislada se encuentra definido en GSCC008 MV Aerial Bundled Cables.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.