



LA015 Distribución de cables de energía, televisión por cable, valor agregado telemáticos y comunicaciones


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
6	20 Febrero 2020




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>




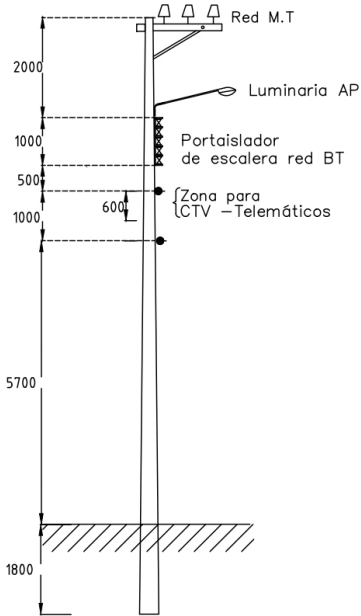



POSTE DE 12 m RED DE M.T. y B.T

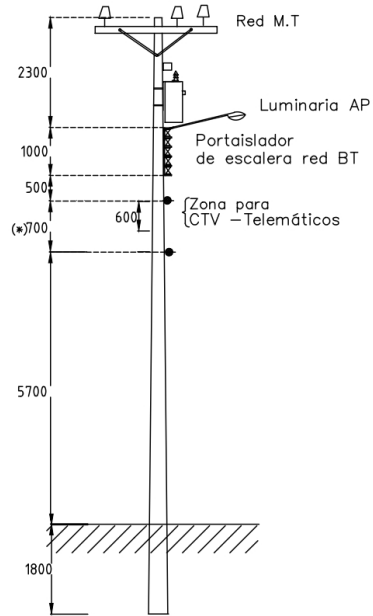


POSTE DE 12m CON TRANSFORMADOR

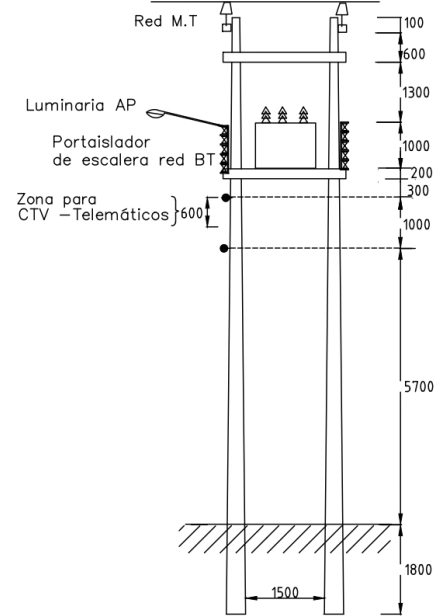


POSTE DE 12 m ESTRUCTURA TIPO H

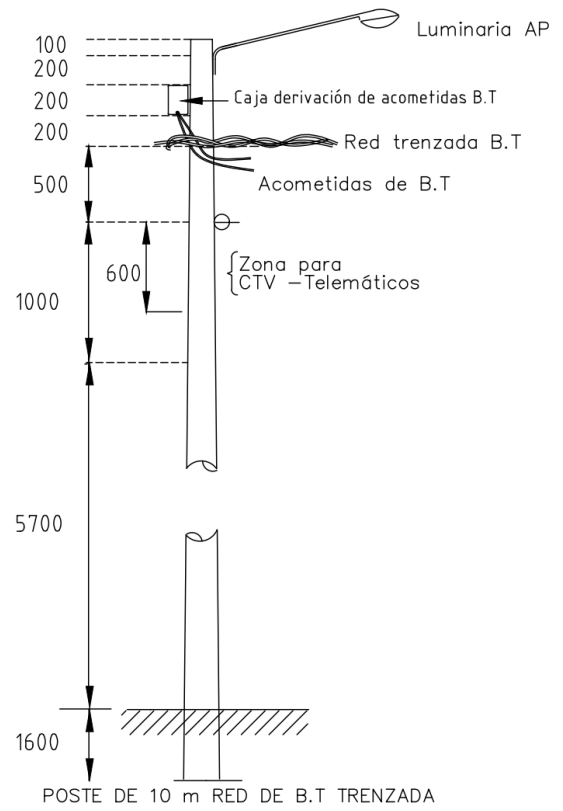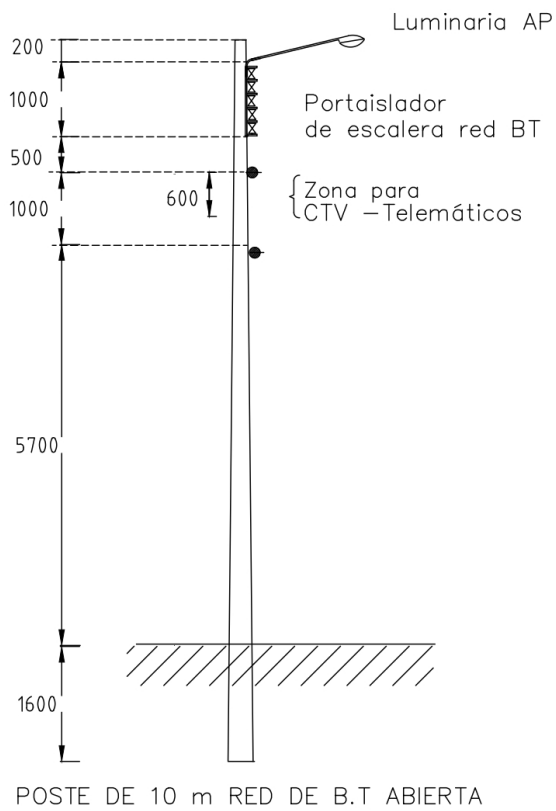

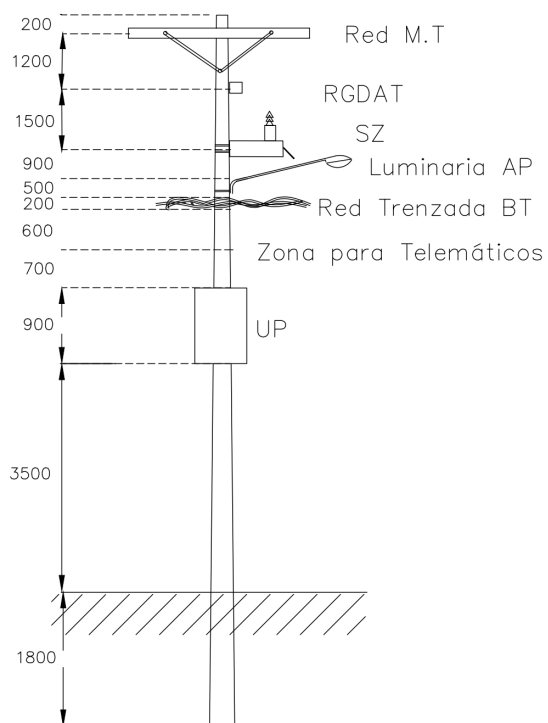

Poste de 12 m con Seccionador Telecontrolado, luminaria y red trenzada BT

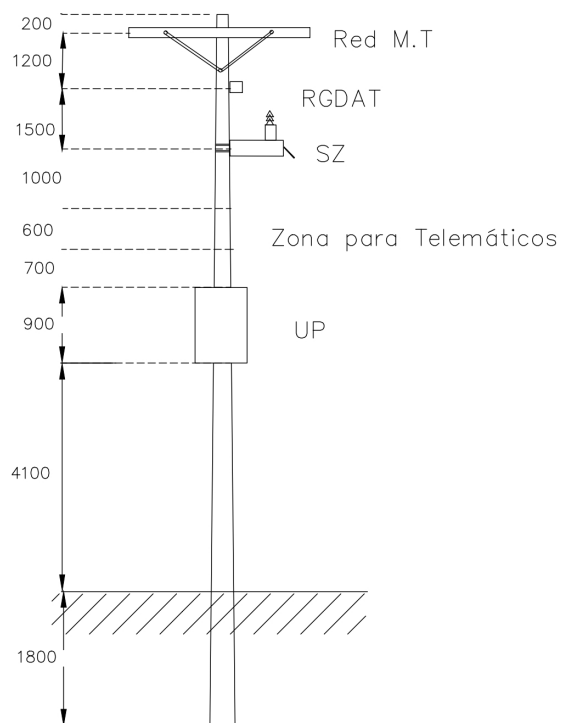

Poste de 12 m con Seccionador Telecontrolado

Nota:

- Al instalar un transformador en un poste, se baja toda la red 30 cm, disminuyéndose en esa misma longitud la separación de las líneas de telemáticos.