



# LA015 Distribución de cables de energía, televisión por cable, valor agregado telemáticos y comunicaciones


## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
LA 015	04 Agosto 2015




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>




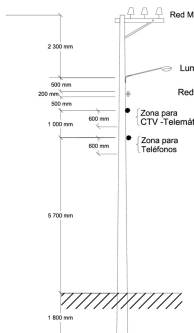


POSTE DE 12 m RED DE M.T. y B.T

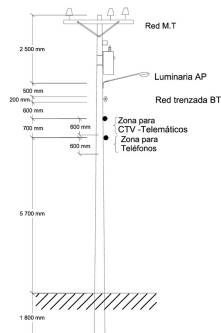


POSTE DE 12m CON TRANSFORMADOR

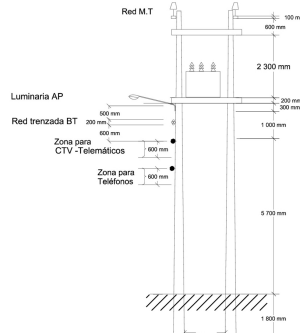


POSTE DE 12 m ESTRUCTURA TIPO H

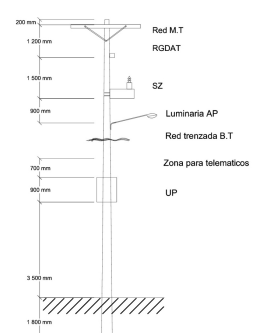


POSTE DE 12m con Seccionador Telecontrolado, luminaria y red trenzada BT



POSTE DE 10 m RED DE B.T ABIERTA



POSTE DE 10 m RED DE B.T TRENZADA

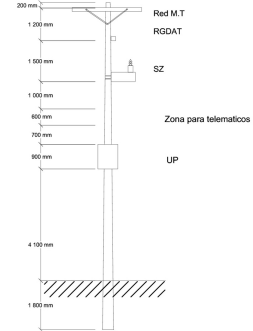

POSTE DE 12m con Seccionador Telecontrolado

**NOTAS**

- (\*) Al instalar un transformador en un poste, se baja toda la red 30 cm, disminuyéndose en esa misma longitud la separación de las líneas de CTV- Telemáticos y teléfonos