




# LA665 Red Aislada - Doble circuito 11,4 kV o 13,2 kV NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	02 Septiembre 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



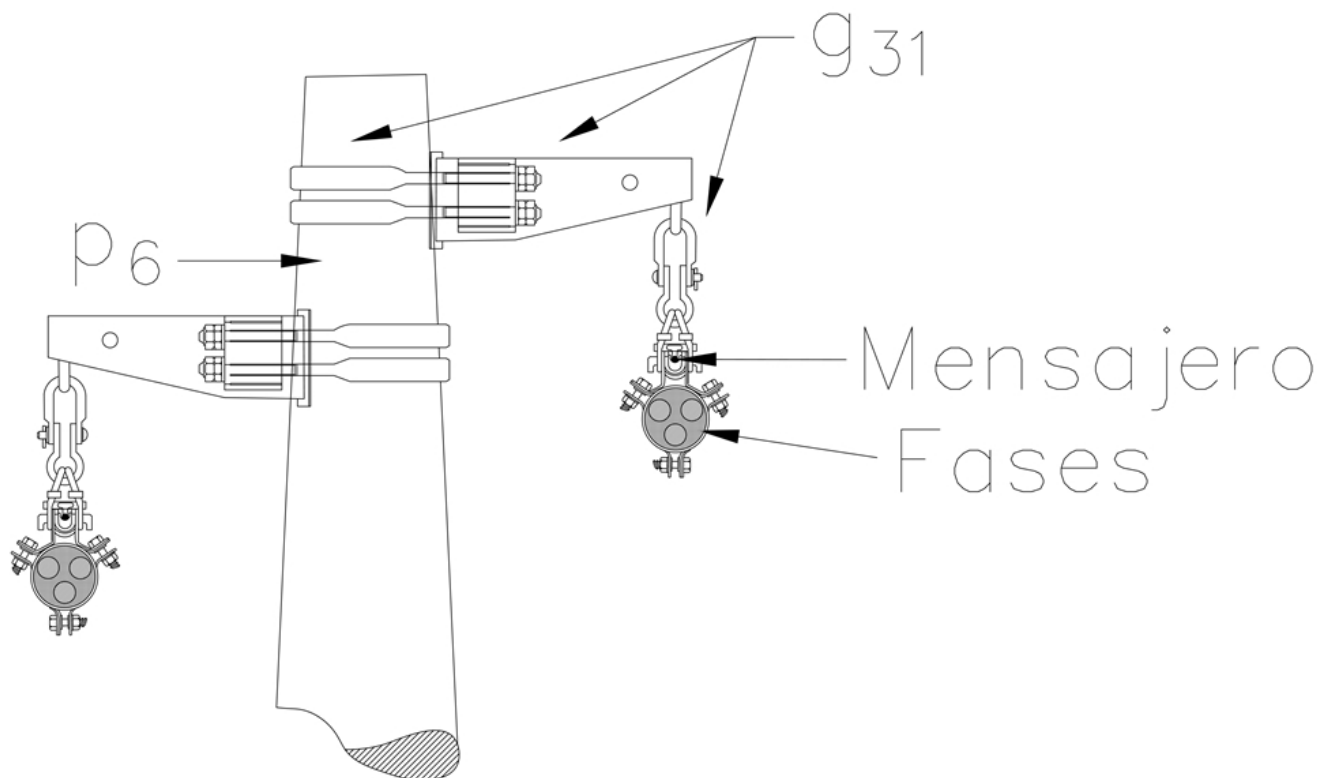

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
p <sub>6</sub>	1	230966	GSS002	Poste de concreto de 12 m, 1050 kgf (1)
g <sub>31</sub>	2	251575	ET448	Conjunto suspensión red MT aérea aislada

### ALTERNATIVAS:

(1) Poste de fibra ( [ET205](#) ) o metálico ( [ET208](#) ). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma [LA010-1](#) para su utilización.

### NOTAS :

- Ver las consideraciones dadas en la norma [LA650](#) Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma [LA009-1](#) .
- El [cable](#) de red MT aérea aislada se encuentra definido en [GSCC008](#) MV Aerial Bundled Cables.