



# LA019 Circuito Con Red Desnuda De MT: Instalación De Separadores En Vano



## NORMA TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	07 Mayo 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



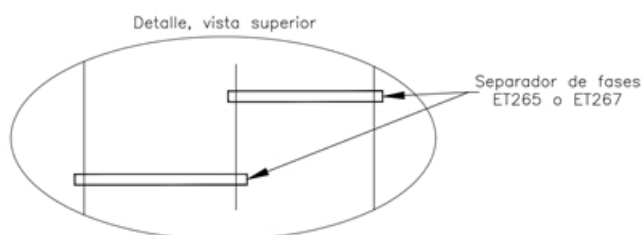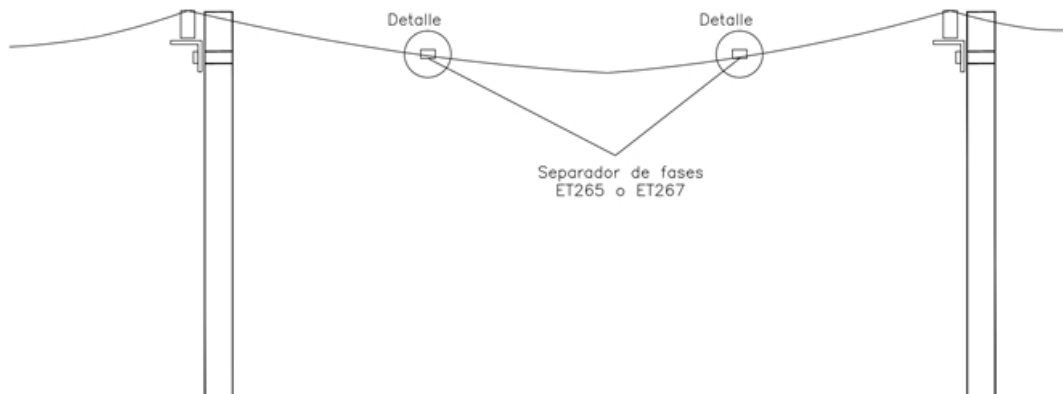

## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ET	DESCRIPCIÓN
a <sub>50</sub>	3	6788586	ET 265	Separador multi-posición de fases para red desnuda de <b>Media Tensión</b> hasta 800 mm para 15 kV ET 265
a <sub>51</sub>	3	6799736	ET 267	Separador fijo de fases para red desnuda de <b>Media Tensión</b> de longitud fija 895 mm para 15 y 35 kV. ET 267
a <sub>52</sub>	3	6788740	ET 267	Separador fijo de fases para red desnuda de <b>Media Tensión</b> de longitud fija 1309 mm para 15 y 35 kV. ET 267

## NOTAS:



- Los espaciadores deben ubicarse a una distancia de 7 a 10 m medidos desde el poste en ambos sentidos.
- Entre espaciadores se instalarán cada 10 m.