



LA019 Circuito Con Red Desnuda De MT: Instalación De Separadores En Vano



NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	07 Mayo 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



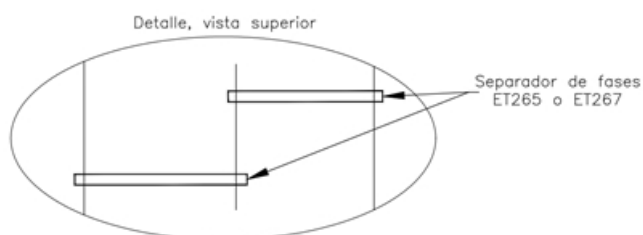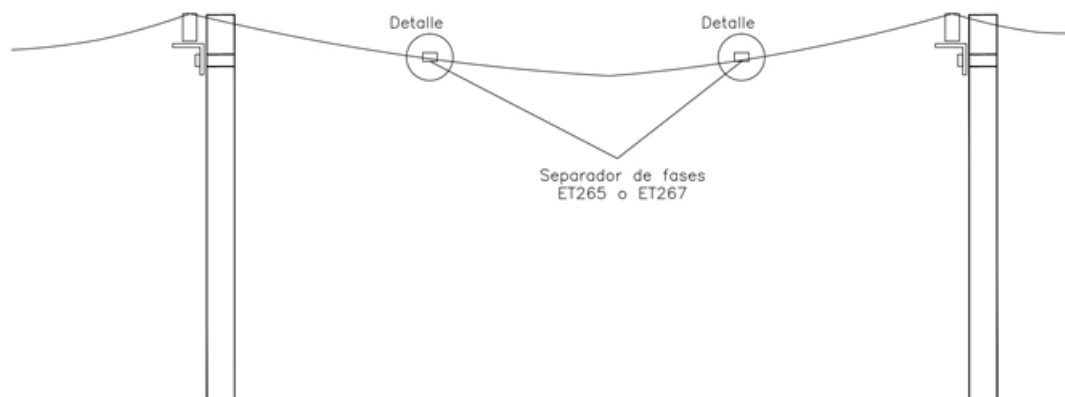

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ET	DESCRIPCIÓN
a ₅₀	3	6788586	ET 265	Separador multi-posición de fases para red desnuda de Media Tensión hasta 800 mm para 15 kV ET 265
a ₅₁	3	6799736	ET 267	Separador fijo de fases para red desnuda de Media Tensión de longitud fija 895 mm para 15 y 35 kV. ET 267
a ₅₂	3	6788740	ET 267	Separador fijo de fases para red desnuda de Media Tensión de longitud fija 1309 mm para 15 y 35 kV. ET 267

NOTAS:



- Los espaciadores deben ubicarse a una distancia de 7 a 10 m medidos desde el poste en ambos sentidos.
- Entre espaciadores se instalarán cada 10 m.