
LA674 Red Aislada - Retención 34,5kV

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	13 Octubre 2026

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

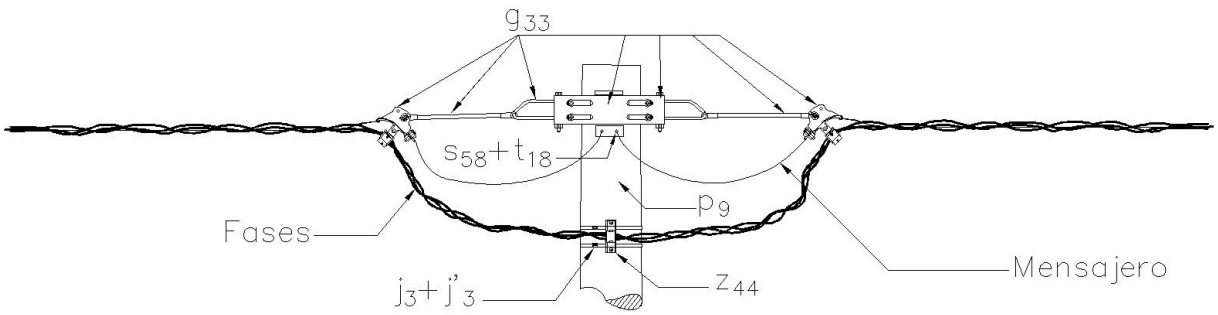

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g 33	1	251577	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
p 9	1	230965	GSS002	Poste concreto 14 m, 1350 kgf (1)
s 58	2		ET302	Conector de compresión tipo pala 1 hueco 14 mm, 50 mm^2, mensajero Red Aislada.
t 18	2	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
z 8	1	274299	ET431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm
z 44	1	250002	ET495	Elemento de sujeción de cable MT aislado tripolar a poste

ALTERNATIVAS :
(1) Poste de fibra (GSS004) o metálico (GSS003). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma para su LA 010-1 utilización.
(2) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

NOTAS :
- Ver las consideraciones dadas en la norma LA 650 Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma LA009.
- Los Calibres y Tipos de Apantallamiento de Cables de Red MT Aérea Aislada, están definidos en la norma LA 650 Red Aislada - Generalidades.
- Para postes de fibra consultar la norma LAR024 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE POSTERIA DE

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.