



# LA204-2 Montaje de antena radioeléctrica en red de media tensión desnuda

## NORMA TÉCNICA


<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
0	13 Septiembre 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





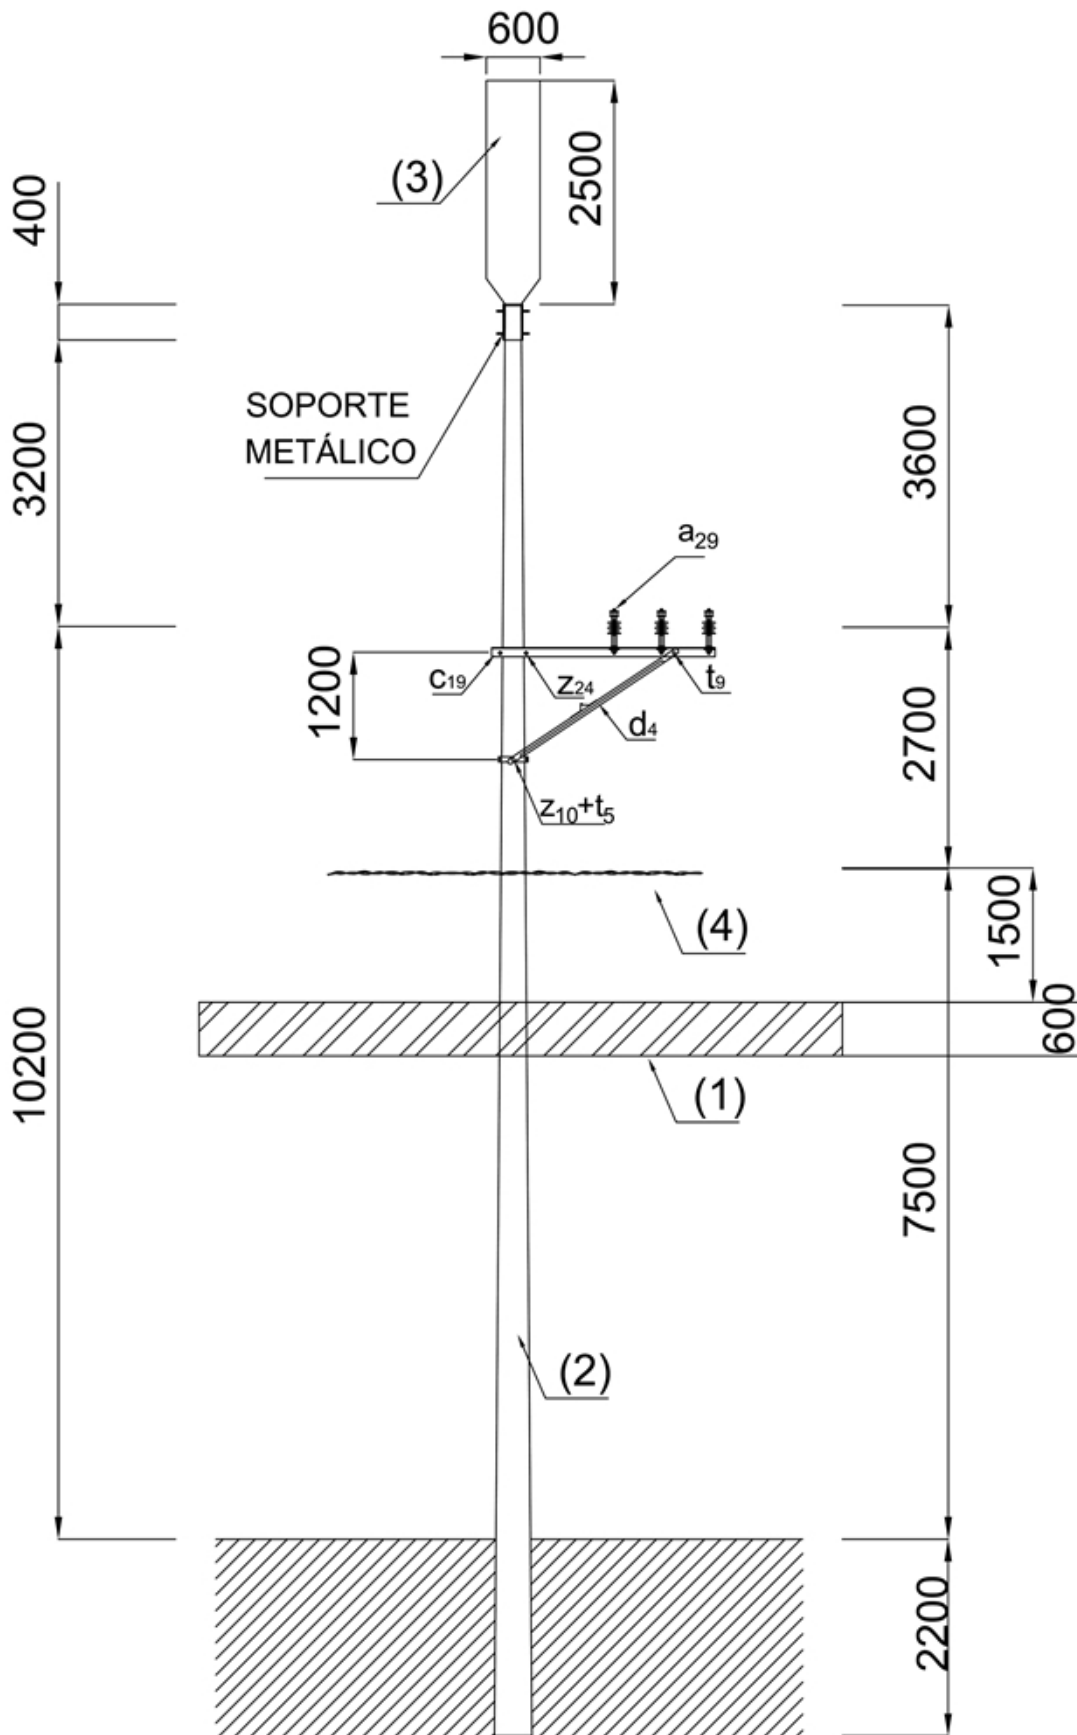



## LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	1			Antena radioelectica (3)
a <sub>29</sub>	3	300548	<a href="#">GSCC010</a>	<a href="#">Aislador</a> Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24kV. GSCC010/14 (5)
c <sub>19</sub>	1	251506	<a href="#">ET419</a>	Cruceta metálica de 2,5 m
d <sub>4</sub>	1	240080	<a href="#">ET406</a>	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
p <sub>53</sub>	1		<a href="#">GSS002</a>	Poste de concreto de 16 m 1050 kgf (2)
t <sub>5</sub>	1	251363	<a href="#">ET456</a>	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t <sub>9</sub>	1	274482	<a href="#">ET457</a>	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z <sub>10</sub>	1		<a href="#">ET431</a>	Abrazadera de una salida tipo 5, 250 mm
z <sub>24</sub>	1	274413	<a href="#">ET436</a>	Abrazadera en U tipo 4, 250 mm

### ALTERNATIVAS:

- (1) Espacio dedicado para la zona de [tablero](#) de control de telemáticos y/o telemáticos.
- (2) Poste de fibra [ET205](#) o metálico [ET208](#) . El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la especificación [GSS002](#) para su selección
- (3) Antena radioeléctrica mimetizada fijada en la cima del poste. Las dimensiones son una referencia.
- (4) Red trenzada de [baja tensión](#) .
- (5) El [aislador](#) tipo Line Post puede incluir o no la porta [aislador](#) .