LA233 Amarres primarios

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	17 Julio 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

CONSTRUCCION TANGENCIAL

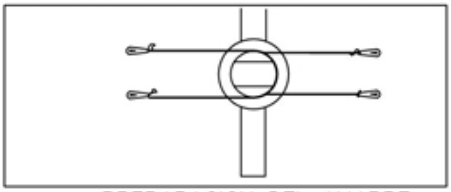

PREPARACION DEL AMARRE

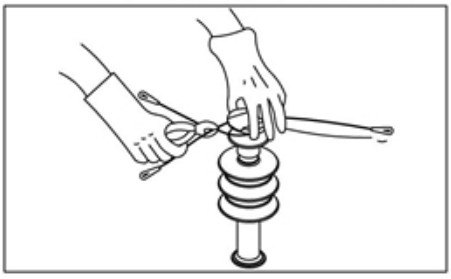

ENRROLLADO CON PINZAS

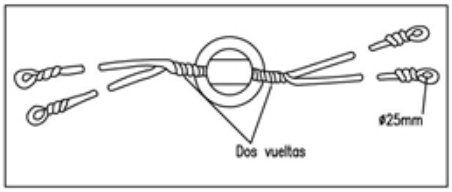

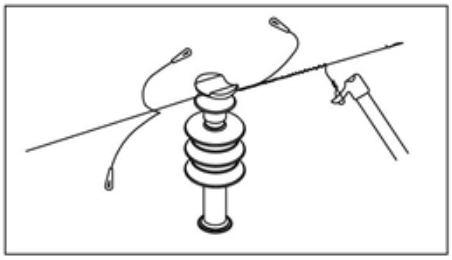

AMARRE LISTO PARA EMPEZAR

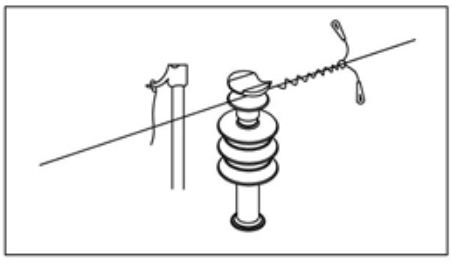

AMARRE EN UN EXTREMO DEL AISLADOR

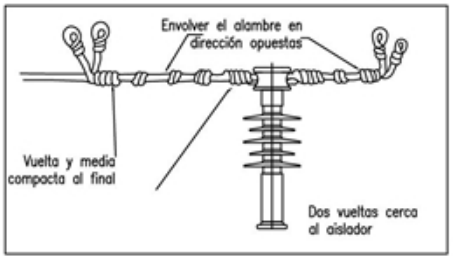

CONSTRUCCION ANGULAR

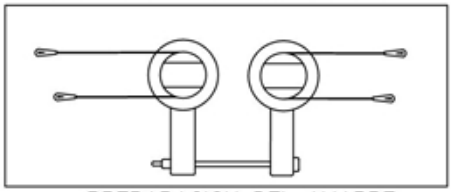

PREPARACION DEL AMARRE

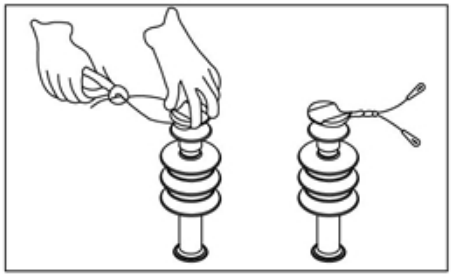

ENRROLLADO CON PINZAS

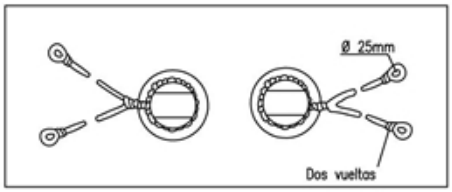

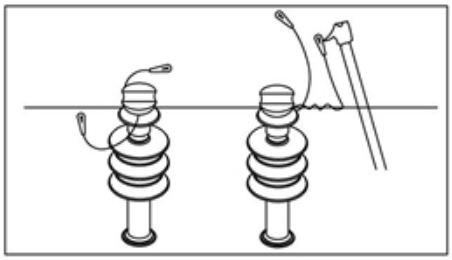

INICIACION DEL AMARRE

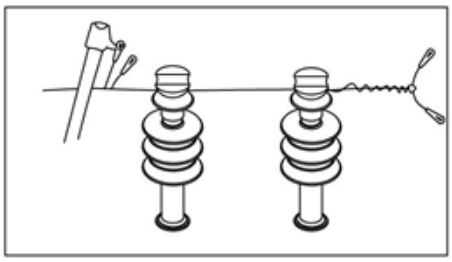

AMARRE EN EL AISLADOR OPUESTO

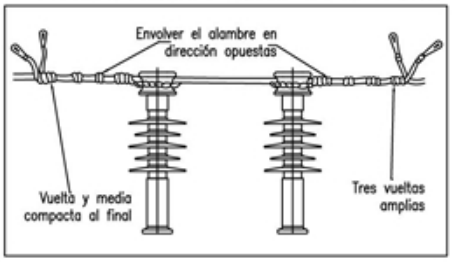

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

NOTAS

1- Se requiere dos trozos de hilo de aluminio del mismo conductor de aproximadamente 1.2 m de longitud por cada
aislador, para un amarre completo.
2- Este amarre se podrá utilizar en líneas que pasan tanto por encima, como por el lado del aislador.

AMARRES EN CALIENTE

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.