LA350 Circuito primario sencillo en conductor trenzado sobre muros afloramiento con instalación de seccionador

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Noviembre 2003

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

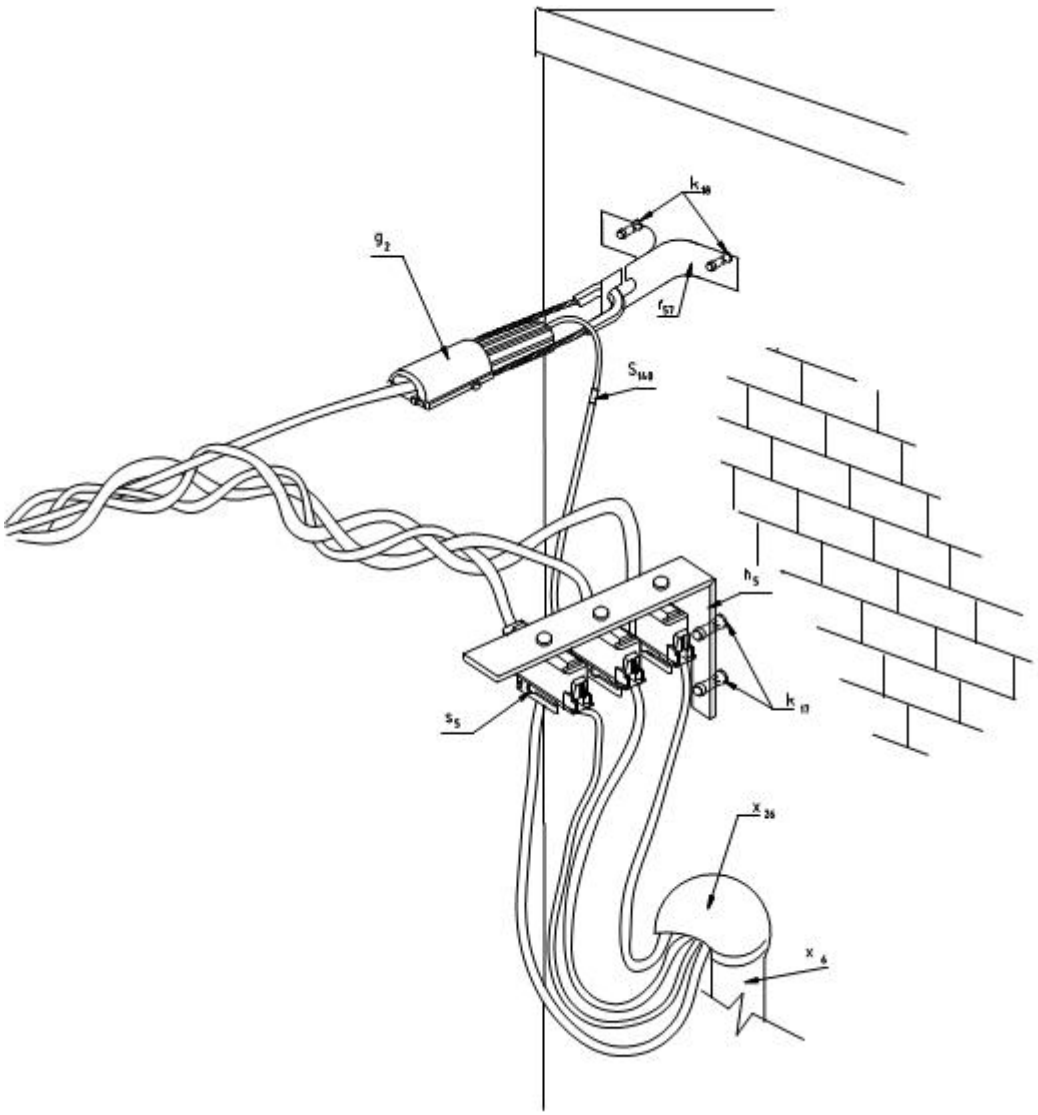

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f_{57}	1			Soporte de suspensión red trenzada en muro (1)
g_2	1		ET-354	Grapa de retención aislada para red trenzada de B.T.
h_5	1	251389		Herraje para soporte de seccionador de B.T. de 160 A
k_{17}	2			Ancla de expansión 3/8”
k_{18}	2			Ancla de expansión ½”
S_5	3	170852	ET-511	Seccionador portafusible para B.T. 160 A

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

s 140	1		ET-306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 1.
x 6	3	6764379	ET-601	Metros de tubo galvanizado 3”
x 26	1		ET-605	Capacete galvanizado 3”
x 36	1		ET-604	Codo galvanizado 3” x 90°
x 46	1		ET-602	Uniones galavanizadas de 3”

ALTERNATIVA:

(1) Perno de ojo para soporte sobre muros n 31 (½”x 1 ½”).

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.