



LA340 Circuito secundario sencillo en conductor trenzado sobre muros construcción en línea


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



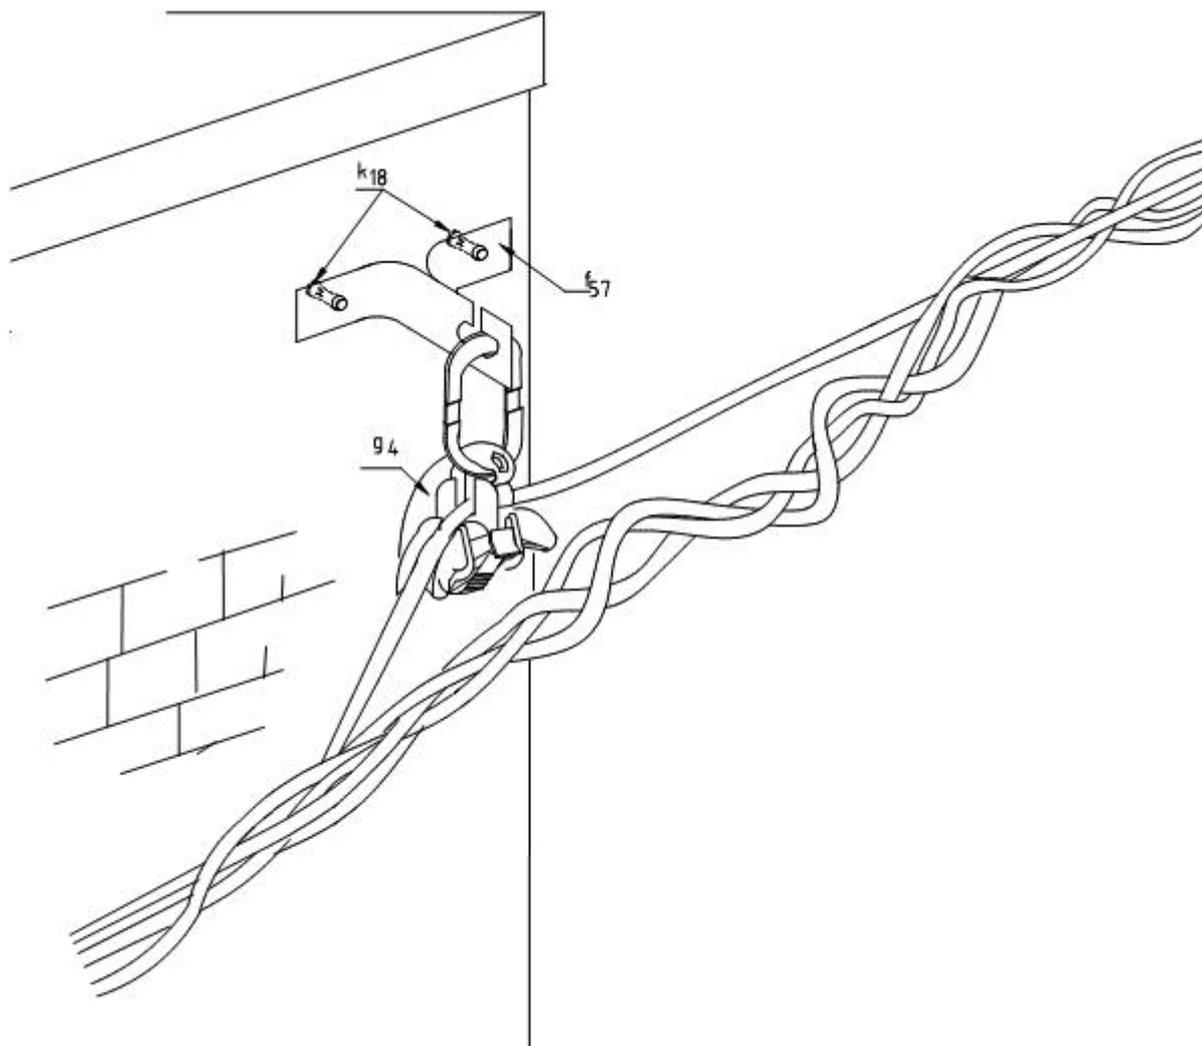

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₅₇	1			Soporte de suspensión red trenzada en muro ⁽¹⁾
g ₄	1	274313	ET355	Grapa de suspensión aislada para cable trenzado de B.T.
k ₁₈	2			Ancla de expansión ½"

ALTERNATIVA:

(1) Perno de ojo para soporte sobre muros n₃₁ (½" x 1 ½").