




# CTU531 Barrera de protección para media tensión NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	09 Mayo 2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



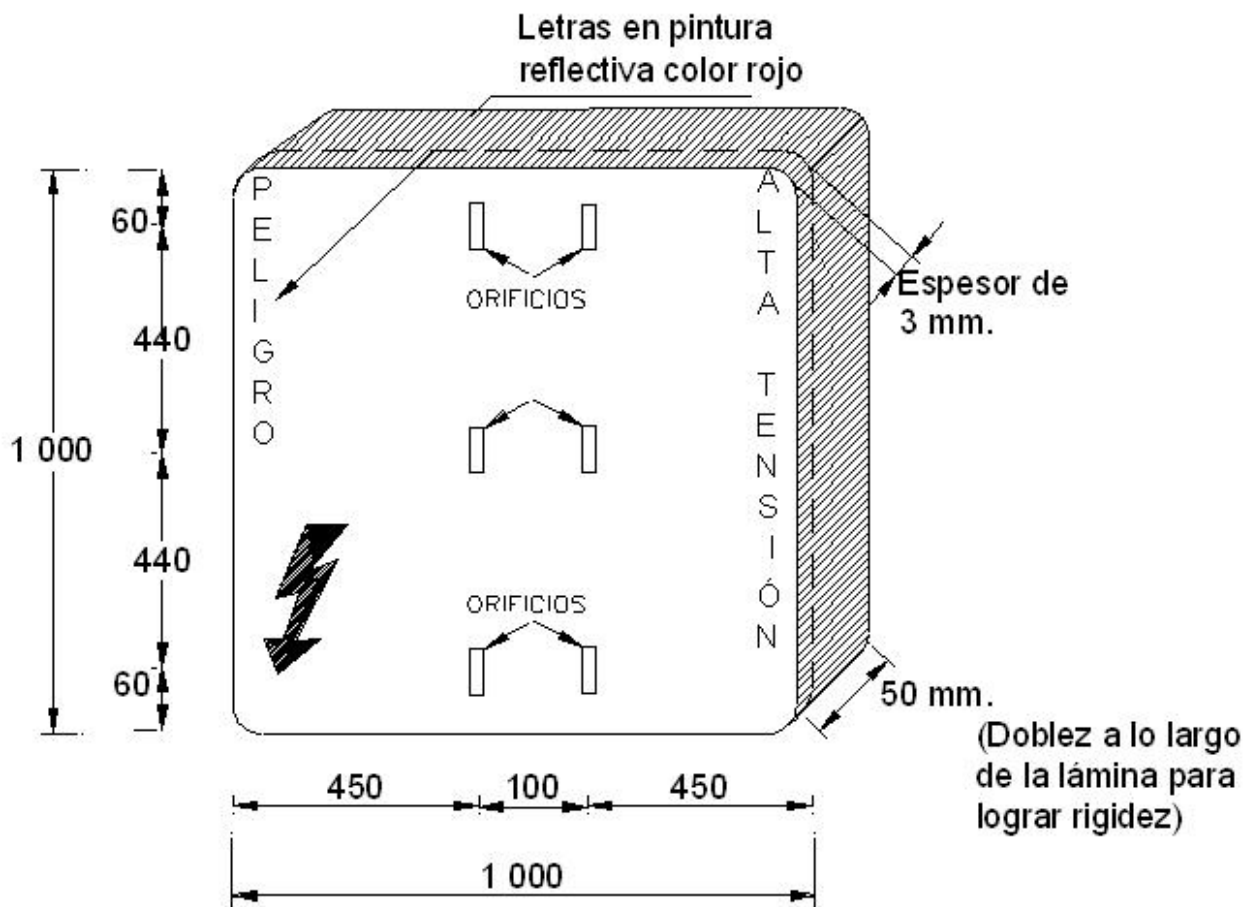


Material : Policarbonato transparente con capa protectora de radiación UV

Aplicación: Instalada sobre postes para impedir acercamiento, desde ventanas y azoteas a los conductores desnudos de M.T.

Tamaño: 1 000 x 1 000 x 3 mm.

Señalización: La marcación de "Peligro Alta Tensión", CODENSA y el símbolo, deben quedar mirando hacia las edificaciones

#### DETALLE ORIFICIOS

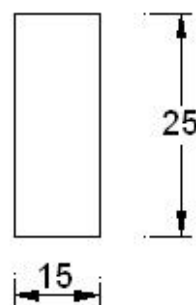

#### PLACA DE POLICARBONATO