# CTU515 Fusibles tipo convencional y dual para 11,4-13,2 kV

NORMA TÉCNICA

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| --- | --- |
| 4 | 17 Diciembre 2019 |

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

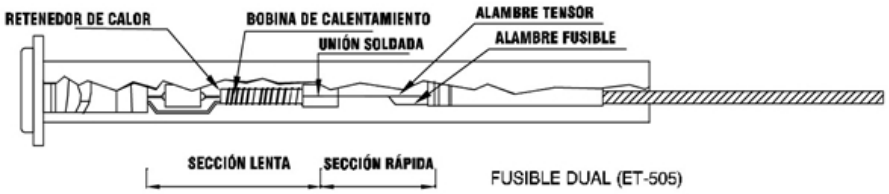


| Símbolo | Referencia | Capacidad nominal del transformador a proteger en kVA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Código SAP | Monofásico | Trifásico |
| | | | 11kV - 13,2 | 11kV - 13,2 |
| $f_{21}$ | 0,4 | 170845 | 5, (10 en 13,2) | 15 |
| $f_{40}$ | 0,6 | 170871 | 10 en 11,4 | |
| $f_{23}$ | 1 | 170825 | 15 | 30 |
| $f_{25}$ | 1,4 | 170848 | 30 | 45 |
| $f_{26}$ | 2,1 | 170822 | | 75 |
| $f_{27}$ | 3,1 | 170830 | 45 | |
| $f_{36}$ | 4,2 | 170007 | | 112.5 |
| $f_{30}$ | 5,2 | 170823 | | 150 |
| $f_{32}$ | 7,8 | 170851 | | 225 |
| $f_{33}$ | 10,4 | 170828 | | 300 |

**NOTA:** Respecto al fusible dual por favor consultar la especificación técnica Fusibles para transformadores de distribución tipo dual ET505

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.