CTU517 Montaje de barrera de protección en M.T. Circuito en bandera.

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
3	15 Julio 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

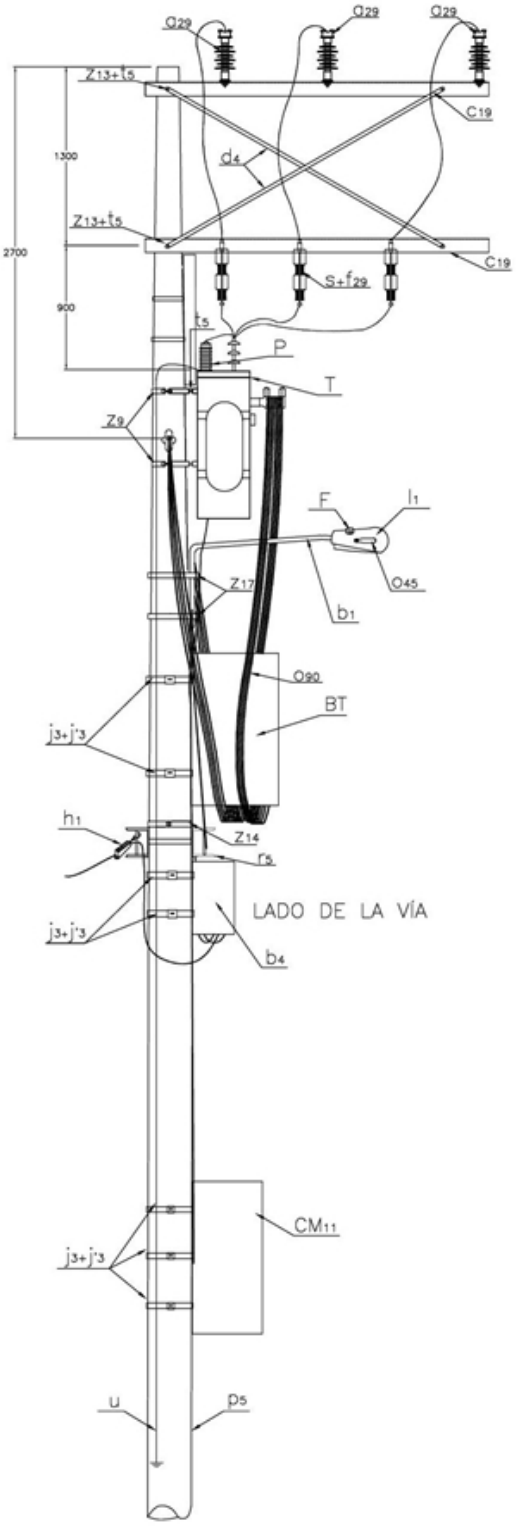

VISTA PERFIL

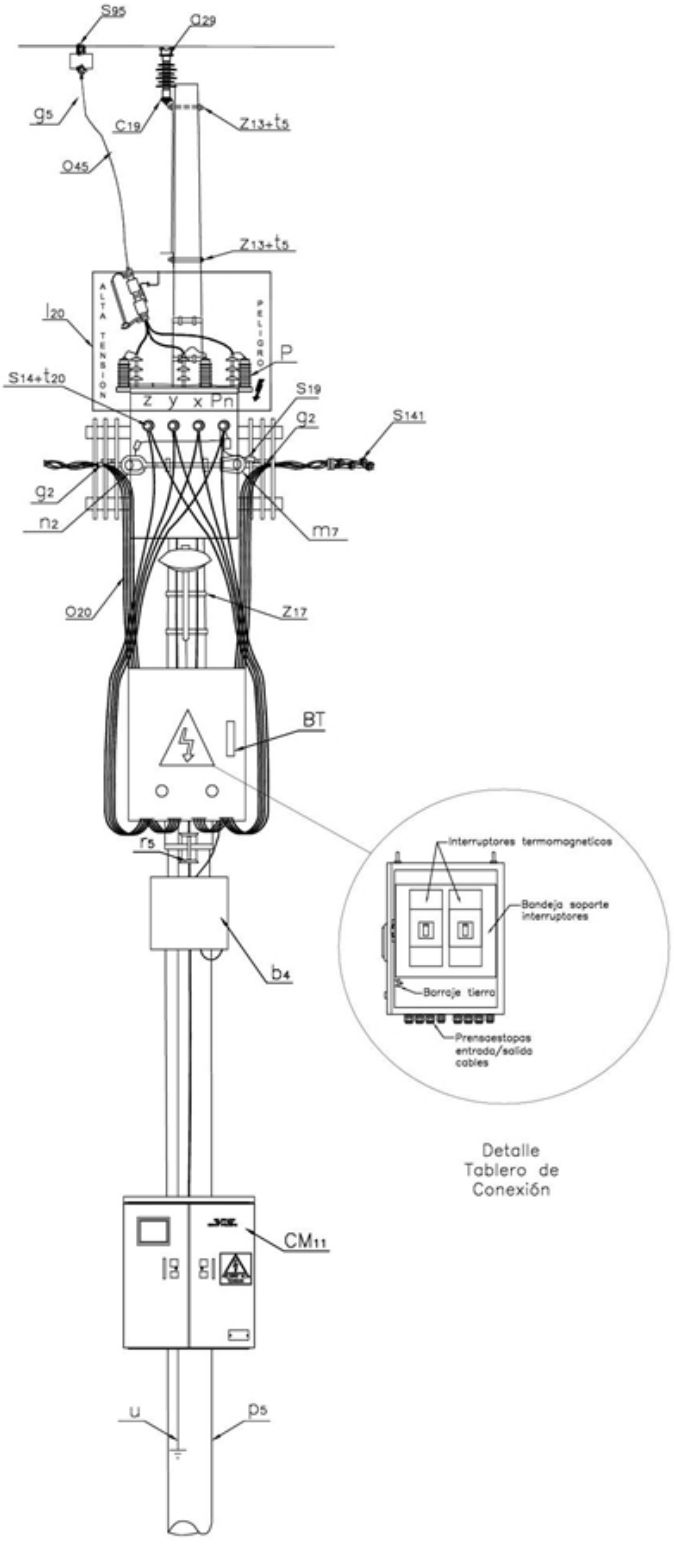

Detalle Tablero de Conexión

VISTA FRONTAL

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
l 20	1	6762515		Barrera de protección para M.T
j´ 3	5	780351	ET-450	Hebilla de acero inoxidable 5/8”
j 3	3	780182	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x0,03”

NOTAS:

- Para el listado de materiales y Notas ver la Norma CTU 502 .
- La barrera de protección se instalará, en los montajes donde no se puedan cumplir con las distancias mínimas de seguridad , ver la Norma LA 007 .

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.