CTR606 Centro de tranformación rural 34,5 kV de 0,5 a 2,0 MVA. Alumbrado de patio y servicios auxiliares


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Septiembre 2009

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

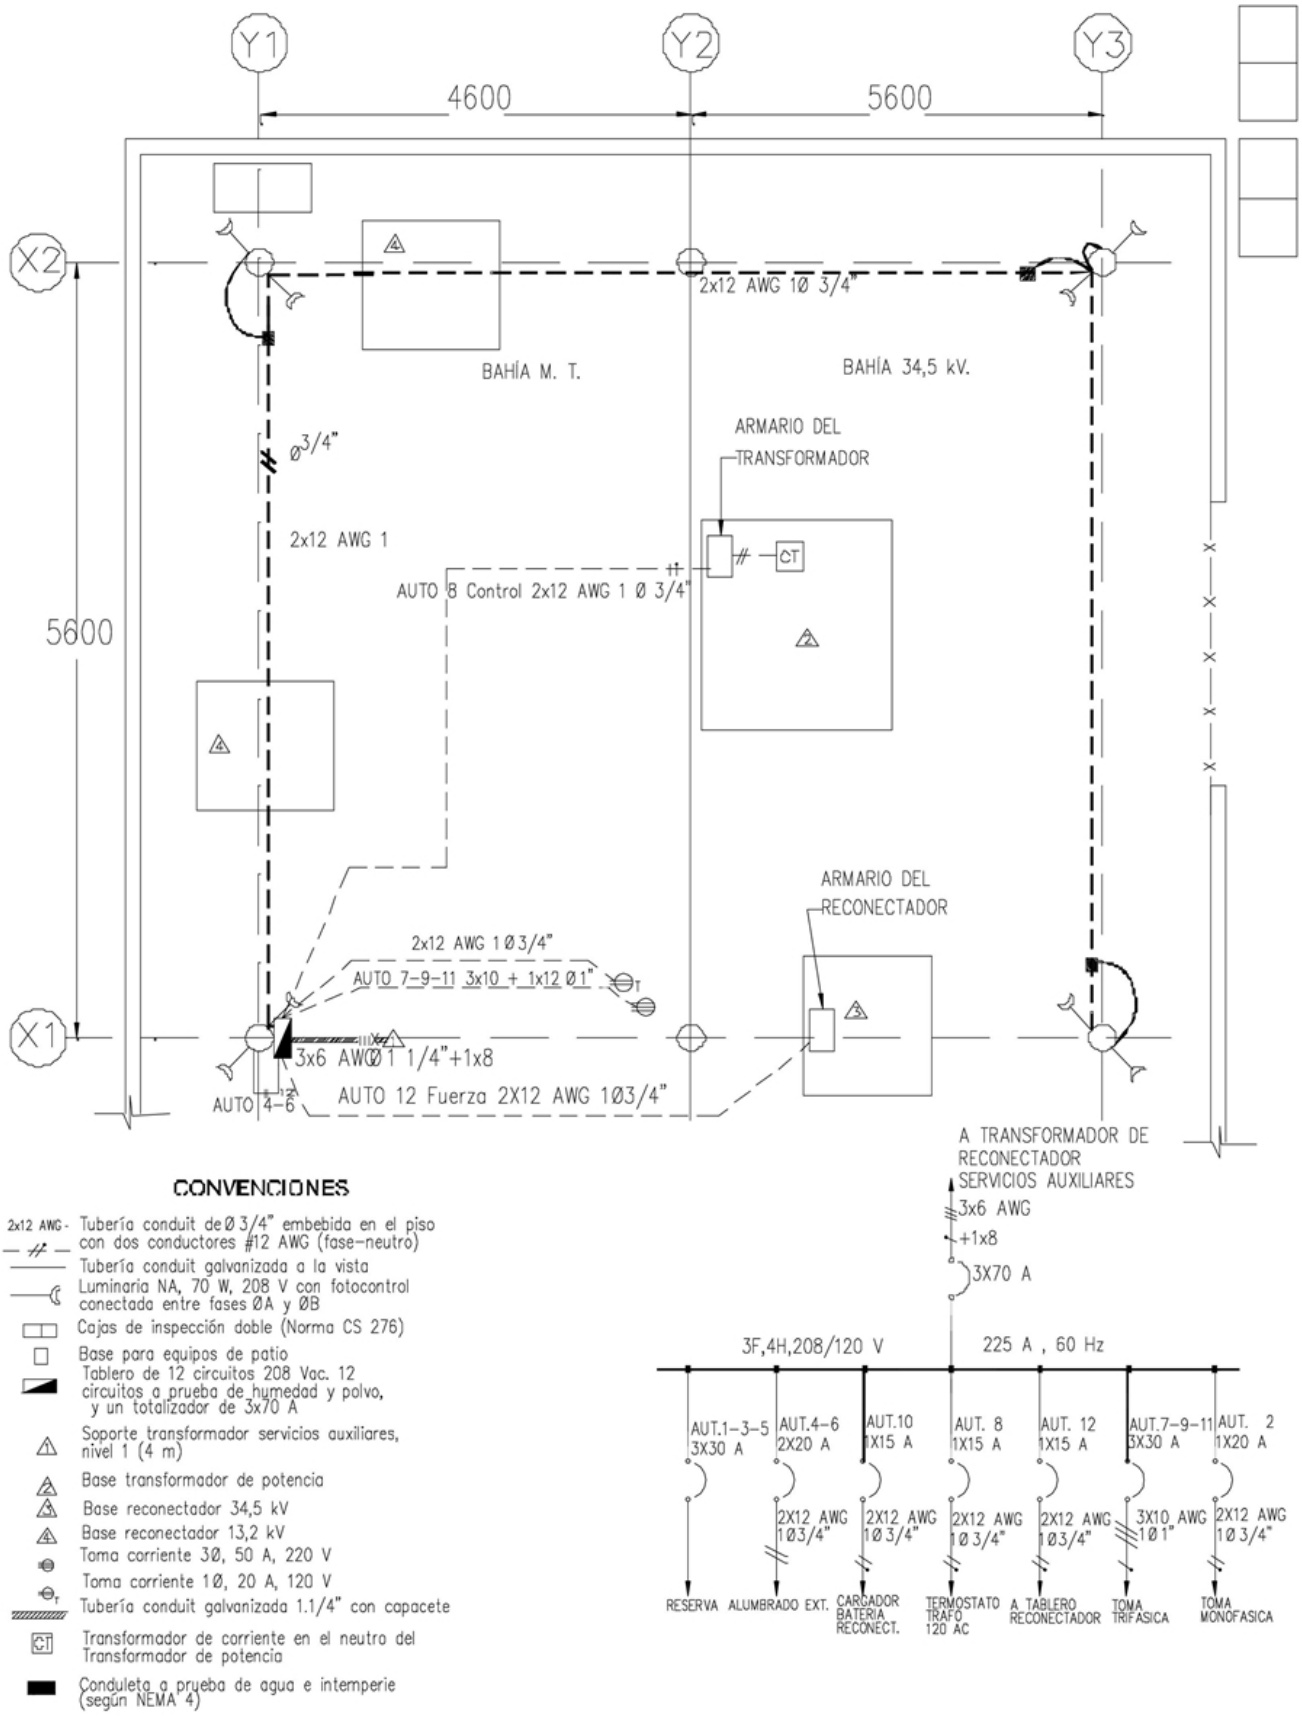

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
b 1	8		ET-832	Soporte para luminaria horizontal Phi 3/4”x2 m en vías secundarias
c 55	2			Conduleta en x tipo intemperie de 3/4”
c 56	4			Conduleta en T tipo intemperie de 3/4”
j´ 3	30	6764362	ET-450	Hebilla para cinta de acero inoxidable de 5/8”
j 3	20	6762433	ET-450	Metros de cinta de acero inoxidable de 5/8”x 0,03”
l 1	8	6762554	ET-801	Luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
o 28	10		ET-116	Metros de cable de cobre calibre 6 AWG aislado a 600 V
o 35	30		ET-121	Metros de alambre de cobre calibre 8 AWG
o 36	30		ET-121	Metros de alambre de cobre calibre 10 AWG
o 37	160		ET-121	Metros de alambre de cobre calibre 12 AWG
x 1	24	6762233	ET-601	Metros de tubo galvanizado de 1”
x 2	6	6762529	ET-601	Metros de tubo galvanizado de 1 1/4”
x 31	2		ET-604	Codo galvanizado 1” x 90º
x 32	2		ET-604	Codo galvanizado 1 ¼” x 90º
x 39	12		ET-604	Codo galvanizado ¾” x 90º
x 62	4			Metros de tubo conduit flexible de ¾”
x 9	90		ET-601	Metros de tubo galvanizado de ¾”
z 16	8			Abrazadera de 140 mm para soporte de luminaria en vías secundarias
z 5	1		ET-433	Abrazadera sin salida tipo 5
	1			Tablero de distribución de 208 Vac 12 circuitos a prueba de humedad y polvo
	1			Toma corriente trifásico para 50 A , 220 V tipo intemperie.
	1			Toma corriente monofásico para 20 A , 120 V tipo intemperie.

NOTAS

1- Las cantidades mostradas son indicativas, ya que dependen del diseño específico.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.