# CTR619-1 Centro de tranformación rural 34,5 kV de 2,5 a 10 MVA, con celdas. Crucetas metálicas – Cortes

NORMA TÉCNICA

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| --- | --- |
| 1 | 27 Abril 2005 |

Likinormas

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

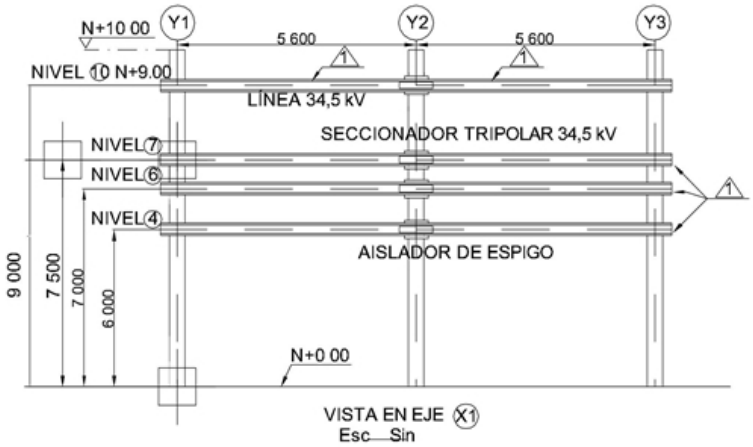


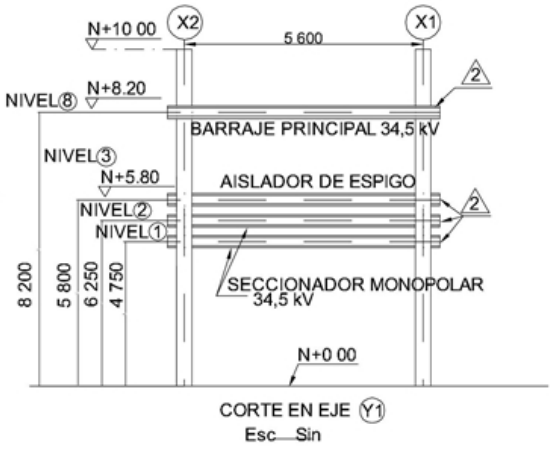


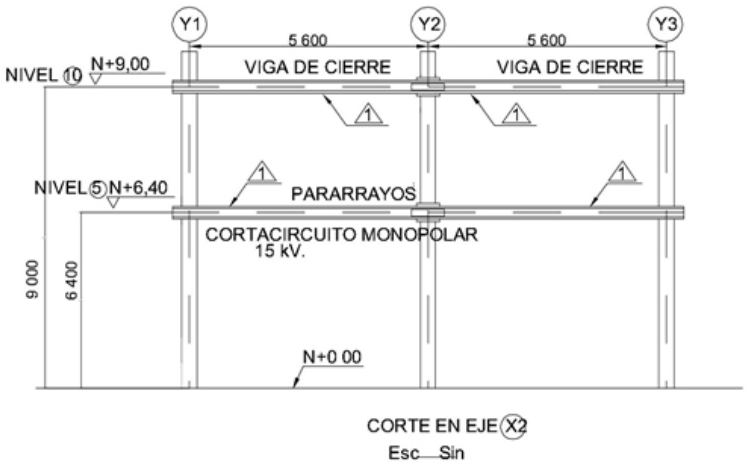


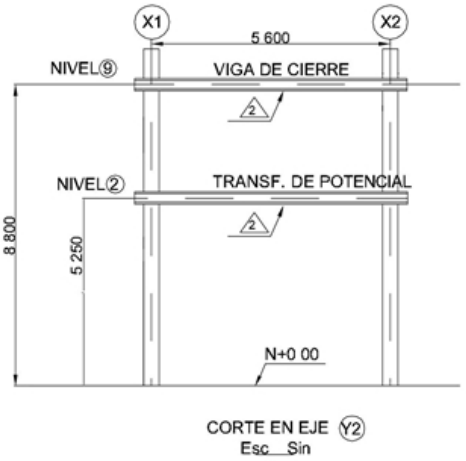


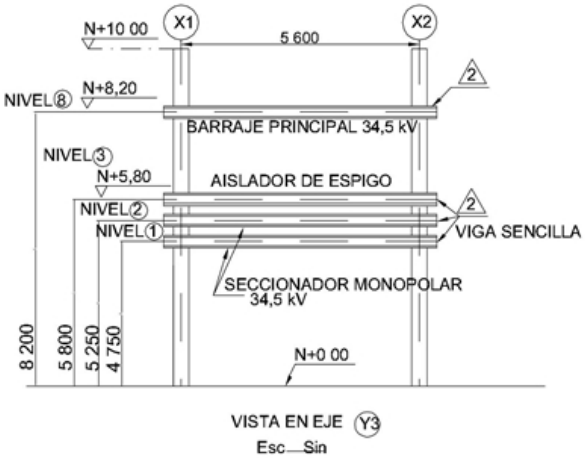





**NOTAS**

1- Todas las dimensiones están dadas en mm

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

2- Los encerrados en triángulo corresponden a las vigas de las crucetas
3- Cada viga llevará abrazadera por un poste y el tipo de ésta será según al nivel a que corresponda.
4- Los espárragos irán provistos de 2 tuercas y 4 arandelas (2 planas y 2 de presión) en cada uno de sus extremos.
5- Cada viga esta conformada por sus canales (2 cuando son dobles) y platinas según el equipo que se va a montar.
6- El nivel N+0 00 corresponde al nivel piso en grava del proyecto.
7- Todos los postes entre los niveles N 7 00 y N 9 00, deben estar unidos como mínimo por una cruceta metálica (sea esta viga de cierre o con equipo eléctrico) con el objeto de lograr que las partes trabajen conjuntamente.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.