CTR628-1 Centro de transformación rural 34,5 kV de 2,5 a 10 MVA, con reconectadores. Crucetas metálicas. Cortes

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	27 Abril 2005

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.


CORTE EJE Y1
Esc____Sin

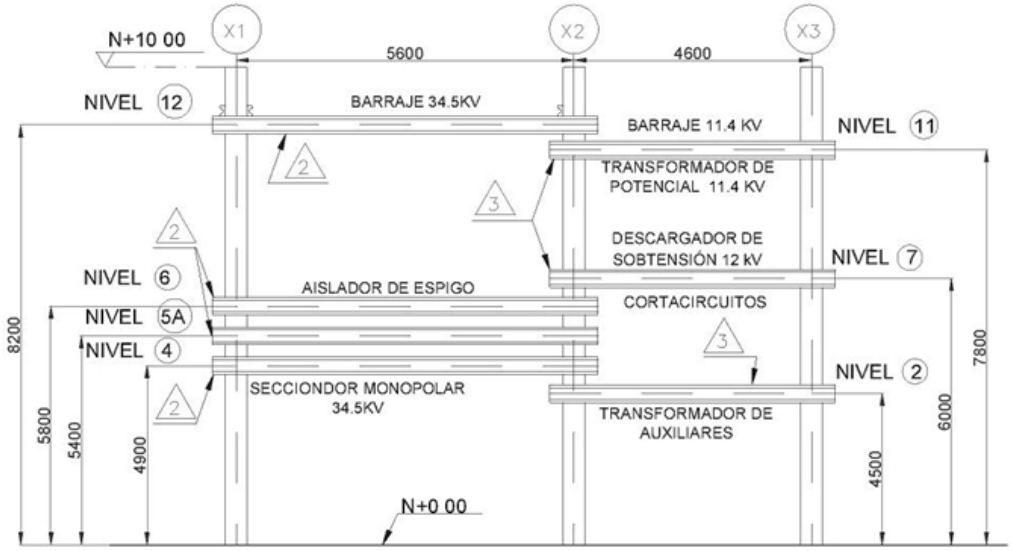


CORTE EJE Y3
Esc____Sin

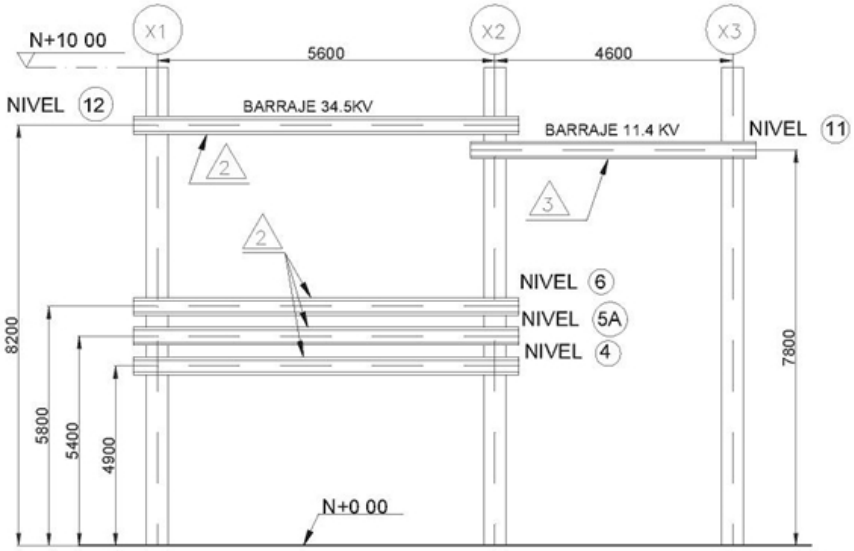


CORTE EJE X3
Esc____Sin

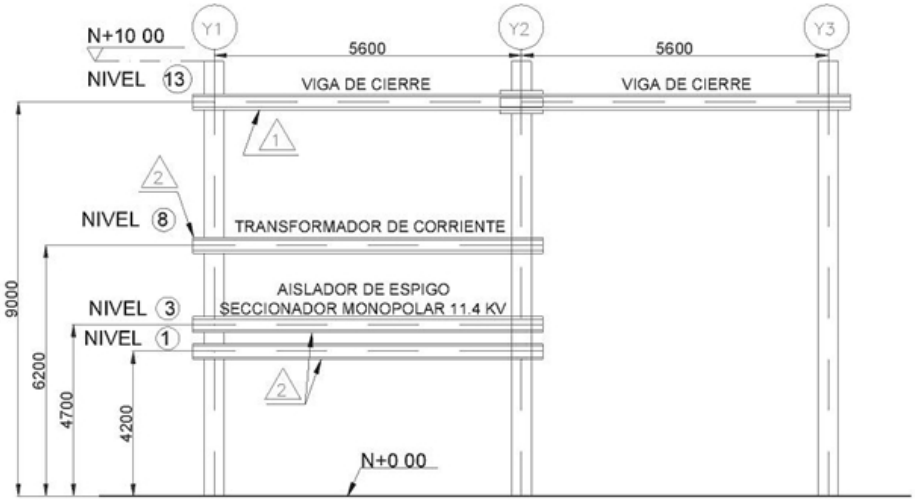


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

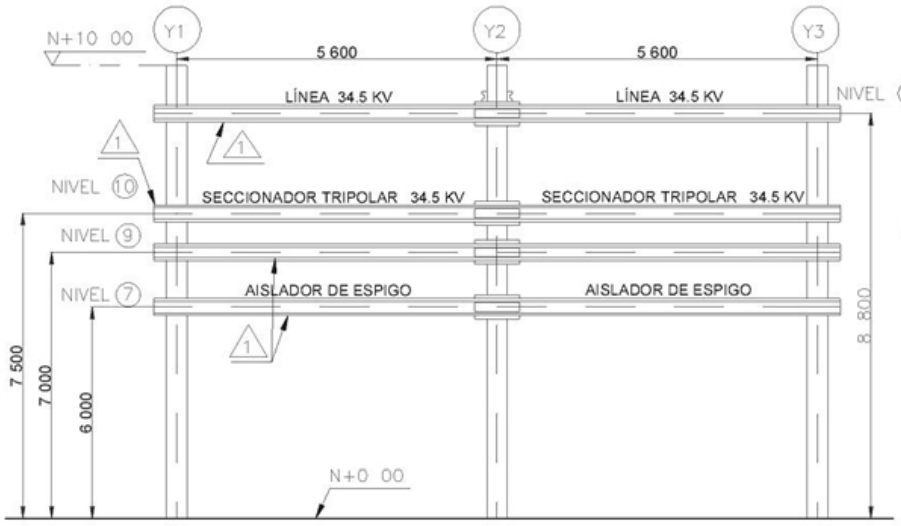

CORTE EJE X1
Esc___Sin

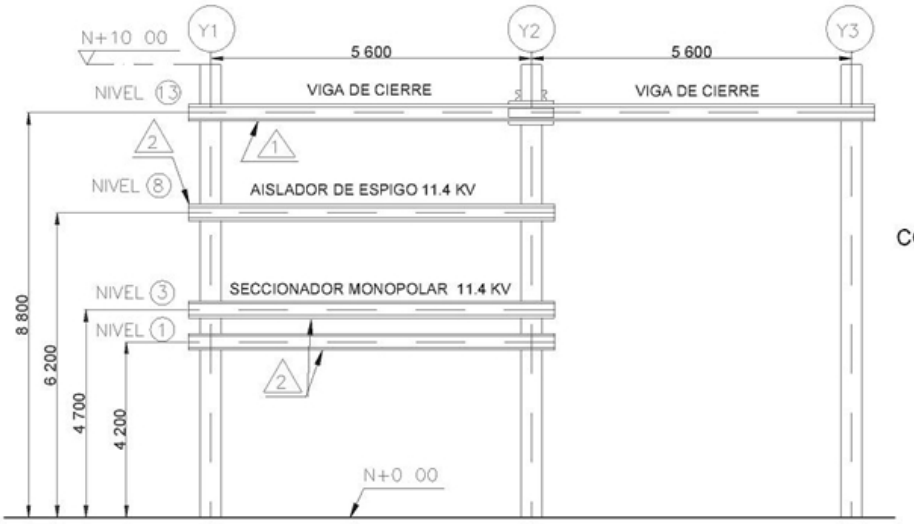

CORTE EJE X2
Esc___Sin

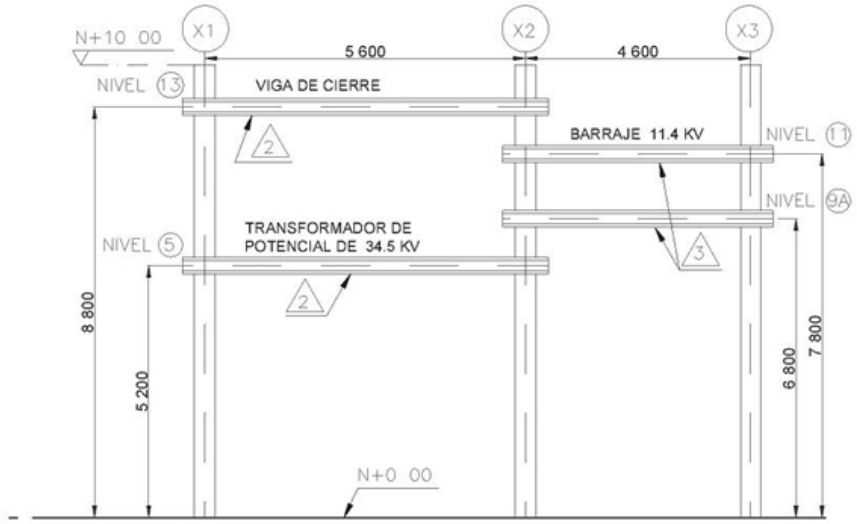

CORTE EJE Y2
Esc___Sin

NOTAS:
1- Todas las dimenciones están dadas en mm
2- Los encerrados en triángulo corresponden las vigas de las crucetas.
3- Cada viga llevará abrazadera por poste y e tipo será de acuerdo al nivel que correspon
4- Los esparragos irán provistos de 2 tuercas 4 arandelas (2 planas y de presión) en cada uno de sus extremos.
5- Cada viga está conformada por sus canale (2 cuando son dobles) y platinas, segun el equipo que se va a montar.

ESPECIFICACIONES
Ver especificaciones en Norma CTR 619

CONVENCIONES

1 Viga a la cual corresponde la posición.
7 Viga correspondiente al nivel 7

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.