CTR634 Centro de transformación rural 34,5 kV. Obra civil. Canaletas y cimentaciones. Patio de conexiones

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	25 Marzo 1999

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

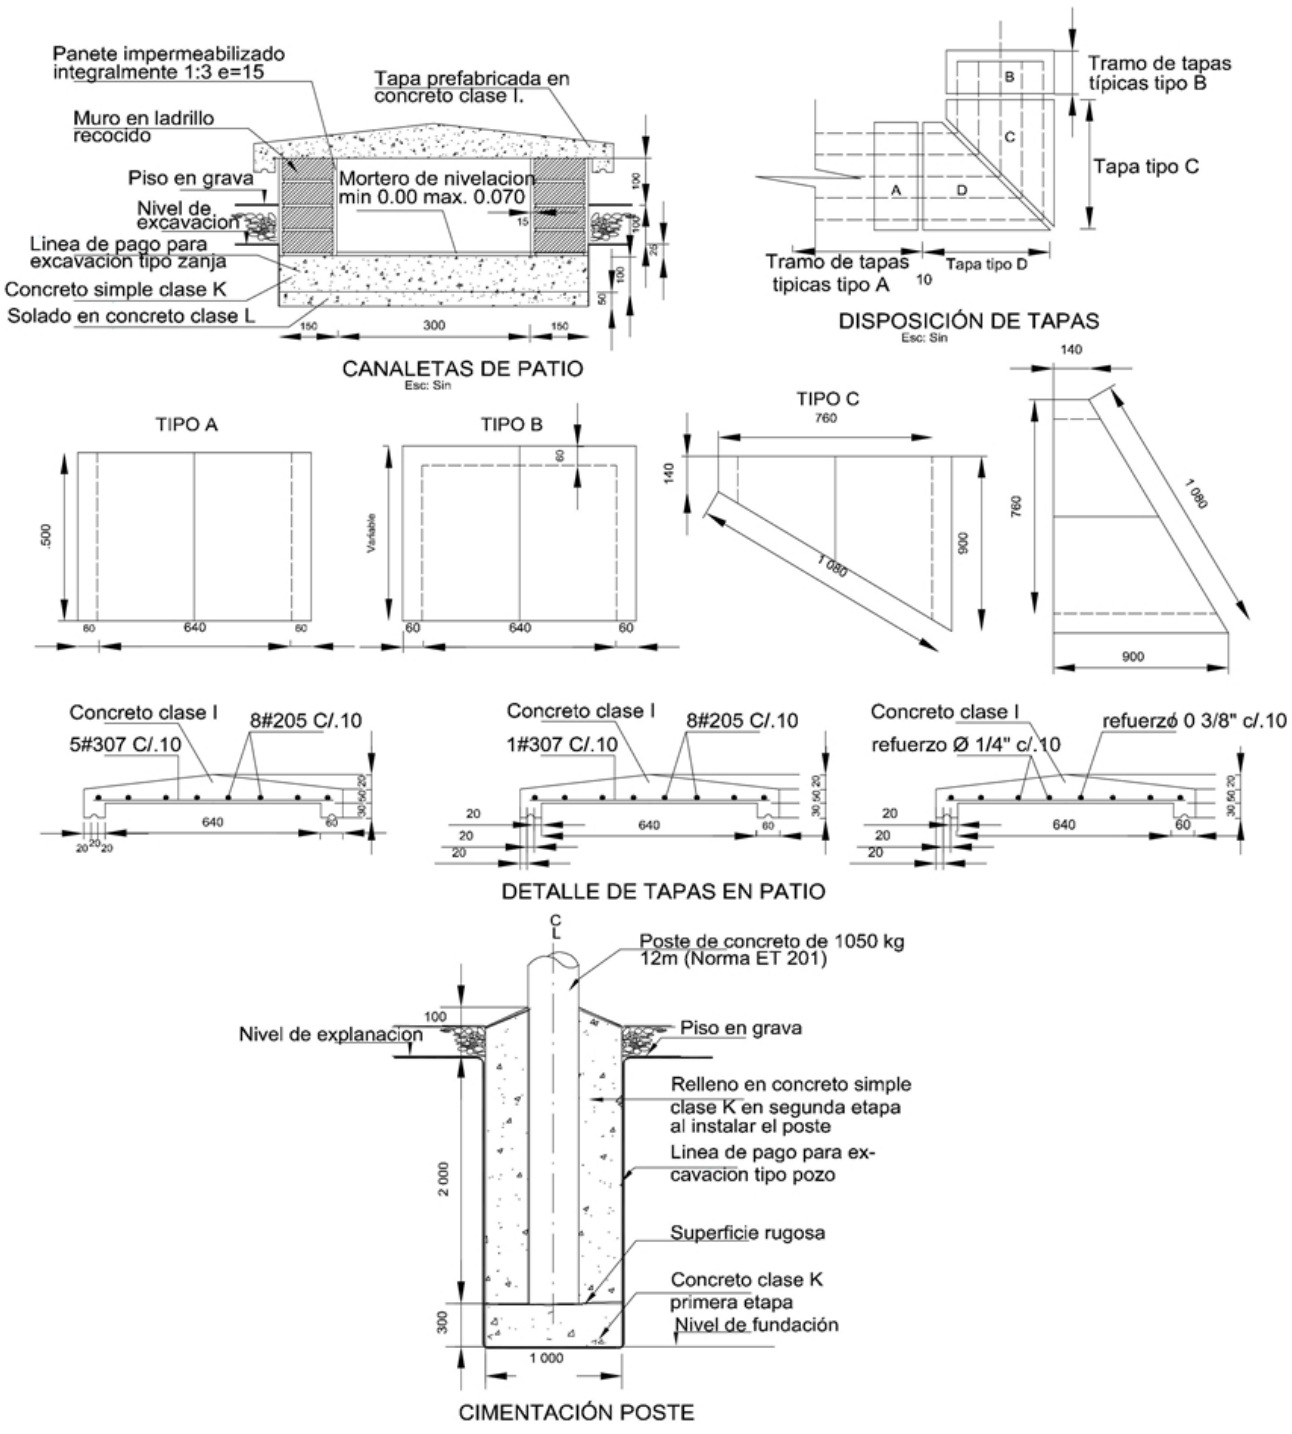

ESPECIFICACIONES

1- Las varillas corrugadas deben cumplir con la especificación A-615 y las varillas lisas deben cumplir con la especificación A-37.

2- Los concretos clase (H-I), K y L deben tener una resistencia a la compresión a los 28 días de 3 000, 2 500 y 1 400 P.S.I. respectivamente.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

NOTAS

1- Dimensiones en mm y pulgadas.

2- Las excavaciones son en cajón tipo zanja y/o tipo pozo.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.