



CTR630 Centro de transformación rural 34,5 Kv. Obra civil. Cimiento para descarga del transformador de potencia


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	15 Marzo 1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>



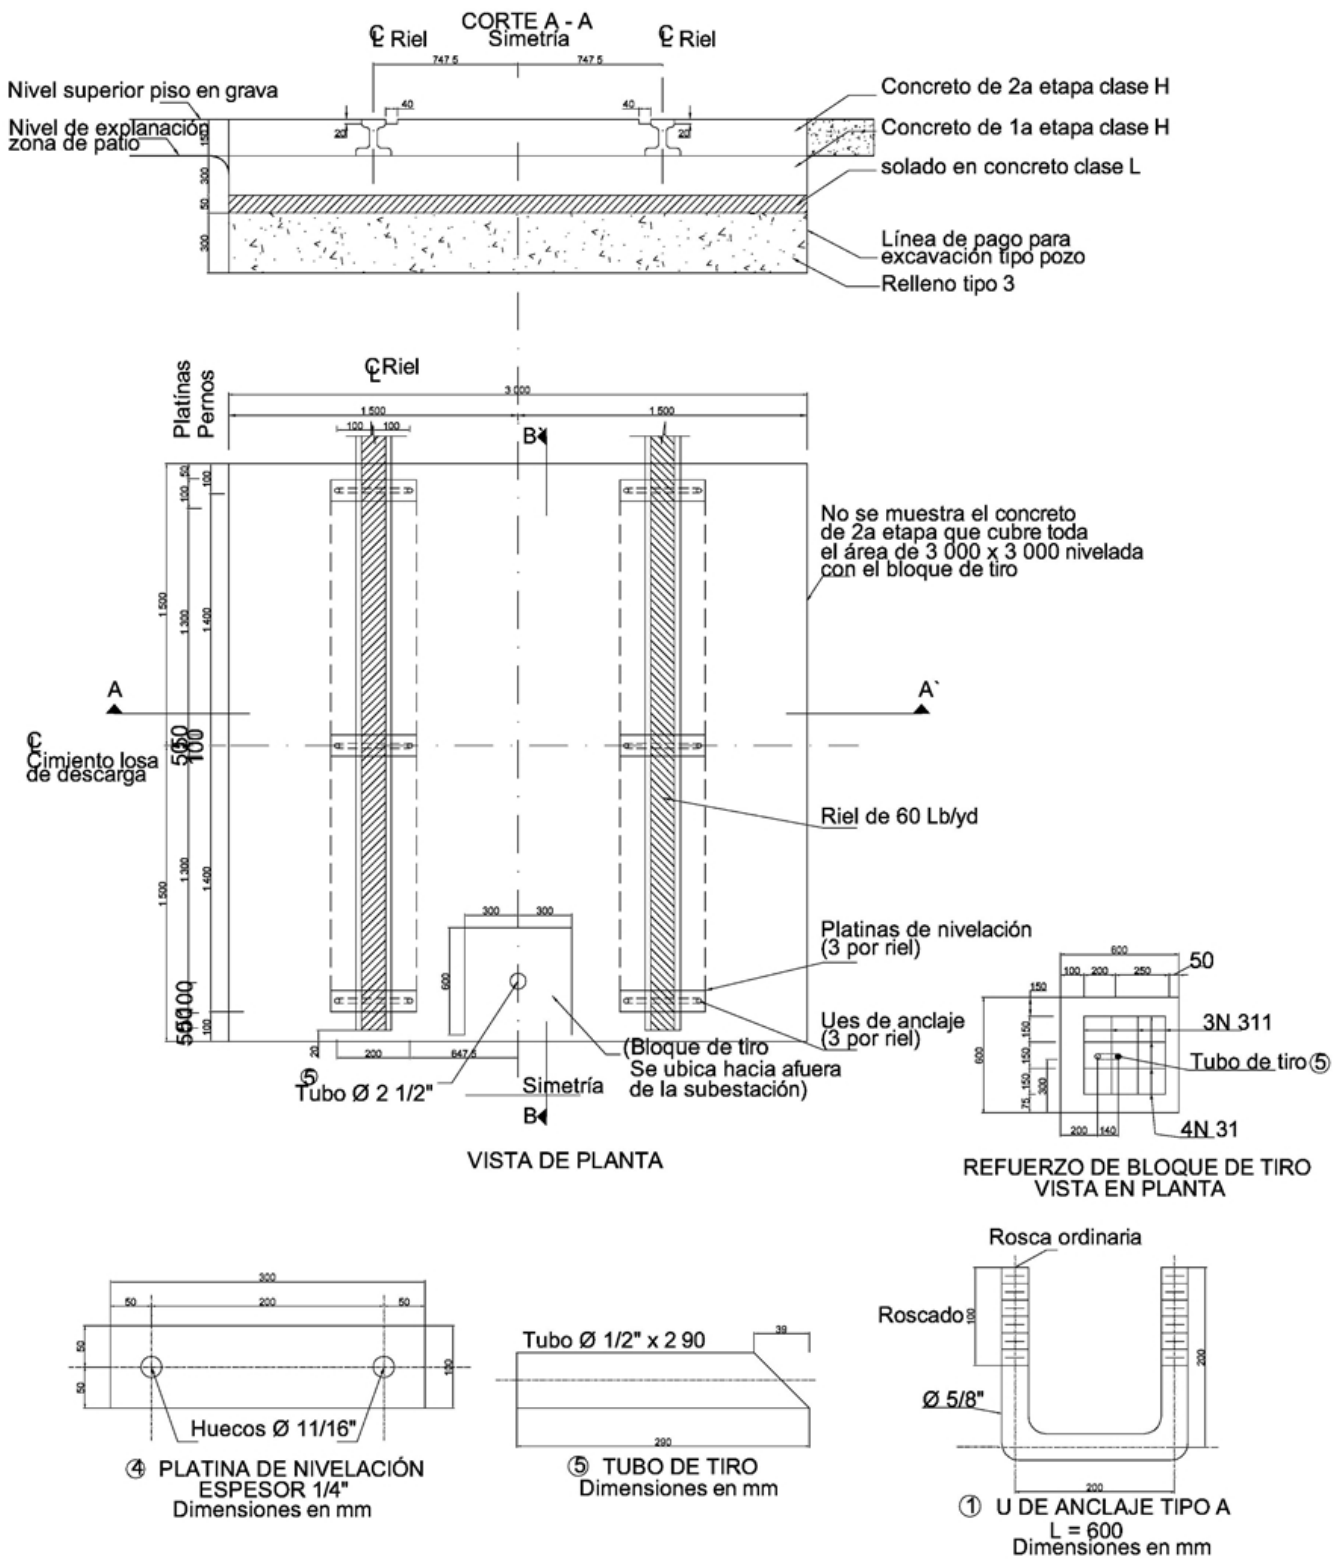



- 2- Dimensiones en mm a menos que se indique lo contrario.
- 3- Los rieles serán suministrados por la Empresa, pero serán colocados, y recortados, por el contratista de acuerdo con el interventor de tal manera que se logre el menor desperdicio.
- 4- Todos los accesorios se clasifican como acero misceláneo no galvanizado para el pago.
- 5- El interventor debe verificar la capacidad portante del terreno y definir el espesor del relleno de mejoramiento antes de la construcción del cimiento de acuerdo con las condiciones del terreno.
- 6- Las cantidades que se presentan son para un cimiento